



Модуль для замены выключателей типа ВМП на ВЭ

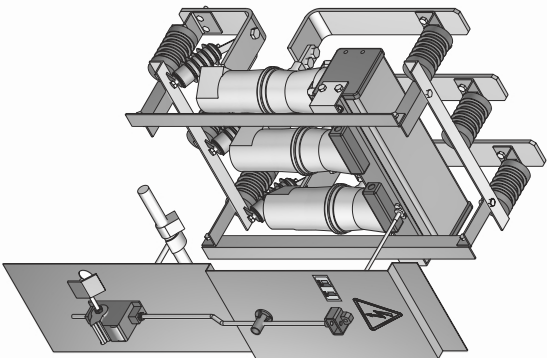

Пример обозначения при заказе (структура обозначения - см. стр.10):  
03.02.05.144 КРУ2-10 -10-20/630-144 Установка ОПН к Секции Сборных Шин  
03.02.05.244 КРУ2-10 -10-20/800-244 Установка ОПН параллельно камере ВВ  
03.02.05.344 КРУ2-10 -10-20/1000-344 Установка ОПН к Отходящей Линии  
(Выключатель ВВ/TEL-10-20/ \_\_\_\_-У2\_-46)

Устройство комплектное распределительное серии КРУ2-10-20  
Внутренней установки (ЗЗВА)

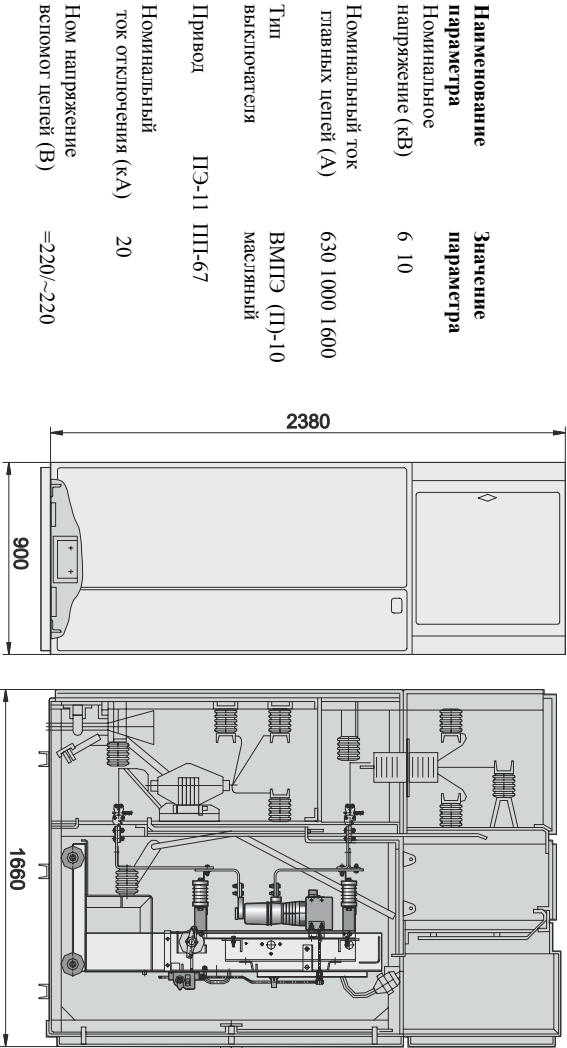

КРУ2-10-20П	Пружинный привод
КРУ2-10-20Э	Электромагнитный привод
КРУ2-10-20Э-2750	Электромагнитный привод, предельный номинальный ток (А)
КРУ2-10-20ЭП	Электромагнитный привод, печное исполнение

К-104  
КМ-1 КМВ  
КМ-1Ф  
КРУН-6Л  
К-59  
К-47 К-49  
КМ-1М

К-ХП  
К-ХШ  
К-ХХVI  
К-37  
КРУ2-10  
КР10-500  
КРУ2-10Э/Э  
КЗ-02  
КВС-09  
CSIM 1-10  
К-Шу К-VIу  
КР10-У4  
КЭ-10  
КРУЭПЭ-6П  
КРУЭ-6

КСО-266,  
272, 285, 292  
КСО-2У,  
2УМ, ЛП318,  
Д13Б, КП03,  
2200  
КРН-III-10  
К-VI III64  
КРН-10  
МКФН  
Бетон 1,4м  
КРН-IV  
2КВЭ-6  
ЯКНО  
КСО-366  
292-СЭМЗ  
285-  
Электромагн55  
292-ЭМК  
272-Альянс-  
Электро

Тип КРУ КРУ КРУ2-10-20

Условное обозначение  
комплекта адаптации

ТКА №2

Код  
изделия

03.02.05.X44

Обозначение  
комплекта КД

ИТЕА674722.512