



# Кабельные системы DEVI

## Руководство

### 2016

<b>■ 1</b>	<b>КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА</b>	
1.1	Общая информация	4
1.2	Кабельные системы в стяжке на бетонном основании пола	5
1.3	Обогрев в тонких полах	7
1.4	Подогрев деревянных полов. Кабель в стяжке. Пол на лагах	8
1.5	DEVIDry™. Нагревательные маты под деревянное покрытие пола	10
1.6	Выбор оборудования для систем внутри помещений	20
<b>■ 2</b>	<b>СТАИВАНИЕ ЛЬДА И СНЕГА</b>	
2.1	Общая информация	21
2.2	Установка на грунте	22
2.3	Установки на крышах	28
2.4	Выбор продукции	31
<b>■ 3</b>	<b>ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБОГРЕВ ТРУБ</b>	
3.1	Общая информация	32
3.2	Нагревательные кабели на трубах	32
3.3	Нагревательные кабели внутри труб	33
3.4	Саморегулирующиеся нагревательные кабели	33
3.5	Силиконовые нагревательные кабели	35
3.6	Выбор изделия	35
3.7	Расчет длины кабеля	35
3.8	Нагрев труб. Расчет мощности	36
3.9	Монтаж и подключение	36
3.10	Расчет теплопотерь трубы с изоляцией	37
<b>■ 4</b>	<b>ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ</b>	
4.1	Полы холодильных камер и искусственных катков	38
4.2	Двери и ворота	39
4.3	Водостоки	39
4.4	Антенны и провода	40
4.5	Резервуары	40
4.6	Затвердевание бетона в зимнее время	41
<b>■ 5</b>	<b>СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	
5.1	Отопление помещений для животных	42
5.2	Подогрев грунта в теплицах	43
<b>■ 6</b>	<b>ПОДОГРЕВ ТРАВЯНЫХ ГАЗОНОВ</b>	44
<b>■ 7</b>	<b>ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	
7.1	Размораживание грунта	45
7.2	Защита полов от конденсации влаги	46
7.3	Подогрев мостов холода	46
<b>■ 8</b>	<b>РАСЧЕТЫ</b>	
8.1	Шаг укладки кабеля	47
8.2	Монтажная лента DEVIfast™	48
8.3	Установка датчика температуры пола	48
	Сводная таблица регуляторов DEVI	49
<b>■ 9</b>	<b>ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ</b>	50



Компания **DEVI** – крупнейший производитель кабельных систем отопления в Европе. Философия нашего бизнеса направлена на развитие и внедрение на рынке продуктов электрического отопления, характеризующихся:

- Повышенным комфортом в повседневной жизни
- Большей надежностью
- Улучшенным дизайном
- Более низкими эксплуатационными расходами

## Системы отопления

**DEVI** – единственная компания в своей сфере, которая разрабатывает, производит и реализует системы, состоящие из нагревательных кабелей и терморегуляторов. Таким образом, все составляющие идеально соответствуют друг другу, что обеспечивает высокое качество наших систем, их оптимальную надежность и удобство в использовании при низком потреблении энергии.

## Комплексные решения

**DEVI** производит широкий спектр испытанной и тестированной продукции кабельных систем обогрева –

от систем с тонкими нагревательными матами, главным образом используемых при реконструкции помещений, до систем полного отопления, предназначенных как для жилых помещений, так и для офисов или промышленных зданий.

Компания **DEVI** также предлагает решения для стаивания льда и снега. Наши кабели и терморегуляторы используются во всем мире, поддерживая проезжие части и конструкции кровель свободными от снега и льда в холодные периоды.

Мы производим системы защиты от замерзания и подогрева для труб, подогреваем почву в оранжереях или даже под футбольными полями.


## Окружающая среда и качество

Компания **DEVI** устанавливает высокие стандарты для своих изделий, которые разрабатываются и проверяются согласно самым строгим нормам. Наше производственное оборудование в городе Вайле, Дания, сертифицировано Международной Организацией по Стандартизации на соответствие стандарту ISO 9001.

Мы гордимся экологическими качествами своей продукции:

- в процессе производства делается акцент на снижении потребления энергии и минимизации загрязнения окружающей среды отходами;
- используются современные материалы без содержания свинца и поливинилхлорида;
- терморегуляторы, которые ежедневно используются с нашими системами, работают согласно современным установленным нормам: обеспечение максимального уровня комфорта при минимальных энергозатратах.

В 2011 году Научно-исследовательским центром потребительских экспертиз «ТЕСТ» проведено исследование 5 наиболее популярных марок теплых полов в Украине, в результате которого продукция ТМ **DEVI** была признана лучшей по ряду параметров и получила отличительный знак «ВІДМІННО».

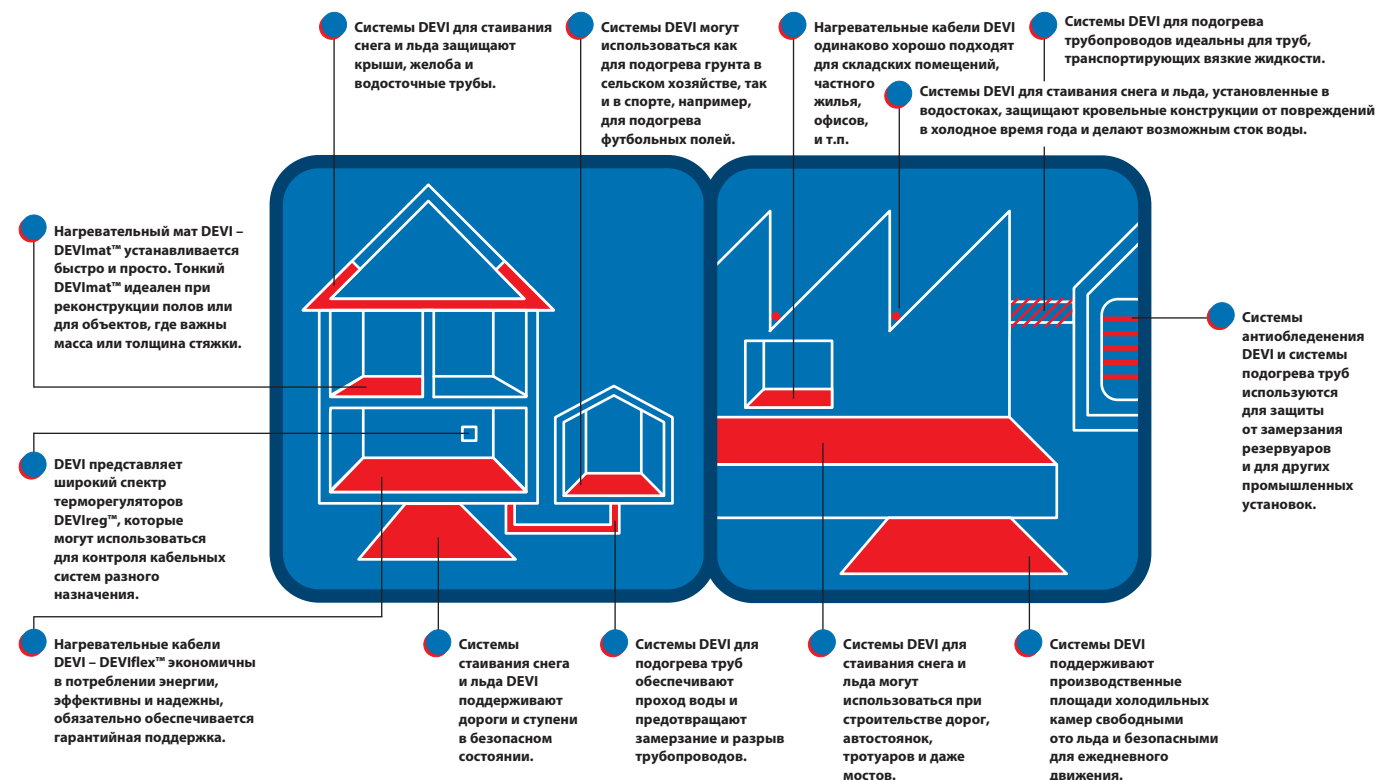





## 1.1 Общая информация

Системы подогрева поверхности пола **DEVI** включают в себя резистивные нагревательные кабели или нагревательные маты, терморегуляторы и монтажное оборудование.

### Оптимальный комфорт

Тёплый воздух всегда поднимается вверх! Этот простой факт объясняет, почему система с подогревом пола обеспечивает более комфортное распределение тепла по сравнению с обычной системой центрального отопления. В помещениях с центральным отоплением тёплый воздух от батареи поднимается к потолку, затем остывает и опускается к полу, в результате чего на уровне ног образуется движение холодного воздуха.

Система подогрева пола **DEVI**, напротив, равномерно распределяет тепло у ног по всей площади помещения, создавая оптимальную температуру воздуха на уровне ног и головы. Поскольку скорость движения воздуха очень маленькая, поднимается значительно меньшее количество пыли, что немаловажно для людей, страдающих аллергией или астмой.



### Минимальное потребление энергии

Благодаря повышенной температуре на уровне пола и точной системе контроля температуры терморегулятором, средняя температура помещения может быть на 1-2 °C ниже температуры помещений с традиционной системой отопления, не снижая тепловой комфорт человека. Это позволяет снизить потребление энергии на 10-20 %, что не только экономит деньги, но и приносит пользу окружающей среде.

### Гибкая система

Система подогрева пола **DEVI** обеспечивает комфортную температуру повсюду: в квартире, офисе, цехе, спортивном зале или любом другом помещении, где необходимо комфортное тепло. Немаловажен тот факт, что кабельная система подогрева пола **DEVI** может быть установлена в конструкцию пола любого типа, будь-то новые бетонные, деревянные или реконструируемые полы.

### Невидимый источник тепла

Система подогрева пола **DEVI** невидима. Скрытый в конструкции пола источник отопления открывает удивительные возможности для расстановки мебели и дизайна интерьера помещения, устраняя проблемы, связанные с использованием радиаторов, занимающих пространство и портящих интерьер.

### Долговечная система, не требует обслуживания

Кабельная система **DEVI** долговечна. С точки зрения практичности, можно рассчитывать на то, что нагревательные кабели прослужат столько же, сколько и помещение, в котором они установлены, не требуя обслуживания!

### На нагревательные кабели и маты **DEVI** предоставляет гарантию 20 лет

На кабельную продукцию **DEVI** в конструкции пола предоставляется 20-летняя гарантия. Долговечность терморегуляторов **DEVIREG™** основывается на их моральном старении. Гарантия на терморегуляторы **DEVI** – 2 года, а на **DEVIREG™ Touch / DEVIREG™ Smart** – 5 лет.



## 1.2 Кабельные системы в стяжке на бетонном основании пола

Кабельные системы прямого действия, обычно имеющие установленную мощность до  $150 \text{ Вт/м}^2$ , включают в себя нагревательные кабели или маты, расположенные в верхнем слое стяжки на которую монтируется покрытие пола. Обычно нагревательные кабели устанавливаются в слой цементно-песчаной стяжки толщиной мин. 3 см.

Кабельная система прямого действия может использоваться в качестве системы «Полное отопление через пол» – для поддержания требуемой температуры воздуха или в качестве системы «Теплый пол» – системы комфортного подогрева поверхности пола. В первом случае кабельная система отопления **DEVI** – единственный источник тепла в помещении. В качестве «Теплого пола» система **DEVI** обязательно работает одновременно с другой отопительной системой, например, с водяными радиаторами.

Система «Полного отопления» предназначена для компенсации теплопотерь, обеспечивает заданную температуру воздуха в помещении и работает только в отопительный период, в то время как система «Теплый пол» направлена на поддержание комфортной температуры пола.

### Удельная мощность

Удельная мощность указывает на то, какое количество Ватт необходимо установить на квадратный метр площади пола ( $\text{Вт/м}^2$ ). Для полного отопления эта мощность должна компенсировать расчетные теплопотери помещения и обеспечить необходимую температуру воздуха. Теплопотери зависят, главным образом, от климатических условий и теплоизоляции здания. Мы предполагаем, что они рассчитаны или информация о них доступна из проекта.

После определения суммарной мощности нагревательной системы учитывается свободная площадь ( $\text{м}^2$ ) помещения, т.е. площадь, где будет установлен нагревательный кабель. Это означает, что площадь, занимаемая стационарными предметами (ванные, унитазы и т.п.) и площадь кревых зон вычитаются из общей площади помещения. Таким образом, требуемая устанавливаемая мощность будет пропорционально выше.

Для снижения времени нагрева и для компенсации снижения напряжения сети устанавливаемая мощность обычно рассчитывается с коэффициентом запаса 1,3. Результат этих расчетов дает необходимую мощность нагревательного элемента – кабеля или мата.

Как правило, расчетная мощность системы отопления для новых зданий с очень хорошей изоляцией составляет  $40\text{--}60 \text{ Вт/м}^2$ , для старых зданий без изоляции –  $100\text{--}120 \text{ Вт/м}^2$ . Если расчетная мощность превышает  $200 \text{ Вт/м}^2$ , то мы рекомендуем использовать дополнительные источники тепла – радиаторы, конвекторы и т.п.

В помещениях с большим остеклением и дверьми рекомендуется возле них в крайних зонах шириной  $0,5\text{--}1,5$  метра устанавливать мощность до  $200 \text{ Вт/м}^2$ . Более подробно см. раздел «Системы аккумуляции тепла».

Для систем «Теплый пол» обычно устанавливается мощность  $130\text{--}150 \text{ Вт/м}^2$ .

### Выбор продукта

При установке систем прямого действия используются нагревательные кабели **DEViflex™** с удельной мощностью до  $20 \text{ Вт/м}$ . Кабель крепится при помощи стальной монтажной ленты **DEVifast™** (элементы крепления на ней через  $2,5 \text{ см}$ ).

В качестве альтернативы можно использовать тонкие нагревательные маты с мощностью  $100, 150$  или  $200 \text{ Вт/м}^2$  ( $230 \text{ В}$ ).

После определения общей требуемой мощности системы выбирается кабель с ближайшей большей мощностью из ряда изготавливаемых на заводе.

Для достижения оптимального комфорта и экономичности системы рекомендуется использовать терморегуляторы **DEVireg™** с простым или интеллектуальным таймером, или систему беспроводного контроля **Danfoss Link™**.

### Установка






Нагревательные кабели или маты рекомендуется устанавливать на глубине приблизительно  $3\text{--}5 \text{ см}$  от поверхностью пола и с шагом кабеля от  $5$  до  $15 \text{ см}$ .

Для крепления кабелей **DEViflex™** рекомендуется использовать монтажные ленты **Montagestege™**, **DEViclip™** или **DEVifast™**. Как вариант, кабель может быть прикреплен к закладываемой в

стяжку стальной армирующей сетке при помощи пластиковых стяжек или зажимов **DEViclip™**.

Кабель не должен соприкоснуться с теплоизоляцией!

Важно, чтобы конструкция пола была хорошо изолирована снизу, и теплопотери были сведены к минимуму.

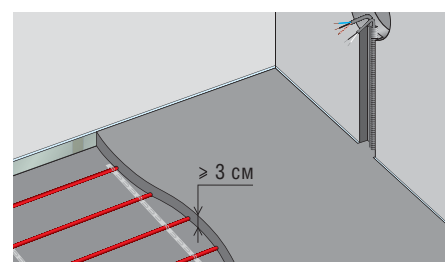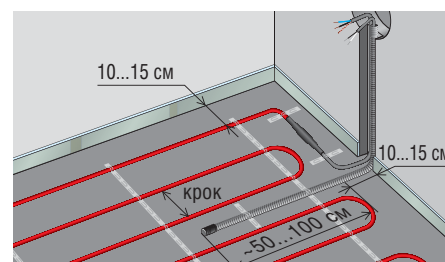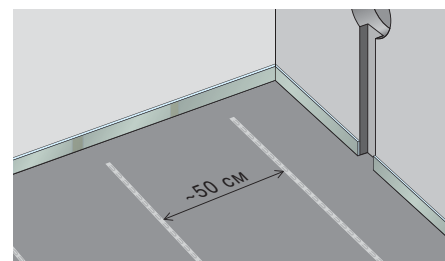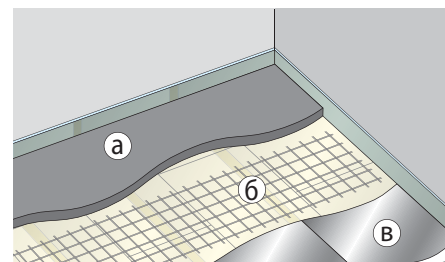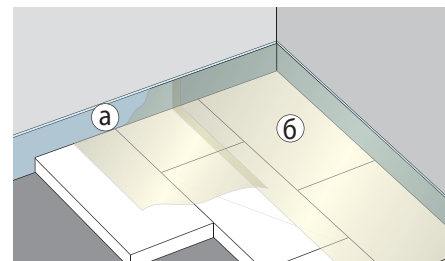

Другой важный элемент – вертикальная «торцевая» изоляция стяжки возле наружных стен. Она препятствует потерям тепла в горизонтальном направлении через стены. Кроме того, она компенсирует горизонтальное тепловое расширение конструкции пола.

Термоизоляция и гидроизоляция конструкции пола должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам. Эти требования являются общими строительными нормами и относятся ко всем полам, вне зависи-

мости от того – имеется в конструкции пола нагревательный элемент или нет.

Для получения более подробной информации по конструкции пола и заливке стяжки, обратитесь к специалистам-строителям.

Более подробную информацию по установке нагревательного кабеля можно найти в разделе «Общие инструкции по установке» на предпоследней странице, а также в Инструкциях к нагревательным кабелям/матам.

## Поверхности пола

Нагревательный кабель может устанавливаться в стяжку практически под любое покрытие пола. Прежде чем использовать клеящие составы, необходимо проконсультироваться с производителем покрытия.

При установке деревянных полов непосредственно поверх бетонной стяжки с нагревательным кабелем, необходимо соблюдать инструкции производителя. Более подробно о кабельных системах в деревянных полах см. в разделе «Отопление в деревянных полах».

Покрытия с высоким уровнем термоизоляции, такие как толстые шерстяные ковры или линолеум с толстой подложкой, могут ограничить передачу тепла к поверхности. В подобных случаях, проконсультируйтесь с производителем этих материалов относительно возможности их применения.


### Пример.

#### Система отопления через пол.


Например, расчетные теплотери помещения площадью 20 м² составляют 1200 Вт. В качестве покрытия пола используется плитка. Стационарные мебель и краевые зоны занимают 7 м². Таким образом, кабель будет устанавливаться на площади  $20 - 7 = 13 \text{ м}^2$ .

- 1) Требуемая устанавливаемая мощность с учетом коэффициента запаса:  $1200 \text{ Вт} \times 1,3 = 1560 \text{ Вт}$ .
- 2) Выбор кабеля: наиболее подходит двухжильный экранированный **DEViflex™ 18T (DTIP-18)**, ближайшая большая мощность – 1625 Вт (при 230 В), 90 м.
- 3) Вычисление расстояния между линиями кабеля (р. 9.1):  $13 \text{ м}^2 \times (100 \text{ см/м}) / (90 \text{ м}) = 14,44 \text{ см}$ . При использовании монтажной ленты **DEVifast™** (крепление через 2,5 см) шаг установки кабеля выбираем 15 см. Возможна установка этого же кабеля с шагом 12,5 или 10 см. При этом – обогреваемая площадь составит соответственно 11,2 или 9 м².
- 4) Выбор терморегулятора для системы полного отопления: рекомендуется применять программируемые с таймером **DEVireg™ Touch**, **DEVireg™ Smart**, **ECTemp Next Plus** или систему беспроводного управления **Danfoss Link™**. Можно применять терморегуляторы с встроенным датчиком температуры воздуха, например **DEVireg™ 132**, **531**, **532**.


Бетонный пол на грунте - сухие помещения

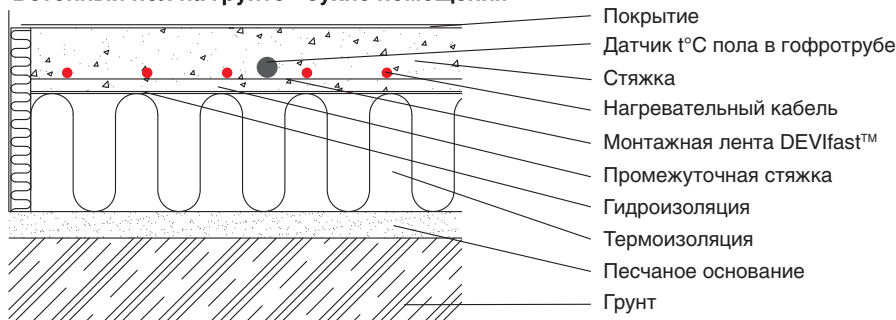


Бетонный пол на грунте - влажные помещения

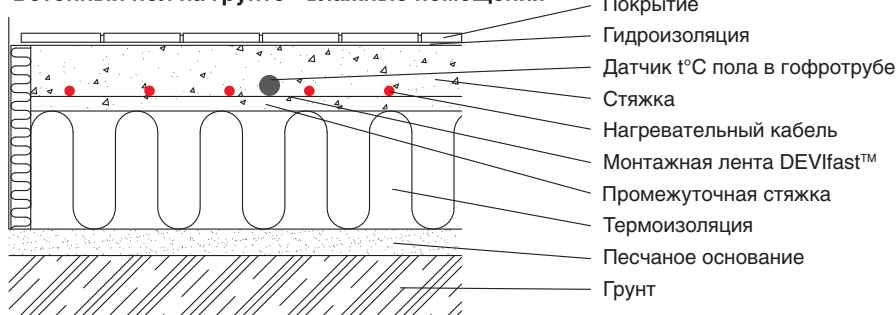

Бетонное перекрытие - сухие помещения

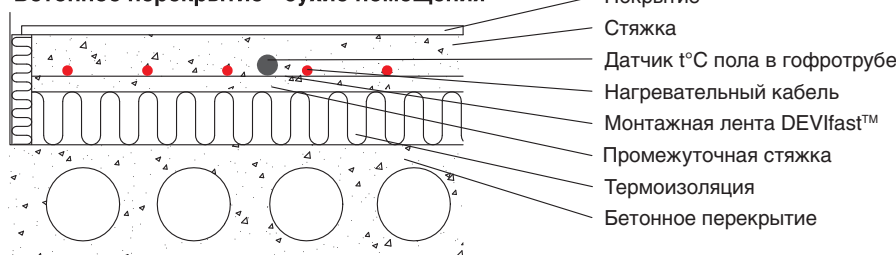

Бетонное перекрытие - влажные помещения

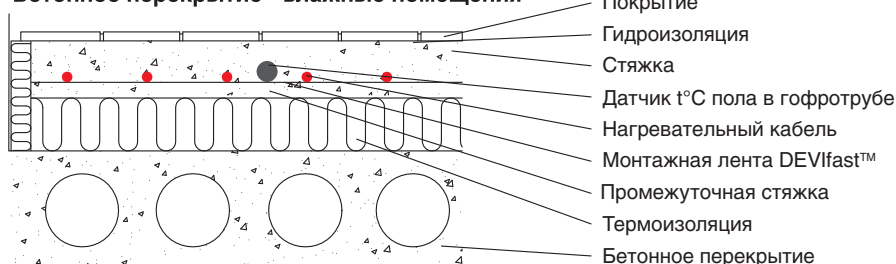



### 1.3 Обогрев в тонких полах

**DEVI** разработала и производит специальные тонкие нагревательные маты – толщиной 3...4,5 мм, для установки в клей для плитки непосредственно под покрытие пола.

Нагревательный мат может быть установлен поверх старого плиточного покрытия или на прочное бетонное основание пола. Чаще всего нагревательные маты укладывают на кухнях и в ванных комнатах, но они могут быть использованы в любом помещении, где существуют ограничения по высоте поднятия пола.

Нагревательный мат представляет собой синтетическую сетку, на которую прикреплен нагревательный кабель. Сетка имеет липкий слой для легкой установки на чистую прогрунтованную поверхность пола.

#### Устанавливаемая мощность

Для систем «Теплый пол» рекомендуется устанавливать мощность в пределах 130-150 Вт/м<sup>2</sup>. Для помещений с плохой теплоизоляцией или с пониженным напряжением питания следует выбирать мат с мощностью 200 Вт/м<sup>2</sup>.

Для систем «Полное отопление» устанавливаемая мощность должна быть не меньше расчетных теплопотерь.

#### Выбор оборудования

На основе расчета мощности системы можно выбрать один из четырех вариантов нагревательных матов:

1. Одножильный **DEVIheat™ 150S (DSVF-150)**, 150 Вт/м<sup>2</sup> (230 В), толщина 3 мм, тефлоновая изоляция нагревательного кабеля. Рекомендуется для супертонкой конструкции пола под плитку. Имеет два питающих кабеля (начало и конец).
2. Двухжильный **DEVicomfort™ 150T (DTIR-150)**, 150 Вт/м<sup>2</sup> (230 В), толщина 4,5 мм, тефлоновая изоляция нагревательных проводников. Рекомендуется для установки под плитку. Один соединительный конец упрощает монтаж мата.
3. Двухжильный **DEVImat™ 150T (DTIF-150)**, 150 Вт/м<sup>2</sup> (230 В), толщина 3,5 мм, тефлоновая изоляция нагревательного кабеля. Рекомендуется для установки под плитку. Рекомендуется для супертонкой конструкции пола в клей для плитки. Один соединительный конец.
4. Двухжильный **DEVImat™ 200T (DTIF-**

**200)**, 200 Вт/м<sup>2</sup> (230 В), толщина 3,5 мм, тефлоновая изоляция нагревательного кабеля. Рекомендуется для помещений с пониженным напряжением питания, с плохой теплоизоляцией пола или там где требуется повышенная скорость нагрева. Устанавливается в клей для плитки. Один соединительный конец.

#### Порядок установки системы с DEVImat™

1. Определите площадь установки и месторасположение регулятора.

2. Сделайте штробу в полу для гофротрубы датчика температуры на 30-50 см в зону нагрева. Установите гофротрубу с датчиком и заклейте ее конец. См. также р. 8.3.



Также сделайте штробу в полу для прокладки соединительного провода.



3. Очистите поверхность пола. Расположите самоклеющийся мат.

4. Для изменения направления укладки разрежьте сетку. Делайте это осторожно, чтобы не повредить красный нагревательный кабель!



Расстояние между соседними полосами мата должно быть 2-3 см.

5. Окончательно закрепите греющий мат. Соединительный провод подведите к месту установки регулятора. Проверьте сопротивление мата и его работоспособность, подключив на короткое время к напряжению.



Начертите план раскладки мата.

6. Покройте греющий мат плиточным клеем или самовыравнивающим составом так, чтобы полностью скрыть его



... и просто уложите плитку.

Включение системы нужно производить только после полного затвердевания раствора. Для плиточного клея это обычно 7-10 дней. Следуйте рекомендациям производителя клеевой смеси.

## 1.4 Подогрев деревянных полов. Кабель в стяжке. Пол на лагах

Кабельные системы **DEVI** могут быть установлены под любое деревянное покрытие пола при условии соблюдения требований по установке. Электронные терморегуляторы **DEVireg™ Touch**, **DEVireg™ Smart**, **ECtemp Next Plus**, **130**, **132**, **530**, **532**, **Danfoss Link™ FTs** имеющие возможность ограничения максимальной температуры пола, обеспечивают соответствие допустимой температуре на/под деревянной конструкцией пола, рекомендованной производителями таких покрытий.

Под деревянное покрытие пола нагревательный кабель необходимо устанавливать так, чтобы равномерно обогревалась максимально возможная площадь!

### Устанавливаемая мощность

Устанавливаемая удельная мощность на  $m^2$  рассчитывается так же как и для прямого отопления в бетонных полах или для систем «Теплый пол». Существуют некоторые ограничения, которые должны приниматься во внимание при установке кабельной системы в полах с деревянным покрытием:

1. Устанавливаемая удельная мощность в деревянных полах на лагах не должна превышать  $80 \text{ Вт/м}^2$ .
2. Устанавливаемая удельная мощность в деревянных полах над стяжкой с кабелем/матом, не должна превышать  $100 \text{ Вт/м}^2$ .

Если для системы «Отопление через пол» расчетная мощность превышает соответственно  $80$  или  $100 \text{ Вт/м}^2$ , то для обеспечения комфортной температуры в помещении необходимо использовать дополнительные источники тепла.

### Выбор изделия

Мы рекомендуем использовать кабель **DEViflex™** мощностью до  $10 \text{ Вт/м}$ , например **DEViflex™ 10T** или **DEViflex™ 6T (DTIP-10 или DTIP-6)**, или тонкие нагревательные маты мощностью  $100 \text{ Вт/м}^2$  (например **DEVicomfort™ 100T (DTIR-100)**).



Наилучшим выбором для управления работой кабельной нагревательной системой в деревянных полах являются терморегуляторы с таймером **DEVireg™ Touch**, **DEVireg™ Smart**, **ECtemp Next Plus** или система беспроводного управления **Danfoss Link™**. Эти терморегуляторы оборудованы датчиком температуры воздуха, анализирующим температуру воздуха внутри помещения, и датчиком температуры пола, ограничивающим максимально допустимую температуру поверхности пола.

Большинство производителей деревянных покрытий ограничивают температуру поверхности пола на уровне  $27^\circ\text{C}$ . В качестве дополнительного фактора безопасности регуляторы **DEVireg™ Touch**, **DEVireg™ Smart**, **ECtemp Next Plus** или система **Danfoss Link™** отключают кабельную систему в случае неисправности датчика пола на проводе.

### Установка под деревянный пол или поверх старого деревянного покрытия

При установке кабельной системы в пол с деревянным покрытием поверх стяжки или на основание из существующего деревянного пола, температура поверхности деревянного пола обычно не должна превышать  $27^\circ\text{C}$ . Поэтому, для системы полного отопления для управления температурой всегда необходимо использовать терморегулятор с комбинацией датчика температуры воздуха и ограничивающим датчиком температуры пола. Для установок в деревянных полах мы рекомендуем использовать интеллектуальные терморегуляторы **DEVireg™ Touch**,

**DEVireg™ Smart**, **ECtemp Next Plus** или систему **Danfoss Link™**. Возможно так же применять терморегуляторы **DEVireg™ 532**, **132**.

Максимальная устанавливаемая мощность не должна превышать  $100 \text{ Вт/м}^2$ .

Укладчик деревянного покрытия должен быть проинформирован об установленной в полу кабельной системе для подбора подходящего способа монтажа и т.п. При установке системы под деревянное покрытие необходимо строго следовать инструкциям предприятия-изготовителя покрытия.

Некоторые производители имеют определенные требования в связи с использованием нагревательной кабельной системы под деревянными полами. Например:

- Система нагрева пола должна проработать без покрытия, по крайней мере, 3 недели.
- Перед укладкой покрытия система должна проработать при максимальной мощности в течение 4 дней.
- При установке деревянного пола температура бетона должна быть равна температуре помещения.
- Температуру пола рекомендуется постепенно увеличивать в течение первой недели после включения системы.



## Деревянные полы на лагах

При установке кабельной системы в деревянных полах на лагах, удельная мощность нагревательного кабеля не должна превышать 10 Вт/м, а максимальная удельная мощность не должна быть более 80 Вт/м².

В полах на лагах наиболее оптимально будет работать кабельная система отопления, установленная в воздушной прослойке на глубине 3-5 см от нижнего края деревянного покрытия.

Нагревательный кабель устанавливается на металлической сетке с мелкой ячейкой (рабица или штукатурная), прикрепленной к лагам. Сетка устанавливается поверх теплоизолятора на расстоянии как минимум 3,5 см от нижней поверхности покрытия пола.

Нагревательный кабель не должен касаться термоизоляции и деревянных элементов пола. Расстояние между кабелем и лагами должно быть не менее 3 см. Виток кабеля, который пересекает лагу, должен проходить через пропил в ней, изолированный алюминиевой липкой лентой **Alutape**.

Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее шести диаметров самого кабеля. Для кабеля **DEVIFlex™** минимальный диаметр изгиба – 4,2 см. Кабель должен крепиться к проволоочной сетке с интервалом не более 30 см.

Для уменьшения потерь тепла вниз, между лагами должна быть установлена теплоизоляция толщиной не менее 5 см. Поверх нее крепится к лагам металлическая сетка для монтажа нагревательного кабеля. Гидро- и пароизоляция должны быть установлены согласно действующим правилам и нормам и требованиям производителей деревянных покрытий.

## Типы поверхностей пола

Кабельные системы **DEVI** могут использоваться со всеми известными типами деревянных полов, как под монолитным паркетом, так и под паркетной доской или ламинатом.

Для полов с подогревом не следует применять покрытия из бука или клена,

так как они наиболее подвержены рассыханию. Вообще натуральное дерево подвержено природному рассыханию в зависимости от относительной влажности воздуха (RH) в помещении. Обычно летом воздух более влажный, а зимой – более сухой. Для деревянных покрытий оптимальный диапазон влажности воздуха 30-60% RH.

Необходимо строго следовать инструкциям предприятия-изготовителя, особенно указаниям о максимально допустимой температуре.

В зависимости от толщины деревянного пола, кабельная система может использоваться, если:

1. Максимальная толщина мягкой древесины (плотность 400-600 кг/м³ – сосна и т.п.) не превышает 2 см.
2. Максимальная толщина твердой древесины (плотность более чем 600 кг/м³ – дуб и т.п.) не более 3 см.


## Пример.

### Полное отопление кухни.


Например, теплопотери кухни площадью 13 м² составляют 720 Вт. Свободная площадь – 10 м². Поверхность пола деревянная на бетонном основании.

- 1) Общая устанавливаемая мощность с учетом коэффициента запаса: 720 Вт x 1,3 = 936 Вт.
- 2) Выбор кабеля с самой близкой мощностью:  
**DEVIFlex™ 10T (DTIP-10)**, 915 Вт (220 В), 100 м.
- 3) Удельная мощность:  
 $915 \text{ Вт} / 10 \text{ м}^2 = 91 \text{ Вт} / \text{м}^2$ .  
Это соответствует требованиям по макс. допустимой мощности.
- 4) Вычисление шага укладки:  
свободная площадь 15 м²,  
шаг укладки кабеля (см. р. 9.1)  
 $10 \text{ м}^2 \times 100 / 100 \text{ м} = 10 \text{ см}$ .
- 5) Выбор терморегулятора: например, **DEVireg™ Touch** с установкой режима работы с двумя датчиками и ограничением максимальной температуры пола.

## Бетонный пол на грунте - деревянное покрытие

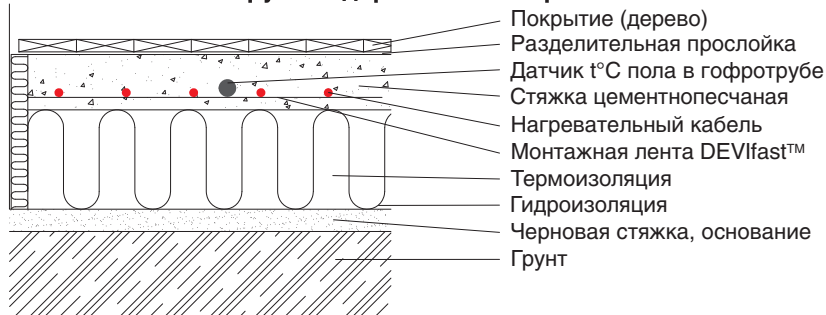

## Деревянный пол на лагах

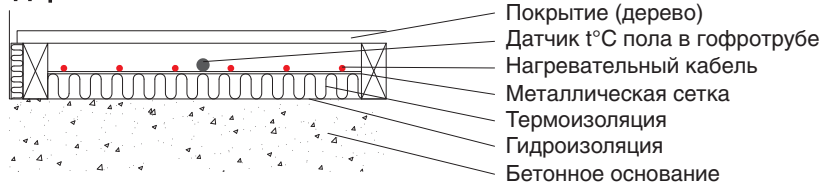

## Новый тонкий пол на деревянном основании



## 1.5 DEVIDry™ Нагревательные маты под деревянное покрытие пола

Электрические нагревательные маты **DEVIDry™** разработаны специально для «сухой» установки под деревянное покрытие пола. Можно избежать работ, связанных с заливкой нагревательного кабеля в стяжку и, таким образом, легко и просто получить «Теплый пол» вместе с новым деревянным покрытием. Покрытием пола может быть паркет, ламинат или паркетная доска толщиной до 25 мм, а также ковролин и линолеум. Дополнительную информацию о системе **DEVIDry™** можно найти на сайте [www.devi.ua](http://www.devi.ua).


### Преимущества применения нагревательных матов DEVIDry™

1. Нагревательные маты для «сухой» установки без стяжки под деревянные покрытия
2. Не требуется обустройство стяжки
3. Заменяют разделительную подложку
4. Встроенные герметичные разъемы для быстрого соединения и подключения
5. Быстро монтируются, легко и просто подключаются: разложить маты, соединить разъемы и установить покрытие
6. Низкая стоимость монтажных работ – система «Сделай сам»
7. Минимальная толщина конструкции пола
8. Пониженные требования к ровности бетонного основания.
9. Комфортное распределение тепла в помещении
10. Дополнительная тепло- и звукоизоляция пола




### Конструкция нагревательных матов DEVIDry™

Нагревательный кабель установлен между двумя пластиковыми слоями на алюминиевую фольгу для равномерного распределения тепла. Маты имеют встроенные герметичные разъемы – так называемая **DEVIDry™ Click** система – они позволяют легко подключать их друг к другу.

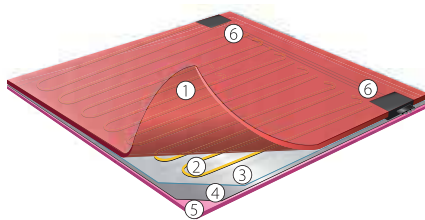

1. Покрытие – прорезиненный пластик, прочная поверхность
2. Кабель нагревательный – экранированный
3. Полиэстеровая пленка – защита фольги
4. Алюминиевая фольга – равномерное распределение тепла
5. Вспененный пластик – теплоизолятор и звукоизолятор
6. Разъемы – герметичное, быстрое и надежное подключение

Для подгонки мата под размеры помещения используются «зоны подрезки». Можно отрезать до 25 см, как от верхнего, так и от нижнего края нагревательного мата **DEVIDry™**.

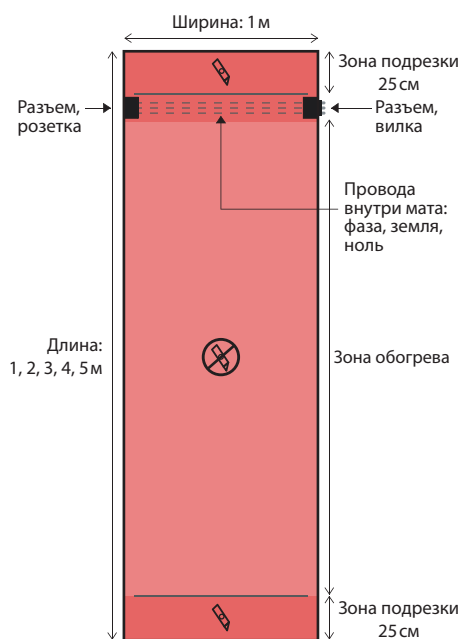

### Технические характеристики нагревательных матов DEVIDry™ 100

- Толщина мата: 8 мм
- Ширина мата: 1 м
- Длина мата: 1, 2, 3, 4 и 5 м
- Нагреватель: кабель
- Макс. ток разъема: 10 А
- Удельная мощность: 100 Вт/м² (230 В)  
90 Вт/м² (220 В)
- Электроизоляция: двойная, класс II
- Звукоизоляция: -17dB
- Класс защиты: IPX7 (герметич.)



## Оборудование системы DEVIDry™

Наименование	Продукт	Описание
Нагревательные маты 	<b>DEVIDry™ 100</b> 1, 2, 3, 4 и 5 м <sup>2</sup>	Для конструкции пола с бетонным основанием, 100 Вт/м <sup>2</sup> , макс. 10 А на систему
Маты-заполнители	<b>DEVIDry™ FM</b> 1, 2 и 4 м <sup>2</sup>	Для заполнения свободных участков при подгонке под размеры помещения
Набор с терморегулятором, стационарное подключение 	<b>DEVIDry™ Pro Kit</b>	С терморегулятором <b>DEVireg™ 535</b> , кабель подключения 3 м, 10 А, ключ для разъёмов, алюм. скотч для датчика. Стационарное подключение.
Набор с терморегулятором, подключение через розетку 	<b>DEVIDry™ Plug Kit 100</b>	С терморегулятором с таймером <b>DEVIDry™ C</b> и с блоком защиты, ключ для разъёмов, алюм. скотч для датчика. Подключение через розетку, монтаж на стену.
Датчики	Датчик температуры на проводе NTC Датчик температуры воздуха	В комплекте с наборами <b>DEVIDry™ Kit</b> Встроен в <b>DEVireg™ 535</b> (набор <b>DEVIDry™ Pro Kit</b> )
Доп. оборудование	<b>DEVIDry™ X25, X100, X200</b> <b>DEVIDry™ Pro Supply Cord</b>	Кабель-удлинитель 25, 100 и 200 см, 10 А Кабель подключения к регулятору, 3 м, 10 А

### Подбор оборудования системы DEVIDry™, общие рекомендации

Под ламинат или под деревянное покрытие нагревательные маты необходимо устанавливать так, чтобы равномерно обогревалась максимально возможная площадь!

При попытке зонного подогрева небольших участков деревянного пола может возникнуть коробление покрытия из-за разного термического расширения подогреваемых и не подогреваемых участков. В этом случае в покрытии пола нужно выполнять термокомпенсационные швы.

Убедитесь, что в месте установки нагревательных матов не планируется установка стационарной мебели без ножек. Для подгонки нагревательных матов под размер помещения используются так называемые «зоны подрезки». Можно отрезать до 25 см как от верхнего, так и от нижнего края нагревательного мата **DEVIDry™**.

Если остались свободные участки пола, то на них устанавливается мат-заполнитель **DEVIDry™ FM** (выпускается площадью 1, 2 и 4 м<sup>2</sup>) или остатки мата с зон подрезки.

Следует помнить, что нужно оставить полосу не менее 8 см между стеной и первым (правым) нагревательным матом для подключения разъема кабеля

питания. Эта полоса закрывается матом-заполнителем.

Нагревательные маты подключаются друг к другу при помощи встроенных разъёмов. При изменении направления укладки или при прерывании последовательной стыковки матов, дальнейшее подключение осуществляется с помощью специального соединительного кабеля **DEVIDry™ X** длиной 25, 100 или 200 см.

Макс. ток (мощность) соединенных друг с другом матов и подключаемых к терморегулятору через один кабель не должен превышать 10 А (2300 Вт).

Применение терморегулятора с датчиком температуры пола обязательно. Регулятор должен иметь возможность установки ограничения максимальной температуры пола (см. далее раздел «Ограничение температуры пола с деревянным покрытием»).


Как и все другие нагревательные системы, **DEVIDry™** будет работать значительно эффективнее при использовании покрытия с наименьшим термическим сопротивлением и при наличии термоизоляции в конструкции пола.

Термическое сопротивление покрытия пола не должно превышать 0,18 м<sup>2</sup>·К/Вт. Это соответствует примерно 20 мм мягкого дерева (сосна) или 25 мм твердого дерева (дуб).

### Стандартная конструкция пола

В Украину завозятся нагревательные маты с удельной мощностью 100 Вт/м<sup>2</sup> при 230 В, что согласно Европейских норм запрещает их установку на деревянное основание пола (пол под матом). То есть основание пола должно быть бетонным, цементно-песчаная стяжка или подобное.

### Рекомендуемая конструкция пола:

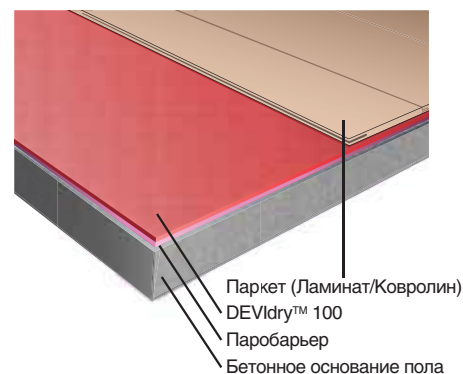



### Теплоизолятор, комфортная температура пола

Если пол находится на грунте или над холодным подвалом, то ОБЯЗАТЕЛЬНА установка теплоизолятора в конструкцию пола – толщиной не менее 2 см, а для балконной плиты – толщиной не менее 5 см.


В остальных случаях установка теплоизолятора желательна. То есть, если снизу находится теплое помещение, то при отсутствии теплоизолятора поверхность пола можно нагреть до +26°C, что является комфортной температурой деревянного пола.

Следует отметить, что согласно ДБН В.2.6-31:2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ термическое сопротивление пола, например, над не отапливаемым подвалом, должно быть не менее 2,8 м²·К/Вт (температурная зона I), что соответствует толщине изолятора примерно 10 см. А для балконной плиты эта строительная норма содержит значение 3,5 м²·К/Вт, что соответствует толщине изолятора примерно 13 см.


### Рекомендации по монтажу и подключению системы DEVIDry™

Используйте нагревательные маты только согласно «Инструкций по монтажу и эксплуатации» и рекомендаций DEVI. Следует придерживаться действующих норм и правил по электробезопасности и строительных норм.


1. Начертите план помещения, в котором будет уложен **DEVIDry™**. Сделайте расчет свободной площади. Убедитесь, что в месте установки нагревательных матов **DEVIDry™** не планируется установка стационарной мебели без ножек.

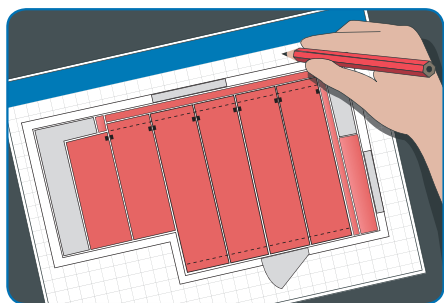


2. Подберите соответствующее Вашей площади оборудование **DEVIDry™**. Не забудьте о матах-заполнителях, которые могут быть установлены на необогреваемых или краевых участках пола. Не следует использовать другие материалы как заполнитель свободных участков – это может привести к искривлению поверхности покрытия пола! Применение терморегулятора с датчиком температуры пола и с ограничением максимальной температуры пола обязательно!

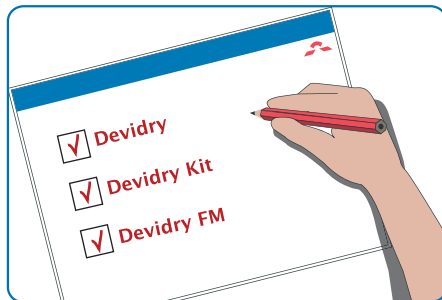


3. Перед монтажом проверьте правильность укладки стяжки, а также её влажность. Обычно, новая стяжка должна сохнуть на протяжении примерно 30 дней. Установите паробарьер на стяжку, если этого требует технология производителя деревянного покрытия.

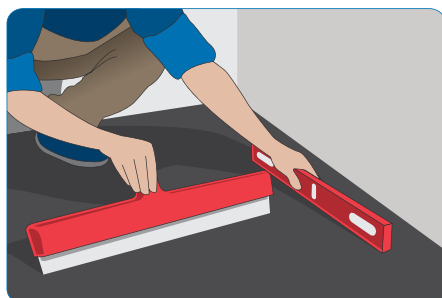


4. Разложите маты на чистое и ровное основание пола. Сторона нагревательного мата с этикеткой и символом **↑↑** должна располагаться сверху.

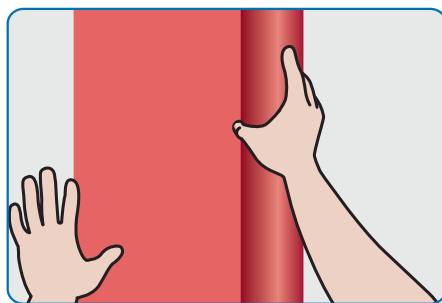


5. Подключите разъемы матов друг к другу. Для этого снимите защитные крышки и заглушки с разъемов.

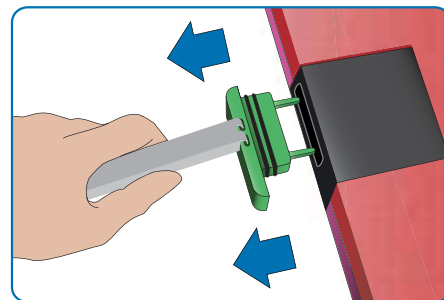

Соедините разъемы между собой.

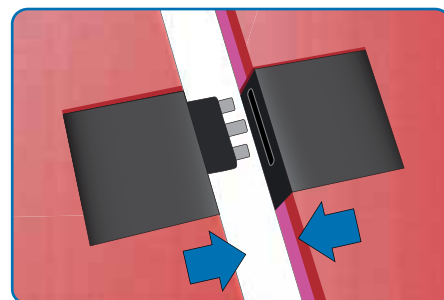


Используйте специальный ключ для соединения и разъединения разъемов.

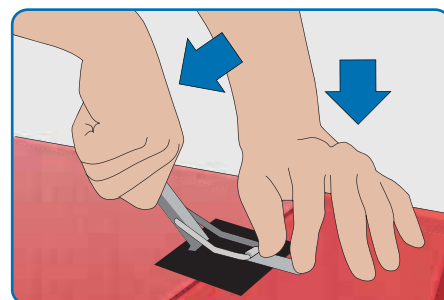


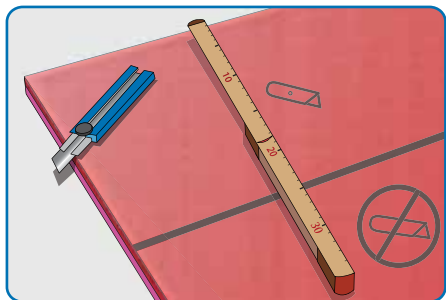
Если конфигурация помещения не позволяет последовательно соединить разъемы нагревательных матов, например, стены имеют излом, то используется кабель-удлинитель **DEVIDry™ X25**, **DEVIDry™ X100** или **DEVIDry™ X200** длиной 25, 100 и 200 см соответственно.



6. Подрежьте края матов, подгоняя их под помещение – максимально можно отрезать 25 см сверху и/или снизу.

Зоны подрезки помечены символом «нож» .

Запрещается какое-либо разрезание мата в зоне нагрева и между разъемами – зона помечена символом «зачеркнутый нож» .




На необогреваемых участках разложите маты-заполнители **DEVIdry™ FM** или, при наличии, остатки с зон подрезки нагревательного мата.

Рекомендуется проклеить стыки матов липкой лентой.

Убедитесь, что установлена концевая заглушка в разьеме «последнего» нагревательного мата.

7. Установите датчик температуры пола. Место установки – в зоне подогрева на расстоянии 20-30 см от ее края. Для этого в верхнем слое в зоне нагревательных кабелей имеется вырез. Удалите вырезанную полоску верхнего слоя и установите на её место датчик.

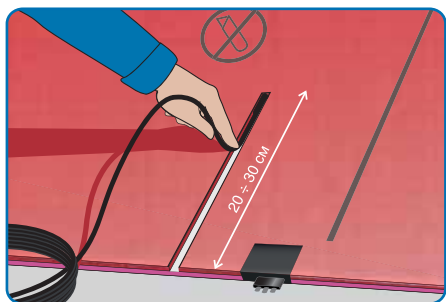


Датчик не должен касаться нагревательных кабелей, а должен располагаться между ними. Вырез сверху проклеивается скотчем.

8. Подключите кабель регулятора.

Он подключается к соединенным между собой матам при помощи кабеля со специальным разъемом. Подключение возможно только с одной стороны уложенных на полу матов – это «правый» разъем-вилка!

Для подключения кабеля с разъемом к нагревательному мату необходимо иметь мин. 8 см свободной площади пола, которая затем будет закрыта заполнителем.

Кабель питания прокладывается по краям в специальных вырезях (пазах) вне зоны подогрева. Минимальный радиус изгиба кабеля – 2,5 см.

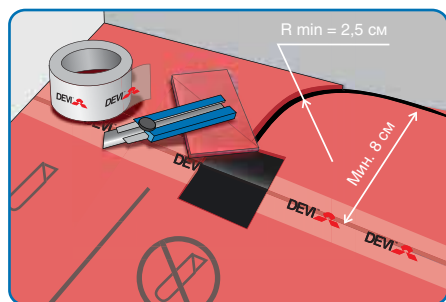

Набор **DEVIdry™ ProKit** с регулятором **DEVireg™ 535** содержит кабель для подключения длиной 3 м, 10 А.

Если применяется специальный терморегулятор из набора **DEVIdry™ Plug Kit 100**, то кабель подключения к матам длиной 70 см подсоединен к блоку CD.

Для остальных регуляторов **DEVireg™** используется соединительный кабель **DEVIdry™ Pro Supply Cord** длиной 3 м, 10 А.


9. Установите терморегулятор.

Для стационарной установки в монтажную коробку используется набор **DEVIdry™ Pro Kit** с **DEVireg™ 535**. Для монтажа регулятора и датчика температуры необходимо штробление стены. В штробы устанавливаются монтажная коробка для регулятора, гофротруба для датчика температуры пола и для кабеля подключения к регулятору.

Таким же образом могут быть подключены другие рекомендованные терморегуляторы **DEVireg™** с помощью дополнительного кабеля **DEVIdry™ Pro Supply Cord** 3 м, 10 А.




Для подключения регулятора через розетку – используется набор **DEVIdry™ Plug Kit 100** с блоком защиты. Регулятор **DEVIdry™ C** и блок защиты **DEVIdry™ CD** могут крепиться на поверхность стены, а провода прятаться в пластиковые короба, монтируемые на поверхности стены.

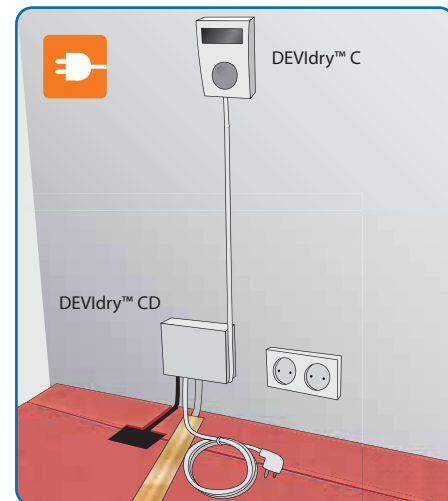

10. Проверьте сопротивление кабеля и сопротивление изоляции. Подключите напряжение. Проверьте систему – почувствуйте тепло на поверхности всех нагревательных матов.

Теперь можно укладывать покрытие.

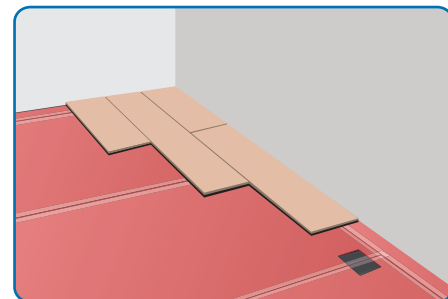

## Регуляторы для нагревательных матов DEVIDry™

Для регулирования нагревательных матов **DEVIDry™** можно использовать один из двух наборов с терморегуляторами – **DEVIDry™ Pro Kit** или **DEVIDry™ Plug Kit**. Также, с некоторыми ограничениями, можно использовать регуляторы **DEVireg™**.

Нагревательные маты с удельной мощностью 100 Вт/м<sup>2</sup> (230 В) согласно Европейских норм запрещается устанавливать на деревянное основание пола (пол под матом). То есть основание пола должно быть бетонным или подобным.

Основные сферы применения и ограничения для специальных наборов **DEVIDry™ Pro Kit** или **DEVIDry™ Plug Kit** приведены в таблице.

Если Вы желаете иметь профессиональное решение для деревянного покрытия пола с хорошо известным и популярным терморегулятором с «простым» таймером – **DEVireg™ 535**, то следует использовать набор **DEVIDry™ Pro Kit**.

Если Вы желаете иметь сертифицированное согласно Европейских стандартов решение, как для деревянного покрытия, так и для мягкого покрытия пола, например, ковровина или линолеума, то следует использовать набор с регулятором **DEVIDry™ Plug Kit**. Особенностями этого регулятора являются: подключение через розетку, что доступно для неопытного пользователя; наличие специального устройства контроля целостности изоляции нагревательного кабеля; заводское ограничение максимальной температуры пола до 35°C.

Система имеет специальный блок защиты и сертифицирована для установки под «мягкое» покрытие пола – типа ковровин или линолеум (стандарт EN/IEC 60335-2-106). Однако, следует быть осторожным при «мягких» покрытиях, так как покрытие и маты могут продавливаться тяжелой мебелью.

Набор **DEVIDry™ Pro Kit** состоит из 4-х основных частей:

- стандартный регулятор **DEVireg™ 535** с датчиком температуры пола;
- кабель подключения регулятора к мату со специальным разъемом длиной 3 м, 1 мм<sup>2</sup> 3х, макс. ток 10 А;
- ключ для соединения/разъединения разъемов;
- алюминиевый скотч для крепления датчика.

Регулятор с таймером **DEVireg™ 535** имеет заводское ограничение максимальной температуры пола на уровне 35°C. Следует очень осторожно и с пониманием изменять это значение (см. раздел ниже «Ограничение температуры пола с деревянным покрытием»).

Регулятор **DEVireg™ 535** может коммутировать ток до 15 А (3,5 кВт), а любой кабель подключения/удлинения для **DEVIDry™** рассчитан только, максимум, на 10 А (2,3 кВт). Для управления нагревательными матами мощностью от 2,3 до 3,5 кВт системе делят на две части. Они подключаются к одному регулятору параллельно. Для этого используется дополнительный кабель подключения **DEVIDry™ Pro Supply Cord**. Разумеется, две системы должны располагаться в одном помещении.

## Подключение терморегуляторов DEVireg™ и DEVilink™ к системе DEVIDry™

Для управления нагревательными матами **DEVIDry™** также могут применяться регуляторы **DEVireg™ 130/132/530/532**, **DEVireg™ Touch**, **DEVireg™ Smart**, **ECtemp Next Plus** или система беспроводного управления **Danfoss Link™**.

Специально оговаривается, что для деревянных покрытий пола должно устанавливаться ограничение максимальной температуры поверхности пола. Следовательно, нельзя применять регуляторы без датчика температуры пола, например, **DEVireg™ 131/531/527**, а так же устанавливать ограничение максимальной температуры пола – выше разрешённой. Соответствующие уровни ограничения температуры – см. раздел «Ограничение температуры пола».

В регуляторах с таймером **DEVireg™ Touch**, **DEVireg™ Smart**, **ECtemp Next Plus** и в системе **Danfoss Link™** ограничение устанавливается при настройке. В регуляторах **DEVireg™ 130/132/530/532** устанавливается механическое ограничение диапазона вращения ручки. Для этого правый «красный» ограничитель под ручкой следует переместить минимум на два отверстия от края в сторону уменьшения.

Для подключения терморегуляторов **DEVireg™/Danfoss Link™** к нагревательным матам **DEVIDry™** следует использовать специальный кабель с одним разъемом – **DEVIDry™ Pro Supply Cord** длиной 3 м, макс. ток 10 А.

Концепция	Набор с терморегулятором	Мощность мата	Основание пола (под матом)		Покрывтие пола (над матом)		
			Дерево	Бетон	Дерево	Ламинат	Ковролин
 The Click & Pro System Для профессионалов	<b>DEVIDry™ Pro Kit</b> с <b>DEVireg™ 535</b> , подключение стационарное	100 Вт/м <sup>2</sup>	–	•	•	•	–
 The Click & Plug System Для пользователей	<b>DEVIDry™ Plug Kit 100</b> с <b>DEVIDry™ C</b> и <b>DEVIDry™ CD</b> , подключение через розетку	100 Вт/м <sup>2</sup>	–	•	•	•	•



## Ограничение температуры пола с деревянным покрытием

Для человека комфортная температура на поверхности деревянного пола равна примерно 25-26 °C (ISO 13732-2:2001). Производители деревянных покрытий ограничивают максимальную температуру поверхности пола на уровне 27 °C и оговаривают ее строгое соблюдение. Так как датчик температуры устанавливается под покрытием пола, а не на его поверхности, то в терморегуляторе рекомендуется устанавливать немного большие значения:

Покрытие пола	Толщина, мм	Ограничение темп., макс. °C
Мягкое дерево, например, сосна ( $\lambda=0,12$ Вт/м·K)	7	32
	15	36
	20*	40
Твердое дерево, например, дуб ( $\lambda=0,17$ Вт/м·K)	7	31
	15	34
	25*	38

\* Максимально допустимая толщина покрытия для нагревательных матов DEVIDry™ 100

Так как нагревательные маты **DEVIDry™** выделяют относительно небольшую мощность – 90 Вт/м² (220 В), то для помещений с плохой теплоизоляцией пола интересен вопрос достижения в принципе комфортной температуры поверхности пола.

Например, если маты установлены в пол промежуточного этажа без теплоизолятора (снизу теплое помещение), то для достаточно толстого деревянного покрытия толщиной 15 мм максимально возможное повышение температуры поверхности пола относительно воздуха составит 6 °C.

Например, если в конструкции такого пола установить теплоизолятор толщиной 2 см, то повышение температуры поверхности пола относительно воздуха составит максимум  $\Delta t_z = 8$  °C.

Комфортная температура поверхности деревянного пола составляет 25-26 °C. То есть при температуре воздуха 20 °C для пола помещения промежуточного этажа без изолятора мощности 90 Вт/м² будет достаточно, чтобы достичь комфортной температуры 26 °C на

поверхности пола:

$$20^{\circ}\text{C} + 6^{\circ}\text{C} = 26^{\circ}\text{C}.$$

Следует заметить, что если температура воздуха будет не 20 °C, а 18 °C, то пол без изолятора будет максимум 24 °C, что не будет ощущаться как комфортная поверхность!

## Термическое сопротивление покрытия пола

Термическое сопротивление\* «деревянного» покрытия пола, установленного над нагревательными матами **DEVIDry™**, не должно превышать 0,18 м²K/Вт. Его можно оценить по таблице:

Покрытие пола	Плотность	Термическое сопротивление**
Ламинат 8 мм	>800 кг/м³	0,05 м²K/Вт
Паркет буковый 14 мм	650-800 кг/м³	0,10 м²K/Вт
Дубовая доска 25 мм	>800 кг/м³	0,15 м²K/Вт
Сосновая доска 22 мм	450-650 кг/м³	0,18 м²K/Вт

\*\* Термическое сопротивление – это толщина деленная на теплопроводность

Термическое сопротивление покрытия связано с рабочей температурой нагревательного мата и, следовательно, с его надежностью и сроком службы. Также следует понимать, что большая толщина покрытия приводит к большей разнице температур между нижней и верхней поверхностями.

Для покрытий типа ковролина оговаривается максимальное термическое сопротивление 0,17 м²K/Вт (стандарт EN 1307). Однако с **DEVIDry™** допускается применять более толстые покрытия с сопротивлением до 0,25 м²K/Вт. Такое «толстое» покрытие приведет к понижению максимально достижимой температуры на поверхности на 1-2 °C.

## Особенности применения нагревательных систем под деревянным покрытием пола

Для полов с подогревом не применяйте покрытий из бука или клена, так как они наиболее подвержены рассыханию.

Натуральное дерево подвержено природному рассыханию в зависимости от относительной влажности воздуха (RH) в помещении. Обычно летом воздух более влажный, а зимой более сухой. Для деревянных покрытий оптимальный

диапазон влажности воздуха 30-60% RH.

Для предохранения дерева от чрезмерного увлажнения от основания пола рекомендуется следующее:

- устанавливать на основание пола паробарьер <95% RH и гидроизоляцию >95% RH;
- обеспечивать 100%-й контакт между нагревательными матами и деревянным покрытием (ровное основание пола, отсутствие воздушных карманов);
- нагревательные маты следует монтировать под ВСЕЙ деревянной поверхностью пола, нельзя применять зонный обогрев;
- на деревянный пол с подогревом следует устанавливать мебель на ножках, особенно если это диваны или кровати;
- основание пола должно быть хорошо высушено перед установкой нагревательных матов, следует

руководствоваться рекомендациями производителей покрытий;

– при первом включении нагревательной системы под деревянным покрытием следует медленно увеличивать температуру в течение первой недели, это так же рекомендуется делать при включении системы в начале сезона.

## Время нагрева пола

Так как нагревательные маты **DEVIDry™** располагаются сразу под покрытием пола, то это дает достаточно быстрое время достижения комфортной температуры пола.

Для системы «Теплый пол» нагрев с 20 до 26 °C происходит примерно за два часа.

## Звукоизоляция пола

Нагревательные маты **DEVIDry™** обеспечивают дополнительную звукоизоляцию пола, что значительно повышает комфорт при применении деревянного покрытия.

Средний уровень звукоизоляции составляет -17 dB.



### Пример 2. Выбор оборудования для комнаты не прямоугольной формы

Укладка матов вдоль длинной стороны комнаты невозможна – маты длиной 6,5 м не выпускаются. Поэтому маты следует укладывать вдоль короткой стороны комнаты.

Если располагать разъемы снизу (на рисунке), то не будет возможности последовательно подключить мат к мату из-за излома стены. Следовательно, разъемы следует располагать сверху, что позволит свободно подключать их друг к другу.

Выбранное направление укладки предопределяет место установки регулятора – только правый верхний угол. Возле правой стены следует предусмотреть полосу, например, 15 см для подключения разъема кабеля, которая закроется матом-заполнителем.

Длина стены справа равна 3,3 м, что предполагает использование мата длиной 3 м с заполнением оставшихся 30 см сверху-снизу матом-заполнителем.

Длина стены слева равна 1,9 м, что предполагает использование мата длиной 2 м с подрезкой под нужный размер.


Площадь помещения:

$$1,9 \times 2,2 + 4,3 \times 3,3 = 18,4 \text{ м}^2.$$

Четыре мата **DEVIDry™ 100** площадью 3 м² закроют 12 м² пола, два мата площадью 2 м² закроют 4 м² пола – суммарно 16 м².

Таким образом дополнительно нужен мат-заполнитель на площадь  $18,4 \text{ м}^2 - 16 \text{ м}^2 = 2,4 \text{ м}^2$ , выбираем ближайшую большую – 3 м² (1 м² + 2 м²).

Мощность системы из четырех матов 3 м² и двух матов 2 м² составит  $240 \text{ Вт} \times 4 + 140 \times 2 = 1240 \text{ Вт}$ , что не превышает максимально допустимую мощность одного кабеля 2300 Вт или ток 10 А.

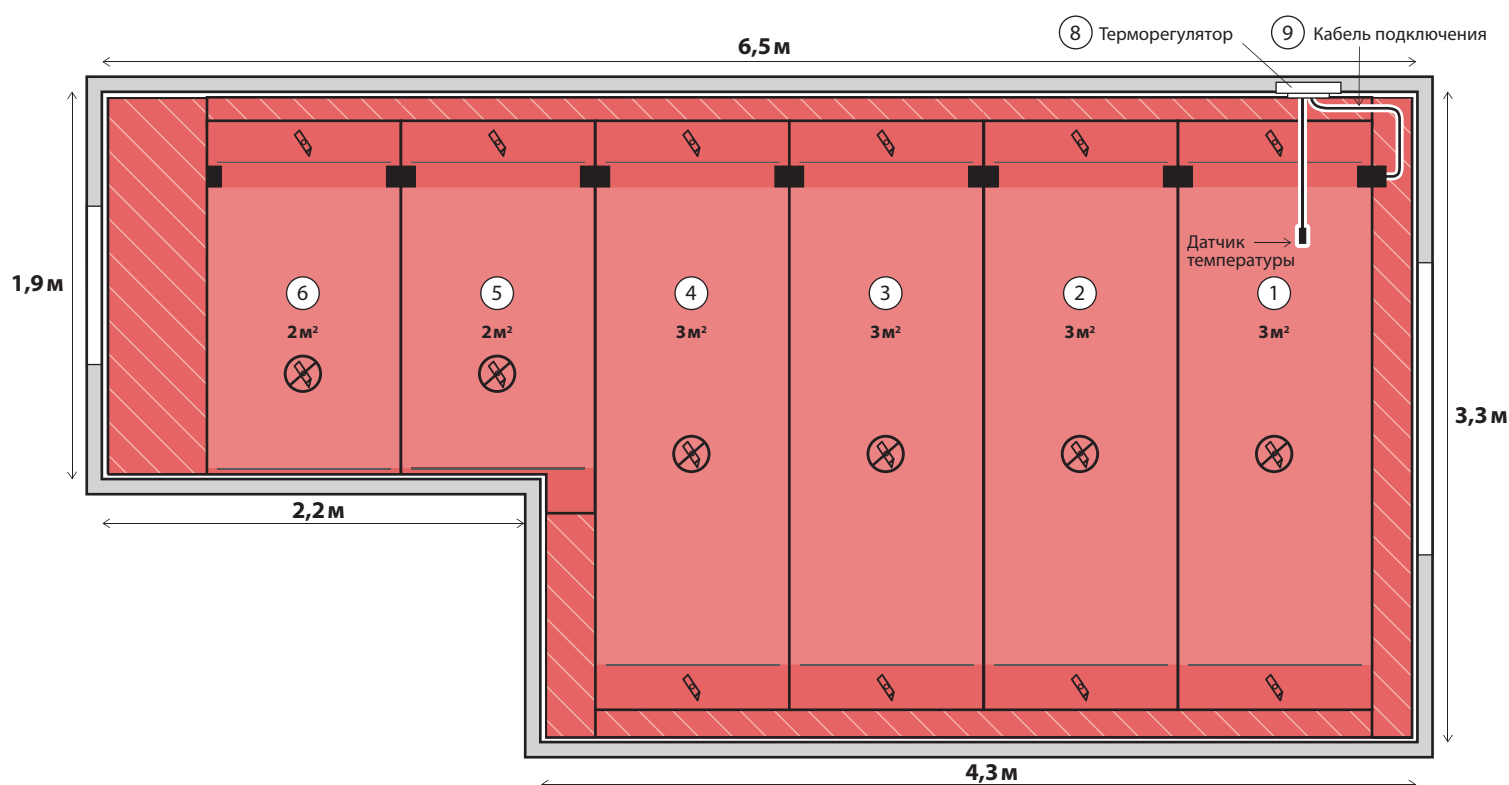

#### Необходимое оборудование DEVIDry™:

1...4. Нагревательный мат DEVIDry™ 100, 3 м² – 4 шт.

5...6. Нагревательный мат DEVIDry™ 100, 2 м² – 2 шт.

7. Мат-заполнитель DEVIDry™ FM, 1 м² – 1 шт., 2 м² – 1 шт.

8, 9. Набор DEVIDry™ Pro Kit с регулятором DEVireg™ 535

или

8. Регулятор DEVireg™ + 9. Кабель DEVIDry™ Pro Supply Cord




**Пример 3. Выбор оборудования для кухни с коридором сложной формы**


Площадь помещения 12,8 м<sup>2</sup>, площадь нагревательных матов 10 м<sup>2</sup>, таким образом потребуется 3 м<sup>2</sup> мата-заполнителя.

**Необходимое оборудование DEVIDry™:**

- 1...2. Нагревательный мат DEVIDry™ 100, 3 м<sup>2</sup> – 2 шт.
- 3...5. Нагревательный мат DEVIDry™ 100, 1 м<sup>2</sup> – 3 шт.
6. Нагревательный мат DEVIDry™ 100, 2 м<sup>2</sup> – 1 шт.
7. Мат-заполнитель DEVIDry™ FM, 1 м<sup>2</sup> – 1 шт., 2 м<sup>2</sup> – 1 шт.
8. Кабель-удлинитель DEVIDry™ X200 – 1 шт.
- 9, 10. Набор DEVIDry™ Pro Kit с регулятором DEVIreg™ 535 или
9. Регулятор DEVIreg™ + 10. Кабель DEVIDry™ Pro Supply Cord

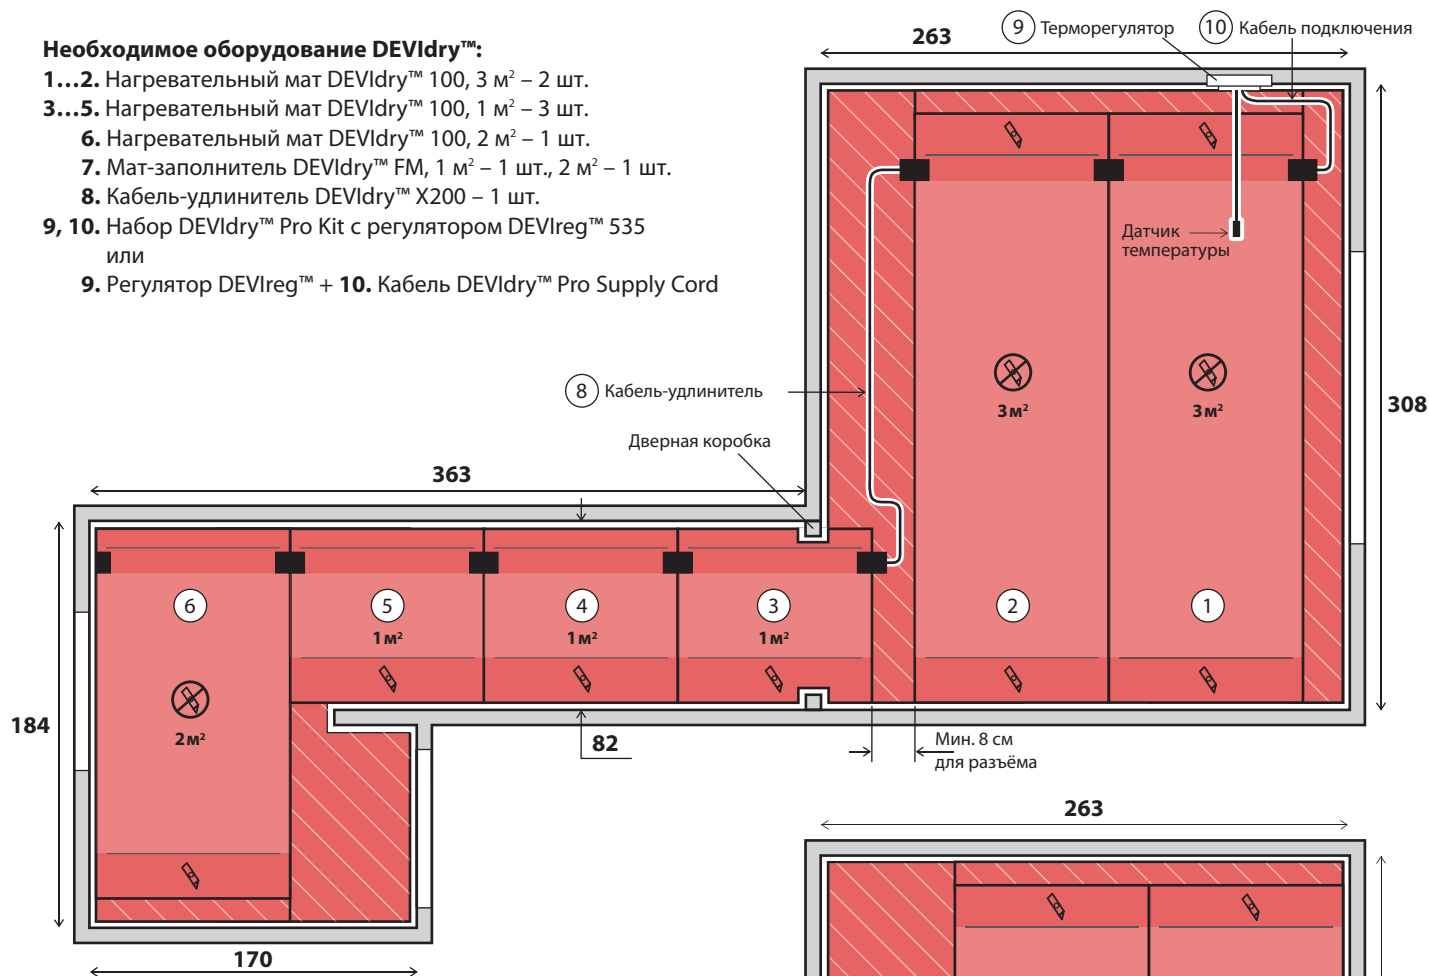
**Вариант 2.**

Также разъемы матов можно расположить снизу, что изменит место установки регулятора.

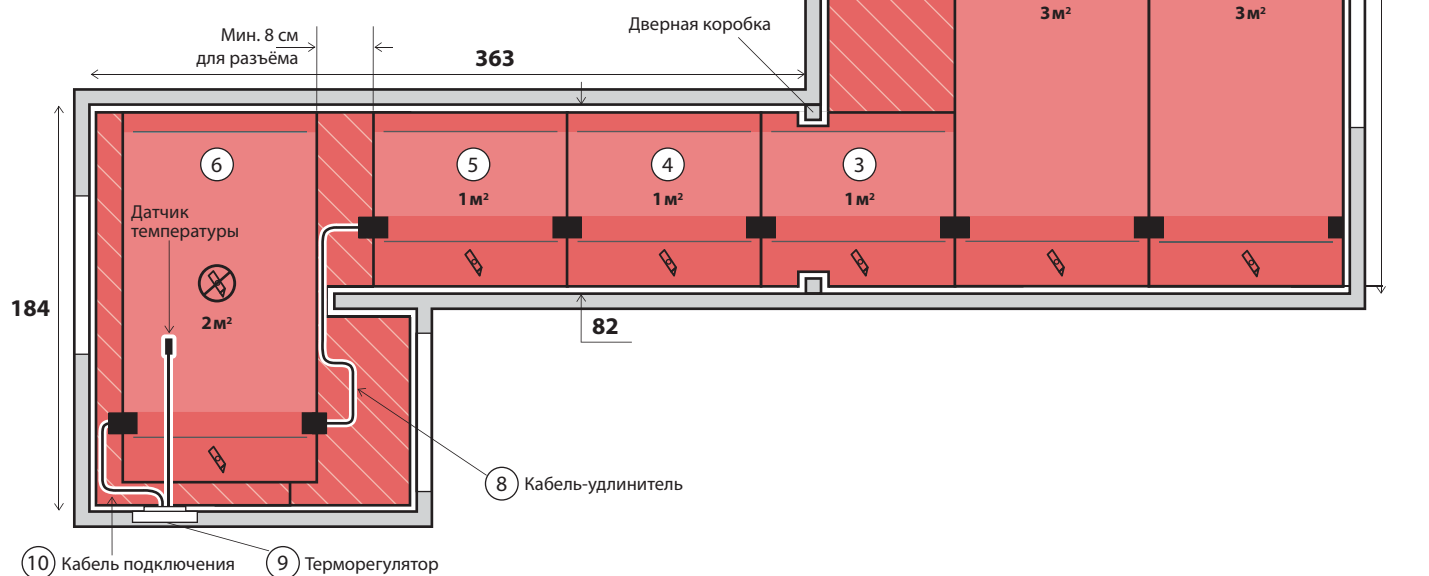

**Пример 4. Система «Полное отопление» через деревянный пол.**

**Жилая комната большой площади и сложной формы. Площадь 35 м²**

В помещении предполагается установить нагревательные маты для реализации системы «Полное отопление» через поверхность пола.

Предполагается, что в конструкцию пола установлен теплоизолятор и расчетные теплопотери помещения составляют, например, 70 Вт/м². То есть мощности, выделяемой нагревательными матами **DEVIDry™ 100** с вычетом потерь тепла вниз, будет достаточно для компенсации теплопотерь.

Основание пола бетонное, что позволяет применять нагревательные маты мощностью 100 Вт/м².

Для данного помещения лучше всего произвести стыковку нагревательных матов по середине комнаты (по вертикали в центре на рисунке). Для того чтобы посередине не было «холодной» полосы, у стыкующихся нагревательных матов полностью удаляются зоны подрезки.

Так как помещение большое, то нагревательные маты придется делить на две части и подключать двумя кабелями к одному терморегулятору.

Суммарная мощность составит:


DEVIDry™	Площадь	Сум. мощность (230 В)
2 x 2 м²	4 м²	280 Вт
1 x 3 м²	3 м²	240 Вт
6 x 4 м²	24 м²	2040 Вт
Всего:	31 м²	2560 Вт

Максимальная мощность регулятора **DEVireg™** – 3500 Вт (15 А).

Один кабель подключения имеет макс. ток 10 А или мощность 2300 Вт. Для мощности системы 2560 Вт потребуется подводить к терморегулятору два кабеля. Нагревательные маты условно разделяются на две зоны – «левую» 1640 Вт (7,1 А) и «правую» 920 Вт (4 А).

Оптимальное место установки регулятора – стена внизу справа (на рисунке).

Для подвода питания к матам «правой» зоны потребуется проложить по полу примерно 5 м кабеля. Для этого следует применить два кабеля: один кабель-удлинитель с двумя разъемами **DEVIDry™ X200** (2 м) и один кабель подключения к регулятору с одним разъемом **DEVIDry™ Pro Supply Cord** (3 м) – в сумме длина 5 м.

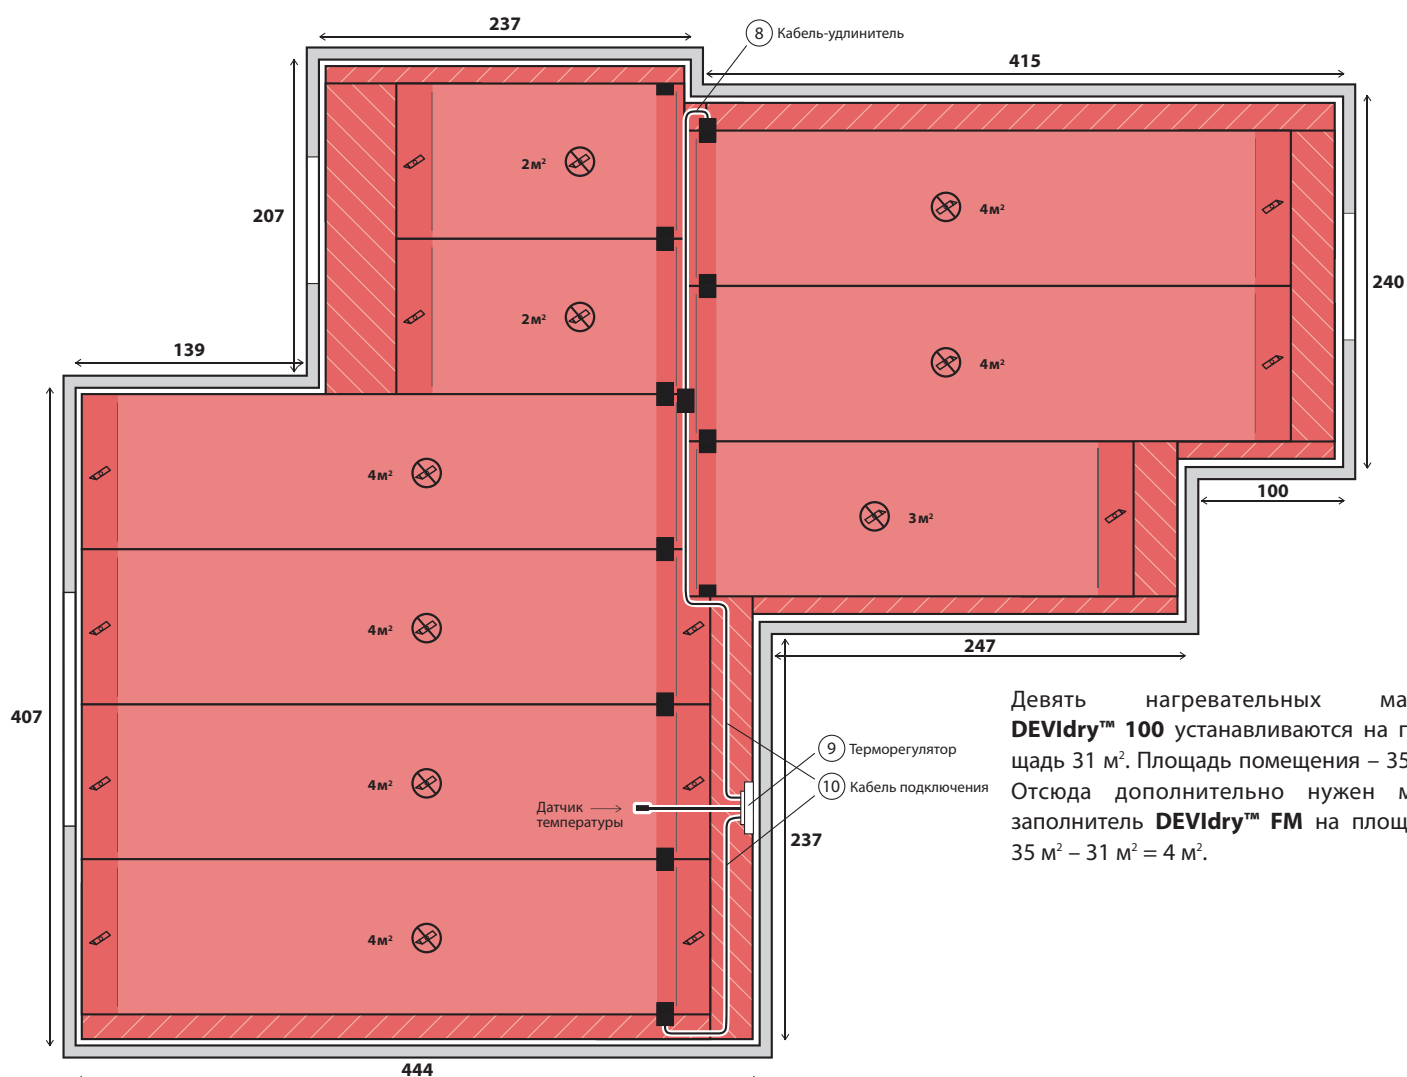

Девять нагревательных матов **DEVIDry™ 100** устанавливаются на площадь 31 м². Площадь помещения – 35 м². Отсюда дополнительно нужен мат-заполнитель **DEVIDry™ FM** на площадь  $35 \text{ м}^2 - 31 \text{ м}^2 = 4 \text{ м}^2$ .

## 1.6 Выбор оборудования для систем внутри помещений

Нижеприведенная таблица может использоваться как руководство для выбора нагревательного элемента.

Тип системы	Мощность на м <sup>2</sup>	Нагр. маты DEVIDry™ 100	Нагр. кабель DEVIflex™ 18 Вт/м	Нагр. кабель DEVIflex™ 10 Вт/м	Нагр. мат 100 Вт/м <sup>2</sup>	Нагр. мат 150/200 Вт/м <sup>2</sup>
«Теплый пол», отопление, новые постройки	70-150		x		x	x
«Теплый пол», отопление, обновляемые или тонкие полы	100-150			x	x	x
Аккумуляционное отопление	125-200		x			x
Отопление краевой зоны	200-250		x			x
Полы с деревянным покрытием, кабель в стяжку	80-100			x	x	
Деревянный пол на лагах	60-80			x		
Нагр. маты под деревянное покрытие, бетонное основание	100	x				

### Выбор терморегуляторов DEVireg™

Электронные терморегуляторы **DEVI** обеспечивают быстрое и точное управление кабельными системами как в отношении комфорта, так и в отношении экономии электроэнергии.

При выборе терморегулятора **DEVireg™** необходимо учесть следующее.

#### Тип датчика температуры

1. При использовании системы «Теплый пол» – комфортный подогрев поверхности, для обеспечения комфортной температуры пола рекомендуется использовать регулятор с датчиком температуры пола.
2. Регулятор с датчиком температуры воздуха рекомендуется использовать в помещении, где система отопления **DEVI** единственный источник тепла – система полного отопления.
3. Регулятор с комбинацией датчиков температуры пола и воздуха рекомендуется при необходимости ограничения максимальной температуры пола, для установок, где система отопления предназначена для работы в конструкции пола с деревянным покрытием.

Следует отметить, что для систем полного отопления правильнее всего применять регуляторы с комбинацией датчиков температуры воздуха и пола.

#### Установка

Терморегуляторы **DEVireg™** могут устанавливаться на стену, в стену или на профиль DIN. Терморегулятор с наружным

датчиком может устанавливаться как в помещении, которое обогревается, так и вне его. Это удобно в тех случаях, когда необходимо разместить управление температурой вне обогреваемого помещения, например, в гостиницах, школах и т.д. Датчики температуры пола и/или воздуха всегда должны устанавливаться в том же помещении, где установлена кабельная система.

#### Реле терморегуляторов

Все терморегуляторы **DEVireg™** имеют реле и таким образом могут управлять кабельной нагревательной системой большой мощности через контакторы. Для каждого терморегулятора оговаривается максимальная мощность нагрузки. Она рассчитывается следующим образом: максимальная мощность равна напряжению питания умноженного на макс. ток реле. Например: 230 В x 16 А = 3680 Вт. Максимальный ток реле для регуляторов **DEVireg™ Touch, 13x** – 16 А (3,7 кВт), для **DEVireg™ 53x** – 15 А (3,5 кВт).

#### Терморегуляторы с таймером

Терморегулятор **DEVireg™ Touch** оборудован встроенным «интеллектуальным» таймером, в то время как терморегулятор **ECtemp Next Plus** имеет «простой» таймер.

«Интеллектуальность» таймера заключается в том, что регулятор автоматически вычисляет, когда заранее включить обогрев, чтобы достигнуть установленной пользователем температуры точно в желаемое время.

Оборудованный «простым» таймером, **ECtemp Next Plus** включает кабельную систему точно в то время, которое пользователь установил в таймере.

#### Система беспроводного управления Danfoss Link™

Система беспроводного управления электрическими нагревательными кабелями, установленными в конструкции пола. Предназначена для частных домов и небольших офисных зданий.

Основой системы является центральная сенсорная панель **Danfoss Link™ CC**, которая контролирует во всём доме беспроводные датчики температуры пола **Danfoss Link™ FT** и воздуха **Danfoss Link™ RS**, и управляет нагревательными кабелями или электроприборами через беспроводные устройства управления. Это позволяет управлять нагревательными и электросистемами всего дома из одного удобного места.

Кроме того, центральная панель **CC** может быть подключена к сети Интернет через Wi-Fi точку доступа. В этом случае – возможно удалённое управление через мобильное приложение **Danfoss Link** из любого места.

Система **Danfoss Link™** может управлять как электрическими кабельными системами в конструкции пола, так и другими нагревательными приборами: электроконвекторами, панельными нагревателями, гидравлическими радиаторами, гидравлическим обогревом пола и т.д.

Подробнее смотри Каталог **DEVI**.



## 2.1 Общая информация

Системы стаивания снега и льда **DEVI** состоят из резистивных нагревательных кабелей **DEVIflex™**, **DEVIflex™**, **DEVIsafe™**, **DEVIsnow™**, **DEVIsphalt™** или саморегулирующихся кабелей **DEVIceguarg™**, специальных электронных терморегуляторов **DEVireg™** и монтажных принадлежностей.

### Обеспечение безопасности

Системы стаивания снега и льда **DEVI** предназначены для обеспечения безопасности передвижения людей и транспортных средств, а также для предотвращения повреждений зданий в зимний период.

### Гибкость системы

Системы стаивания снега и льда **DEVI** хорошо совместимы с любым материалом поверхности – асфальтом, бетоном и плиткой. Кроме того, они могут очистить ото льда и снега любую конструкцию кровли, желоба и водосточной трубы.

### Автоматическая работа

Системы стаивания снега и льда **DEVI** работают полностью автоматически. Система автоматически включается, определив необходимость стаивания льда и снега, и отключается сразу после очистки поверхности.


### Экономичная альтернатива

Специальные терморегуляторы **DEVireg™** с высокочувствительными датчиками влажности гарантируют достижение оптимальных результатов при минимальном потреблении энергии. Стоимость монтажа и обслуживания системы стаивания снега и льда **DEVI** –

низкая, а сама система выполняет также профилактическую функцию, устраняя необходимость убирать снег и посыпать поверхности солью. Кроме того, использование системы сводит к минимуму затраты на восстановление поврежденных, вызванных льдом, снегом и солью.

### Обеспечение комфорта

Системы стаивания снега и льда **DEVI** всегда сохраняют поверхность свободной ото льда и снега, предотвращая убытки и позволяя при этом не использовать соль и снегоочистительное оборудование.

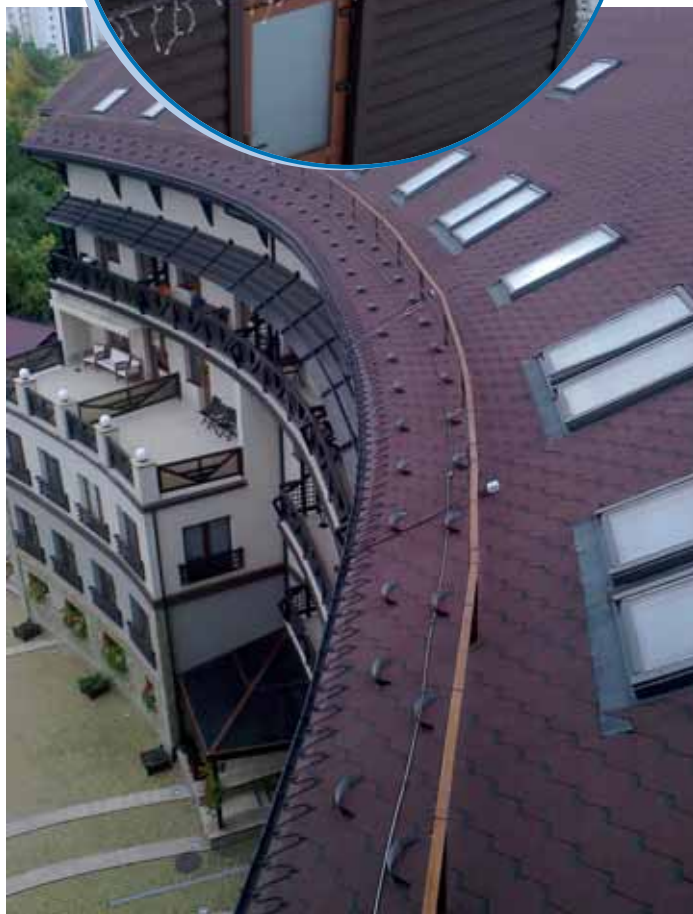

## 2.2 Установки на грунте

Автостоянки, дороги, тротуары, наружные ступени, погрузочные ramпы и мосты – наиболее распространенные места установок систем таивания снега и льда DEVI на грунте.

### Устанавливаемая мощность

При расчете требуемой мощности систем таивания снега и льда на квадратный метр, следует учитывать следующее:

1. Географическое местоположение объекта и специфика установки системы.

2. Требования, предъявляемые к системе, например, скорость таяния снега и льда.

Обычно устанавливаемая мощность для Дании – 200-250 Вт/м<sup>2</sup>. Для сравнения, в Украине рекомендуется мощность – 250-400 Вт/м<sup>2</sup>.

Кабели, установленные в таких местах как мосты и погрузочные платформы, также очень чувствительны к влиянию холодной погоды и охлаждению ветром сверху и снизу. Мощность для таких установок должна быть увеличена до 50%, чтобы компенсировать эти дополнительные

теплопотери. Поэтому, для снижения теплопотерь вниз желательно укладывать кабель поверх термоизоляционного материала. Если такой возможности нет, мы рекомендуем использовать максимально возможную мощность.

Типичные значения мощности для установок на грунте приведены в таблице:

Объект	Мощность для Дании	Мощность для Украины
Автостоянки	200-250 Вт/м <sup>2</sup>	250-300 Вт/м <sup>2</sup>
Подъездные дороги		
Мостовые		
Наружные ступени, изолированные		
Погрузочные ramпы, изолированные		
Мосты, изолированные	300-375 Вт/м <sup>2</sup>	300-450 Вт/м <sup>2</sup>
Наружные ступени, не изолированные		
Погрузочные ramпы, не изолированные		
Мосты, не изолированные		

Общие руководства по выбору установленной мощности представлены ниже:

Показатель температуры наружного воздуха	Мощность для установок на грунте	Мощность для установок на ramпах, мостах (не изолированных)
-10 °C	200 Вт/м <sup>2</sup>	250 Вт/м <sup>2</sup>
-15 °C	250 Вт/м <sup>2</sup>	300 Вт/м <sup>2</sup>
-20 °C	300 Вт/м <sup>2</sup>	350 Вт/м <sup>2</sup>
-25 °C	350 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>
-30 °C	400 Вт/м <sup>2</sup>	450 Вт/м <sup>2</sup>
-35 °C	450 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>
-40 °C	500 Вт/м <sup>2</sup>	550 Вт/м <sup>2</sup>



Устанавливаемая мощность должна быть выше, если:

1. Кабель установлен на местности, обдуваемой ветром в зимний период. Скорость ветра 10 м/с дополнительно снижает температуру приблизительно на 5 °С. Чем больше скорость ветра, тем более значительно падение температуры.
2. Кабель установлен в горной местности. Рекомендуется увеличить мощность на 50 Вт/м<sup>2</sup> для систем, расположенных более чем на 1000 м выше уровня моря.
3. В области установки системы снеготаяния часто наблюдаются обильные снегопады. Если уровень осадков превышает 6,3 мм воды каждые 6 часов, необходимо увеличить мощность на 50 Вт/м<sup>2</sup>.

### Оборудование для установок на грунте

Для стаивания льда и снега используются нагревательные кабели с удельной мощностью не менее 16 Вт/м, как правило, **DEVIsafe™ 20S (DSIG-20)** и **DEVIflex™ 18T (DTIP-18)**. Для установок в асфальт мы рекомендуем нагревательные кабели **DEViasphalt™ 30T (DSVK-30)** или маты **DEViasphalt™ 300T (DSVK-300)**.

Для управления системой используются терморегуляторы **DEVireg™ 850, 610, 330** или **316** с датчиком влажности, температуры грунта или температуры наружного воздуха.

### Установка под асфальт

Существует два способа установки системы под асфальт:

1. Если кабель не имеет изоляции, стойкой к температуре порядка 200 °С, перед укладкой асфальта кабели покрываются тонким слоем песка или лучше бетона (по крайней мере 2 см), который предотвращает повреждение изоляции кабеля горячим асфальтом. Прежде чем укладывать асфальт, его необходимо охладить до температуры +130 – +140 °С.

Для такого способа установки мы рекомендуем использовать кабель **DEVIsafe™ 20S (DSIG-20)** или **DEVIflex™ 18T (DTIP-18)**.

2. Асфальт укладывается непосредственно на кабели или нагревательные маты.

Для таких установок **DEVI** рекомендует использовать кабели **DEViasphalt™ 30T (DSVK-30)** или нагревательные маты **DEViasphalt™ 300T (DSVK-300)**, способные в течение короткого времени выдерживать температуру 240 °С. Этот тип кабеля не обязательно покрывать защитным слоем, что позволяет сэкономить время и




затраты на установку. При укладке асфальта желательно не использовать тяжелое оборудование, чтобы не повредить кабель.


Минимальная толщина асфальта над нагревательным кабелем должна быть 5 см.

Перед укладкой асфальта и после нее электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.


Асфальт

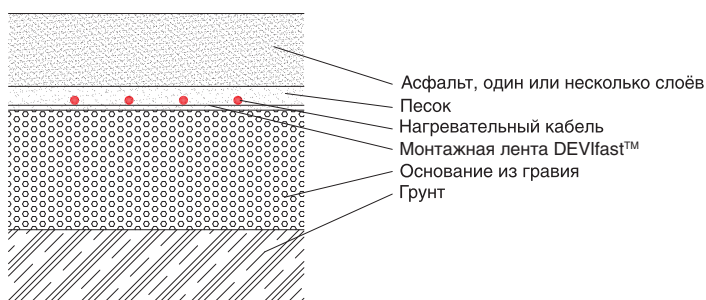

Асфальт (с изолятором)

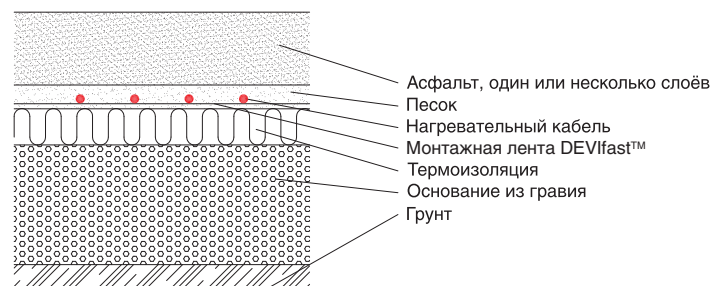

Жидкий асфальт

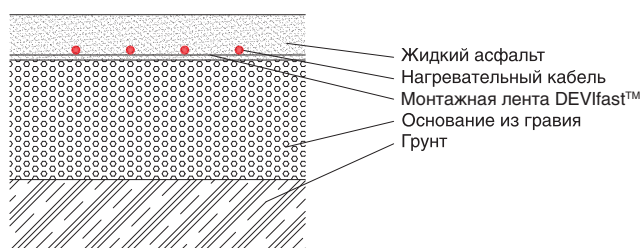



### Установка под тротуарную плитку

При установке нагревательных кабелей под бетонную тротуарную плитку (ФЭМы – фигурные элементы мощения) нужно быть особенно осторожными, чтобы не повредить кабель.

Поверхность установки должна быть полностью ровной, без углублений, свободной от камней или других острых предметов.

Нагревательные кабели должны быть установлены близко к плитам, на глубине 2-3 см в слое песка.

### Установка под бетон

Монтаж кабелей или нагревательных матов под бетонное покрытие выполняется так же, как и монтаж под тротуарную плитку или асфальт.

Кабель хорошо закрепляется при помощи монтажной ленты **DEVIfast™** (которая может крепиться и к стальной арматуре), чтобы, таким образом, он не смещался при укладке бетона. Бетон должен полностью покрывать кабели и переходные муфты, не оставляя воздушных пустот.

Бетонная смесь не должна содержать острых камней, способных повредить кабели.

Включать систему отопления можно не раньше, чем через 30 дней после укладки бетона.

Перед укладкой бетона и после нее электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.

При проектировании укладки кабеля нужно избегать его пересечения с термощавами.

### Автостоянки

Автостоянки, как правило, это большие площади, требующие быстрой очистки поверхности ото льда и снега. Использование системы стаивания снега и льда дает множество преимуществ. Она быстро и эффективно реагирует на снег и отлично

предотвращает образование льда, что позволяет устранить проблему удаления снега с занятых парковочных мест и полностью использовать автостоянку.

Для эффективной работы системы стаивания снега и льда используется специальный терморегулятор **DEVireg™ 850** со специальными датчиками влажности для грунта.

### Пример

Система стаивания снега и льда должна быть установлена в Дании на автостоянке площадью 150 м².

Для этой установки мы выбираем нагревательный кабель **DEVibasic™ 20S (DSIG-20)** с установкой удельной мощности 250 Вт/м², достаточной для климатических условий Дании.

- 1) Расчет суммарной мощности:  
 $150 \text{ м}^2 \times 250 \text{ Вт/м}^2 = 37,5 \text{ кВт}$
- 2) Выбор самого близкого по мощности кабеля: для этой цели подойдут 12 штук нагревательных кабелей **DEVibasic™ 20S (DSIG-20)** мощностью 3175 Вт, 158 м, 400 В, суммарная мощность которых составит 38,1 кВт.

Если система рассчитана на переключение звезда/треугольник, количество кабелей должно быть кратно 3 или нагрузка должна равномерно распределяться на 3 фазы. Это обеспечит равномерную нагрузку без «перекаса фаз».




- 3) Вычисление шага укладки кабеля для **DEVibasic™ 20S (DSIG-20)** (20 Вт/м при 230/400 В):


$$C-C = \frac{(20 \text{ Вт/м} \times 100 \text{ см/м})}{250 \text{ Вт/м}^2} = 8 \text{ см}$$

- 4) Выбор терморегулятора: выбор **DEVireg™ 850** обусловлен размером площадки и, соответственно, большой установленной мощностью.


Тротуарная плитка

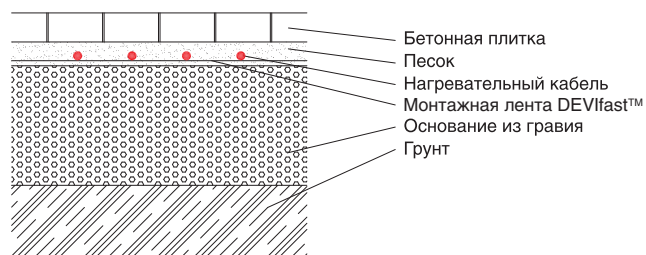

Бетон (кабель в песке)

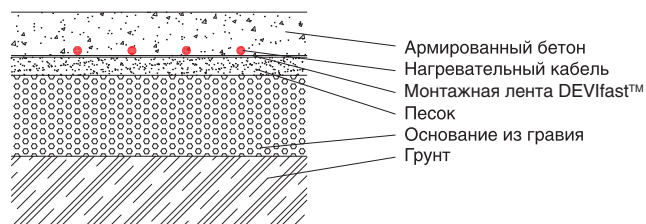

Бетон (кабель в бетоне)

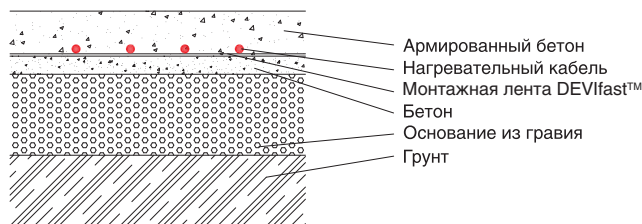



## Дороги

Одно из больших преимуществ системы стаивания снега и льда – автоматическая очистка дорог и их круглосуточное поддержание в хорошем состоянии. Это особенно важно в определенных ситуациях, когда свободный проезд необходим, например, машинам скорой помощи или другим транспортным средствам.

Существует два способа установки системы стаивания снега и льда на дорогах:

1. Установка нагревательных кабелей или матов по всей площади.
2. Установка системы снегостаивания только на колее движения транспорта.

Для основных магистралей с большим потоком машин мы рекомендуем первый способ. Во втором случае могут возникнуть сложности с очисткой снега и ледяных образований.

Второй способ рекомендуется для небольших площадей, таких как подъезды к частным гаражам. Если дорога имеет наклон, мы рекомендуем использовать нагревательный кабель или мат под всей поверхностью.

При монтаже систем стаивания снега и льда на крутых склонах необходимо предусмотреть защиту от замерзания стока тающей воды у основания склона. Необходимо прокладка кабеля в этой водоотводящей системе.

### Пример – дорога

Для этого примера мы выбрали дорогу среднего размера длиной 10 м и шириной 2 м. Кабели должны быть установлены в двух колеех шириной 0,5 метра каждая.

Для этой системы мы выбираем кабель **DEVibasic™ 20S (DSIG-20)** с установкой удельной мощности 350 Вт/м².

- 1) Расчет площади для установки кабеля:  
 $10 \text{ м} \times 0,5 \text{ м} \times 2 \text{ колее} = 10 \text{ м}^2$
- 2) Вычисление общей мощности системы:  
 $10 \text{ м}^2 \times 350 \text{ Вт/м}^2 = 3500 \text{ Вт}$ .

3) Выбор кабеля: **DEVibasic™ 20S (DSIG-20)**, 3525 Вт, 192 м.

4) Вычисление шага укладки (С-С, расстояние между центрами линий кабеля):

$$(10 \text{ м}^2 \times 100 \text{ см/м}) / 192 \text{ м} = 5,2 \text{ см}$$

5) Выбор терморегулятора: Так как мощность системы не очень большая, выбираем терморегулятор **DEVireg™ 330**, например, с регулировкой по температуре стяжки/поверхности. Для поддержания температуры поверхности на уровне +3 – +5 °С на терморегуляторе должна быть установлена температура +10 – +15 °С.



## Тротуары

Системы стаивания снега и льда гарантируют безопасность передвижения для пешеходов. Системы снегостаивания

поддерживают свободными от снега пешеходные дорожки, ступени и входы в магазины.





### Наружные ступени

Система стаивания снега и льда может использоваться в качестве эффективной защиты ступеней от обледенения.

Рекомендуется теплоизолировать ступени, если они открыты снизу. Если ступени находятся на грунте, то это не является необходимым условием.

Удельная мощность на 1 м<sup>2</sup> ступеней всегда должна быть выше мощности на 1 м<sup>2</sup> площадки перед ними.

При расчете длины кабеля для установок на ступенях, не забудьте учесть дополнительный отрезок кабеля, который опускается вертикально по каждой ступени.

Витки кабеля укладываются на горизонтальных поверхностях ступеней равномерными петлями.

Поскольку нагревательный кабель не укладывается на вертикальной части ступеней, для эффективного стаивания льда его нужно расположить как можно ближе к краям каждой ступени.

При укладке кабеля, поверхность нужно очистить от камней или острых предметов, которые могут его повредить.

Кабель укладывается непосредственно на бетон и должен быть покрыт им на 3-5 см.

### Пример – ступени

Для этого примера мы выбрали следующий объект: 12 ступеней глубиной 32 см, высотой 17 см и шириной 100 см.

При использовании нагревательного кабеля **DEViflex™ 18T (DTIP-18)** и с установкой мощности 250 Вт/м<sup>2</sup> шаг кабеля (С-С) будет равен:

$$C-C = \frac{18 \text{ Вт/м} \times 100 \text{ см/м}}{250 \text{ Вт/м}^2} = 7,2 \text{ см}$$

Поскольку глубина каждой ступени 32 см, на ней может укладываться 4 кабельных витка, т.е. 4 м кабеля для каждой ступени при её ширине 100 см.

4 м кабеля x 12 ступеней = 48 м кабеля плюс дополнительный отрезок кабеля, который опускается вниз по каждой ступени: 12 x 0,17 м = 2 м.

Общая длина кабеля – 48 м + 2 м = 50 м и поэтому, для этой установки подходит кабель **DEViflex™ 18T (DTIP-18)** мощностью 935 Вт и длиной 52 м.

Общая площадь ступеней:

$$12 \text{ шт.} \times 1 \text{ м} \times 32 \text{ см} = 3,84 \text{ м}^2$$

и поэтому, устанавливаемая мощность:

$$935 \text{ Вт} / 3,84 \text{ м}^2 = 244 \text{ Вт/м}^2$$

Лишняя длина кабеля должна быть уложена перед ступенями.

Следует отметить, что не укладывался кабель для пути отвода талой воды в канализационную систему. В этом случае возможно её намерзание на нижней площадке перед ступенями.



### Погрузочные площадки

Места разгрузки и погрузки должны быть безопасными для работы, и, следовательно, должны быть свободными ото льда и снега. Использование систем стаивания снега и льда **DEVI** снижает риск несчастных случаев и обеспечивает возможность ведения работ в любое время.

Погрузочные рампы – это, как правило, открытые площадки, и они более восприимчивы к холодной погоде. Для избежания теплопотерь мы рекомендуем хорошо изолировать все погрузочные участки и платформы. На тех участках, где это сделать невозможно, необходимо увеличить мощность до 350-500 Вт/м².

### Пример – погрузочная площадка

Система стаивания **DEVI** должна быть установлена на неизолированном погрузочном участке размером 2,5 м x 15 м.

- 1) Выбор изделия и требуемой мощности на м²: используемый кабель **DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)**, устанавливаемая мощность 350 Вт/м².

- 2) Площадь участка:  
 $2,5 \text{ м} \times 15 \text{ м} = 37,5 \text{ м}^2$ .

- 3) Расчет общей мощности:  
 $37,5 \text{ м}^2 \times 350 \text{ Вт/м}^2 = 13125 \text{ Вт}$ .

- 4) Выбор кабеля: три кабеля **DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)**, 4575 Вт, 229 м, 400 В.

- 5) Расчет общей длины устанавливаемого кабеля:  $3 \times 229 \text{ м} = 687 \text{ м}$ .

- 6) Вычисление шага укладки:  
 $(37,5 \text{ м}^2 \times 100 \text{ см/м}) / 687 \text{ м} = 5,5 \text{ см}$ .



### Мосты

Мосты еще более чувствительны к холодной погоде, чем погрузочные платформы, поскольку они всегда полностью открыты снизу. Это значительно снижает эффективность нагревательных кабелей и поэтому, нижняя часть мостов должна быть хорошо изолирована. Там, где это сделать невозможно, мощность должна быть увеличена до 350-500 Вт/м².

В большинстве случаев наиболее подходящей системой стаивания льда и снега для мостов является система с терморегулятором **DEVlreg™ 850** и нагревательным кабелем **DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)**.

Нагревательный кабель не должен пересекать соединительные термшвы моста.



### 2.3 Установки на крышах

Системы **DEVI** для защиты от снега и льда для крыш и желобов могут устанавливаться практически на любой конструкции кровли, где есть необходимость предотвратить замерзание талой воды в водостоках и уменьшить вред, причиняемый конструкции обледенелыми фасадами и сосульками.

Система стаивания снега и льда устанавливается в водостоках на краю крыши или в местах, где есть риск накопления снега и льда (ендовы и т.п.). Благодаря нагретому кабелю талая вода беспрепятственно проходит по желобам и водостокам до земли, предотвращая их замерзание и разрушение.



Электронные программируемые регуляторы **DEVI** обеспечивают достижение оптимальных результатов при минимальном количестве энергии. Датчики и регуляторы определяют погоду с высокой точностью, в нужный момент автоматически включая и выключая систему.

#### Нагревательные кабели

На поверхности кровли и в водосточных системах рекомендуется устанавливать специальные нагревательные кабели для наружной установки **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)** с повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

#### Требуемая мощность

Чтобы определять требуемую мощность (Вт/м<sup>2</sup>) системы стаивания снега и льда для крыши, важно учесть тип той или иной конструкции кровли и местные погодные условия.

#### Условно крыши можно разделить на три типа:

**1. «Холодная крыша».** Это хорошо изолированная крыша с низким уровнем теплопотерь через её поверхность, часто с проветриваемым подкровельным пространством. Наледи, как правило, образуются, когда снег тает на солнце, при этом минимальная температура таяния – не ниже -5 °С. Если для таких крыш требуется система подогрева, ее мощность должна быть минимальной (соответствующей западноевропейским рекомендациям) и часто только в водосточной системе.

**2. «Теплая крыша».** Это плохо изолированная крыша. На таких крышах снег тает и при достаточно низких температурах воздуха, затем вода стекает вниз к холодному краю и к водостокам, где и намерзает. Минимальная температура таяния – не ниже -10 °С. К этому типу относятся большинство крыш старых административных зданий с чердаком. Для «теплых крыш» требуется полномасштабная система снеготаяния, причем желательно использовать кабели повышенной мощности (25-30 Вт).

Устанавливаемая мощность в желобах и на кромке теплых крыш должна быть выше, чем на холодных. Это обеспечит эффективность работы системы даже при низких температурах.



**3. «Горячая крыша».** Это плохо изолированная крыша, у которой чердак часто используется в технических целях или как жилая площадь. На таких крышах снег тает и при очень низких температурах воздуха (ниже -10 °С). Установка нагревательного кабеля не приводит к желаемому результату! Такая крыша требует в первую очередь установки теплоизолятора, а затем проектирования кабельной системы защиты.



Для установки на крышах используется кабель мощностью 15-30 Вт/м. Если кабель укладывается на крыше с мягким покрытием (например, рубероид), максимальная мощность нагревательного кабеля не должна превышать 20 Вт/м. Требуемая мощность на м<sup>2</sup> такая же, как и для установок на грунте.

Для дальнейшей информации, пожалуйста, обратитесь к нижеприведенной таблице:

Область установки	«Холодная крыша»	«Теплая крыша»	Макс. мощность	Мощность кабеля
Поверхность крыши, ендова	250-350 Вт/м <sup>2</sup>	300-400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	15-30 Вт/м
Водостоки, желоба пластиковые	30-40 Вт/м	40-50 Вт/м	50 Вт/м	
Водостоки, желоба металлические, диам. 20 см и более	30-40 Вт/м	50-70 Вт/м	100 Вт/м	
Водостоки, желоба деревянные	30-40 Вт/м	40 Вт/м	40 Вт/м	






## Желоба и водостоки

Количество устанавливаемых линий кабеля в желобах и водостоках зависит от мощности кабеля и диаметра труб. Рекомендуется применять специальные кабели для наружной установки на кровлях: двухжильный **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)** и **DEVIsafe™ 20T (DTCE-20)**.

Для крыши с подвесными водостоками диаметром до 12 см, рекомендуется устанавливать 2 линии кабеля пониженной мощности – **DEVIsafe™ 20T (DTCE-20)** или одну линию кабеля повышенной мощности – **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)**. Для водостоков диаметром более 12 см рекомендуется устанавливать 2 линии кабеля повышенной мощности – **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)**, с управлением от регулятора с датчиком влажности – **DEVireg™ 850**.

В желобах Ø 10-15 см нагревательные кабели монтируются при помощи специального пластикового «крепления для монтажа кабеля в желобах» – **DEViclip Gutter (DEVigut™)**. Также возможно применение и монтажной ленты **DEVifast™** или **Montagestege™** – отрезки ленты устанавливаются поперёк желоба и крепятся саморезами или вытяжными заклёпками в его верхней части с герметизацией отверстий герметиком для наружных применений.

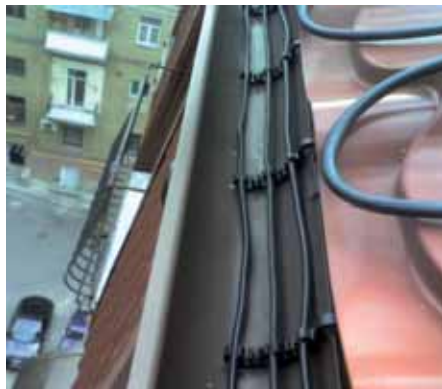

В водосточных трубах для крепления нагревательного кабеля большой мощности (25-30 Вт/м) рекомендуется использовать металлические элементы крепления. Например, можно применить стальной трос (нержавеющий или с пластиковым покрытием) или монтажную ленту **DEVifast™ Double**, которые являются армирующим элементом и предотвращают обрыв кабеля при движении намерзающего льда в трубе. В этом случае кабель закрепляется на тросе или цепи при по-



мощи отрезков ленты **DEVifast™** или специальных металлических зажимов **Relief Clip**. Задача этого крепления также развести две линии кабеля друг от друга, чтобы отсутствовало касание линий кабеля и соответственно его перегрев. Монтажная лента **DEVifast™ Double** позволяет надёжно закрепить две линии кабеля без использования дополнительных принадлежностей.

Трос или монтажная лента в верхней части должен быть надёжно прикреплен к конструкции здания. Если длина трубы не превышает 3-4 м, крепления можно использовать и без троса/цепи. Крепления рекомендуется устанавливать 3-4 шт. на метр длины. При выборе способа крепления нужно учитывать гальваническую совместимость материалов водостоков и элементов крепления.

Вертикальные водосточные трубы – наиболее проблемный участок водосточной системы в зимнее время. Кабель должен доходить до нижней кромки трубы. В длинных трубах (более 15 м) из-за конвекции воздуха нижняя часть трубы может сильно переохлаждаться. Чтобы избежать замерзания трубы применяются дополнительные линии кабеля (увеличение мощности) в нижней части трубы на длине примерно 0,5 метра.

Во время эксплуатации некоторых кровель возможно попадание листьев, иголок, мусора и т.п. в водосточную систему и забивание водосточных труб. При установке в вертикальные трубы большой мощности (50-60 Вт/м) возможен перегрев и выход из строя кабеля в месте накопления мусора. Настоятельно рекомендуется обращать внимание заказчика на эту проблему и проводить очистку водостоков перед включением кабельной системы в осеннее время. Так же лучше установить защитную сетку на входе в воронку водосточной трубы.

На элементах кровли и водосточных систем, на которых возможно скопление

листьев, хвои, мусора следует применять саморегулирующийся нагревательный кабель.

Для всех кабелей должна быть предусмотрена защита от повреждения острыми краями кровли, водостоков и т.п. Система крепления ни в коем случае не должна придавливать (повреждать) кабель.

### Пример

Кровля с пластмассовым желобом диаметром 15 см, длиной 14 м, с водостоком длиной 4 м.

1) Расчет необходимой длины двухжильного кабеля **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)** для двух линий в желобе и в водостоке:

$$2 \times (14 \text{ м} + 4 \text{ м}) = 36 \text{ м кабеля.}$$

2) Выбор кабеля: **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)**, 40 м, 1144 Вт (220 В). При укладке 2-х линий кабеля удельная мощность будет 55 Вт/м (220 В).

Чтобы закрепить кабель в желобе, предлагается использовать пластиковые крепления **DEVigut™**. Кабель в водостоке может крепиться на стальной трос с использованием отрезков на три петли ленты **DEVifast™**, что даст расстояние между линиями кабеля 5 см.

3) Выбор терморегулятора: кабельная система небольшой мощности и, например, подходит **DEVireg™ 316** с датчиком температуры наружного воздуха.

### Ендова

Нагревательные кабели, как правило, устанавливаются так же и в ендовах (внутренние углы двух скатов кровли) при угрозе накопления снега в них. Нагревательный кабель равномерно монтируется на поверхности, чтобы, таким образом, была достигнута требуемая мощность на м². Следует стремиться к максимальной мощности. Минимальная ширина дорожки нагревательного кабеля должна быть сравнима с толщиной снежного покрова в данной местности. Обычно кабель устанавливается на ширине от 40 до 100 см.

Рекомендуется использовать монтажную ленту **DEVifast™**, **DEViclip™** или **Montagestege™** для крепления кабеля в ендове. Монтажную ленту крепят вытяжными заклёпками, шурупами с герметизацией отверстий силиконом или приклеивают, учитывая особенности кровельного покрытия и выбирая соответствующий монтажный клей.

При выборе способа крепления нужно учитывать гальваническую совместимость материалов кровли и элементов крепления. Если кровля «мягкая» то возможно приваривать монтажную ленту разогретыми горелкой отрезками покрытия «мягкой» кровли.

Зачастую водостоки располагаются в центре ендов. Отрезок кабеля должен спускаться в водосточную трубу. Если труба проходит через тёплое помещение, то обычно кабель заходит в трубу на 1-1,5 м. Следует использовать металлическое крепление линий кабеля, например отрезки **DEVifast™** или монтажную ленту **DEVifast™ Double**, чтобы линии кабеля не пересекались.

Для защиты кабеля от сползающих пластов снега или льда на поверхности кровли должны быть установлены снегозадержатели (снегоотбойники).

#### Пример

В этом примере описывается ендова размером 10 м x 0,3 м, заканчивающаяся пластмассовым водостоком длиной 4 метра. Напряжение питания 220 В.

Выбираем нагревательный кабель **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)** (27,1 Вт/м при 220 В), шаг укладки кабеля через 7,5 см даст устанавливаемую мощность 365 Вт/м².

- 1) Площадь установки кабеля в ендове:  $10 \text{ м} \times 0,3 \text{ м} = 3 \text{ м}^2$ , однако на ширине 30 см лучше установить 5 линий кабеля через 7,5 см, что потребует 50 м кабеля на 10 м длины ендовы.
- 2) Нагревательный кабель в водостоке: две линии кабеля, всего 8 м.
- 3) Общая длина кабеля:  $50 \text{ м} + 8 \text{ м} = 58 \text{ м}$ .
- 4) Выбор кабеля: из ассортимента **DEVI** наиболее подходящим является кабель **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)**, 1700 Вт, 63 м.

- 5) Выбор терморегулятора: нагревательный кабель имеет небольшую мощность. Поэтому для управления системой можно рекомендовать **DEVireg™ 330/316** с датчиком температуры воздуха. Возможно также использование **DEVireg™ 850** с датчиком влажности.

#### Устройства крыш

В зимний период может возникнуть следующее неприятное явление (что особенно касается «теплых крыш»): скопление на более холодной нижней части крыши большого количества снега и льда, который постепенно уплотняется и превращается в большую ледяную глыбу. С наступлением весны или оттепели, эта глыба может срываться вниз, разрушая желоба и другие элементы конструкции крыши и стать серьезной угрозой для пешеходов или объектов, находящихся рядом с домом.

Кровля должна быть оборудована снегозадержателями, предотвращающими лавинообразное скольжение снега по её поверхности и срыв нагревательного кабеля. Снегозадержатели обычно устанавливаются на расстоянии 50-100 см от края крыши.

Типичная устанавливаемая мощность для крыши – 300-400 Вт/м².

Для предотвращения накопления льда на кромке кровли рекомендуется устанавливать нагревательный кабель особенно для «теплых крыш».

Нагревательный кабель укладывается ближе к краю крыши витками по направлению к снегозадержателю. Возможен вариант с укладкой кабеля вдоль кромки кровли. Кабель должен быть надежно закреплен с требуемым интервалом, поскольку установка предназначена для использования в жестких погодных условиях.



В некоторых случаях поверх кабеля можно укладывать защитные листы, выполненные из того же металла, что и основная кровля. Это защищает кабель от механических повреждений, прямых солнечных лучей и упавших листьев, семян и т.д. Однако в этом случае затрудняется визуальный осмотр и ремонт кабеля.

#### Пример

Необходимо установить систему на «холодной крыше» с водоотбойниками. Кабель укладывается по кромке шириной 50 см перед водоотбойником. Предполагаем применение специального нагревательного кабеля **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)** и **DEVIsafe™ 20T (DTCE-20)**.

- 1) Расчет площади установки кабеля:  
 $8 \text{ м} \times 0,5 \text{ м} = 4 \text{ м}^2$ .
- 2) Вычисление общей мощности:  
 $4 \text{ м}^2 \times 250 \text{ Вт/м}^2 = 1000 \text{ Вт}$ .
- 3) Выбор кабеля. Можно рекомендовать установку кабеля **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)** с шагом 7,5 см (360 Вт/м², 220 В) или **DEVIsafe™ 20T (DTCE-20)** с шагом 5 см (360 Вт/м², 220 В).  
Расчетная мощность:  
 $360 \text{ Вт/м}^2 \times 4 \text{ м}^2 = 1440 \text{ Вт}$ .  
Следовательно, можно применить кабель **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)**, 55 м, 1555 Вт или **DEVIsafe™ 20T (DTCE-20)**, 85 м, 1555 Вт.



## 2.4 Выбор продукции

Выбор продукции зависит от области использования системы и ее установленной мощности. Для дальнейшей информации обратитесь к нижеприведенной таблице:

Область использования	Выбор мощности		Выбор изделия		
	Нормальная	Максимальная	Нагрев. кабель мин. 16 Вт/м <sup>2</sup>	Нагрев. мат 300 Вт/м <sup>2</sup>	DEVlceguarg™
Автостоянки	250-300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Подъездные пути	250-300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Тротуары	250-300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Изолированные:					
Ступени	250-300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X		
Рампы	250-300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Мосты	250-300 Вт/м <sup>2</sup>	400 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Не изолированные:					
Ступени	300-400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	X		
Рампы	300-400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Мосты	300-400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	X	X	
Крыши: черепица, металл	250-400 Вт/м <sup>2</sup>	500 Вт/м <sup>2</sup>	X		X
Крыши: рубероид	250-300 Вт/м <sup>2</sup>	300 Вт/м <sup>2</sup>	X		X
«Холодные крыши»					
Желоба/водостоки:					
Металлические	30-40 Вт/м	50 Вт/м	X		X
Пластиковые	30-40 Вт/м	50 Вт/м	X		X
Деревянные	30-40 Вт/м	40 Вт/м	X		X
«Теплые крыши»					
Желоба/водостоки:					
Металлические	50-70 Вт/м	100 Вт/м	X		X
Пластиковые	40-50 Вт/м	50 Вт/м	X		X
Деревянные	40 Вт/м	40 Вт/м	X		X

### Выбор терморегулятора DEVlreg™

Компания **DEVI** создала широкий диапазон моделей электронных терморегуляторов **DEVlreg™** для управления системами защиты от снега и льда.

Серия терморегуляторов **DEVI** для наружных установок включает следующие модели: **DEVlreg™ 316**, **DEVlreg™ 330**, **DEVlreg™ 610** и **DEVlreg™ 850**. Тип терморегулятора для систем стаивания снега и льда выбирается в зависимости от требований надежности, условий установки, устанавливаемой мощности и т.п.

В качестве наиболее экономичной в эксплуатации системы защиты от намерзания льда и снега, мы рекомендуем использовать систему с интеллектуальным терморегулятором **DEVlreg™ 850** с комбинированными датчиками влажности/температуры. Использование этого терморегулятора особенно уместно для установок, где полная мощность превышает 10-15 кВт.

Благодаря интеллектуальным цифровым датчикам влажности и температуры система с **DEVlreg™ 850** позволяет определить наличие влаги и свести потребление энергии к минимуму, не ставя под угрозу безопасность.





### 3.1 Общая информация

Кабельные системы **DEVI** для труб могут использоваться для:

1. Защиты труб от замерзания или поддержания требуемой температуры в трубах.
2. Нагрева трубопроводов до требуемой температуры за заданное время.

Системы защиты от замерзания устанавливаются на объектах, где необходимо предотвратить замерзание и повреждение льдом водопроводных, канализационных или других труб.

Системы поддержания температуры обеспечивают определенную температуру в трубопроводах с горячей водой или любыми другими жидкостями.

Нагревательный кабель **DEVI** может монтироваться внутри водопроводной трубы



или на наружной поверхности труб различного назначения, для внутренних и наружных сетей и для трубопроводов, находящихся над землей или под землей.

Преимущества систем подогрева труб:

- Постоянный проток жидкостей
- Возможность устанавливать трубопроводы на любой глубине
- Отсутствие расходов на ремонт
- Отсутствие затвердеваний и застоев вязкотекучих жидкостей
- Постоянное горячее водоснабжение

### 3.2 Нагревательные кабели на трубах

Нагревательные кабели можно устанавливать на трубах, проходящих над и под землей.

Есть несколько способов установки кабеля на поверхность трубы:

1. Одна или более линий кабеля укладываются по прямой вдоль трубы – рис. 1 и рис. 2.
2. Кабель укладывается на трубе волнистой линией – рис. 3.
3. Кабель оборачивается спиралью вокруг трубы – рис. 4 и рис. 5.

Трубы обязательно изолируются термоизоляцией толщиной от 10 мм. Изоляция должна быть защищена от проникновения сырости и влаги, которая может её повредить и сделать не эффективной.

Нагревательный кабель устанавливается непосредственно на поверхности трубы и приклеивается алюминиевой липкой лентой, обеспечивающей оптимальный контакт между кабелем и трубой. Соприкосновение кабеля и теплоизоляции запрещается!

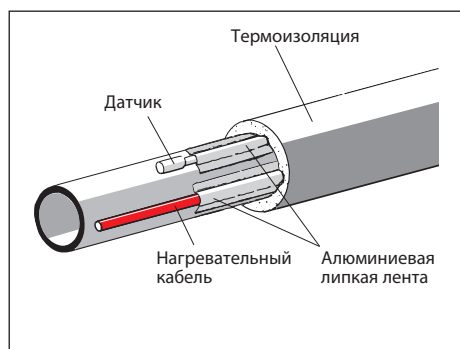


Рис. 1

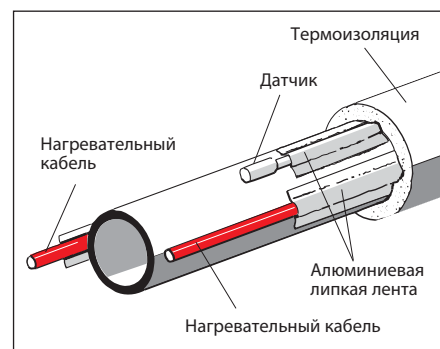


Рис. 2

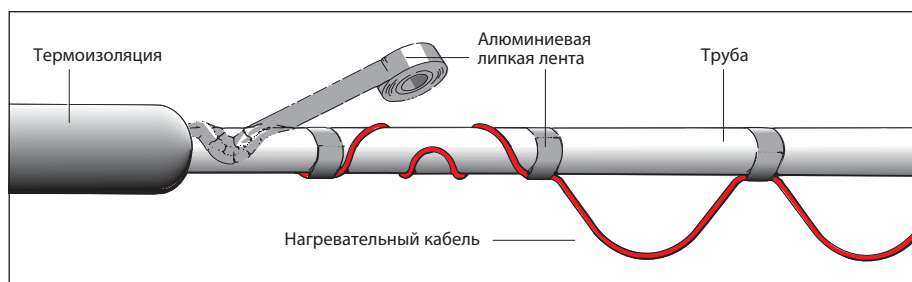


Рис. 3

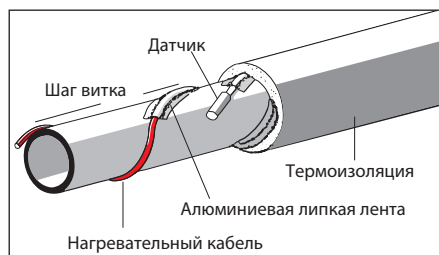


Рис. 4

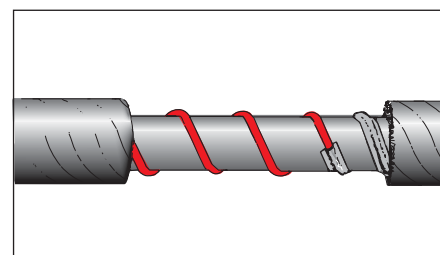


Рис. 5



### Рекомендуемые нормы относительно минимальной толщины изоляции

диаметр трубы							
мм	15	20	25	32	40	50	65
дюймы	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
минимальная толщина теплоизоляции трубы							
мм	20	20	30	30	40	50	65

Для пластиковых труб на поверхности сначала клеится алюминиевая лента, а затем нагревательный кабель. Пластиковую ленту применять запрещено!

Если установки над землей выполняются в специальном коробе, он должен быть прочным и безопасным. Кабель должен быть отмечен предупреждающей надписью, например: «ВНИМАНИЕ: НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 230 В!».

В большинстве случаев мощности 11 Вт на метр трубы достаточно для ее защиты от замерзания, если:

- наружный диаметр трубы не превышает 50 мм;
- толщина изоляции не менее диаметра трубы при  $\lambda \leq 0,05 \text{ Вт/м}^\circ\text{C}$ ;
- макс. разница температур  $\leq 30^\circ\text{C}$ .

Наружные трубы особенно подвергаются холоду и, следовательно, им необходима хорошая термоизоляция.

### 3.3 Нагревательные кабели внутри труб


Нагревательный кабель может устанавливаться в трубе. Для этого метода установки применяются кабели с «пищевой» наружной изоляцией **DEVlaqua™ 9T (DTIV-9)** (9 Вт/м, 230 В) или саморегулирующийся **DEVlpipeheat™ 10 (DPH-10)** (10 Вт/м при  $10^\circ\text{C}$ ).

Ввод кабеля в трубу осуществляется при помощи герметично затягивающейся муфты с резьбой 3/4" или 1".



Обычно монтаж кабеля внутри трубы применяется, если нет возможности установить его на поверхность трубы. Например, труба проходит через железобетонный фундамент или под дорогой и невозможно получить доступ к её поверхности.

Нагревательные кабели **DEVlaqua™ 9T (DTIV-9)** и **DEVlpipeheat 10 (DPH-10)** относительно жесткие, что облегчает их установку для прямых участков труб. Специальная наружная изоляция кабеля не имеет каких-либо вредных выделений и может применяться для питьевой воды.

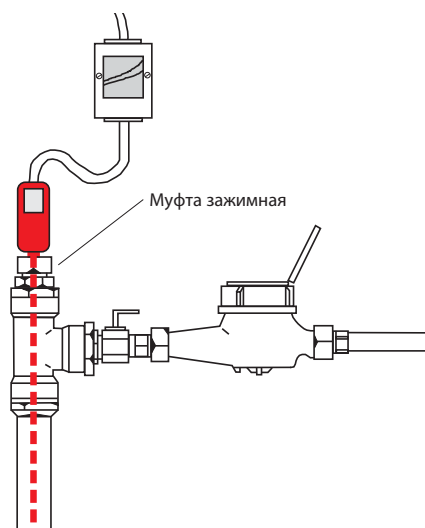

Для кабеля **DEVlaqua™ 9T (DTIV-9)** необходимо точно измерить участок трубопровода, так как этот кабель нельзя обрезать или сворачивать в петлю.

Нагревательный кабель не должен прокладываться через запорные вентили. Также невозможна установка (проталкивание) кабеля в местах поворота трубы.


Подключение нагревательных кабелей, устанавливаемых в трубах с питьевой водой, должно проводиться через УЗО (реле токов утечки).

### 3.4 Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Саморегулирующиеся нагревательные кабели **DEVI** используются для защиты трубопроводов от замерзания, для поддержания температуры горячей воды, а также для стаивания льда и снега в желобах и водостоках.

#### Принцип работы саморегулирующегося кабеля

В кабеле между двумя параллельными медными проводниками по всей его длине находится температурозависимый элемент сопротивления – полимер с углеродом. При подключении проводников к напряжению 220 В, ток проходит между ними через этот элемент сопротивления и нагревает его. При нагреве полимера происходит его расширение, увеличивается расстояние между частицами углерода и, соответственно, увеличивается сопротивление. Это приводит к уменьшению тока, снижению нагрева/мощности, что и объясняет эффект саморегулирования.

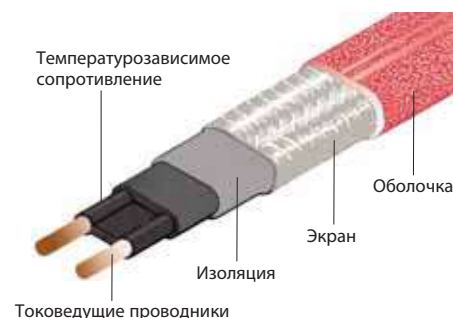

Управление мощностью происходит независимо по всей длине кабеля в соответствии с температурой окружающей среды каждого участка кабеля. При увеличении температуры среды выделяемая мощность кабеля снижается. Благодаря этой возможности саморегулирования предупреждается перегрев отдельных участков кабеля, например, при его перекрещивании или соприкосновении с другим кабелем, либо при прохождении через тёплое помещение.

Благодаря параллельной подаче напряжения на весь нагревательный кабель он может быть обрезан в любом месте. Это облегчает проектирование и установку кабеля на объекте.

**ВНИМАНИЕ!**

Не соединяйте два проводника на конце саморегулирующегося кабеля, это приведет к короткому замыканию! Там должна быть установлена изолирующая концевая муфта.

Необходимо соблюдать максимально допустимую мощность (длину кабеля) для различных температур включения кабеля (см. таблицу в Каталоге DEVI).

Максимальная длина для саморегулирующихся кабелей определяется, исходя не только из мощности при нормальных условиях, но также, в большей степени, из мощности при включении «холодного» кабеля, которая может быть в 5-10 раз больше, чем при рабочих условиях.

Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 64 мм. Кабель может быть изогнут только по плоской стороне.

Для уменьшения потребления электроэнергии и отключения системы в теплое время года, настоятельно рекомендуется при длине кабеля более 3 м включать его через терморегулятор **DEVireg™**.

Есть несколько различных типов саморегулирующихся кабелей.

Кабели **DEVipeguarg™ 10/25/33** применяются для обогрева и защиты от замерзания трубопроводов, продуктопроводов, обеспечения необходимой температуры технологических установок, особенно при неравномерности температуры на поверхности.

Кабель **DEVliceguard™ 18** используется преимущественно для систем защиты от намерзания снега и льда на крышах, особенно там, где водостоки могут забиваться листьями и хвоей, что может привести к перегреву обычного кабеля. Наружная изоляция стойкая к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.

Кабель **DEVlhotwatt™ 55** используется для поддержания температуры горячей воды в бытовых трубопроводах на уровне 55 °С, что исключает потребность постоянной циркуляции воды (см. таблицу).

Кабель **DEVipeheat™ 10** имеет изоляцию из пищевого пластика, возможна установка внутри трубы.

Все расчеты, которые проводятся для систем с саморегулирующимися кабелями, подобны расчетам для резистивных нагревательных кабелей. В отличие от резистивных кабелей, саморегулирующиеся кабели можно укорачивать или удлинять до требуемой длины при монтаже системы.



**Саморегулирующиеся кабели DEVI**

Название	Удельная мощность* (230 В)	Цвет	Размер, мм	Применение
<b>DEVipeguarg™ 10</b>	10 Вт/м при +10 °С	Синий	6 x 13	На трубах
<b>DEVipeguarg™ 25</b>	25 Вт/м при +10 °С	Красный	6 x 13	На трубах
<b>DEVipeguarg™ 33</b>	31 Вт/м при +10 °С	Коричневый	6 x 13	На трубах
<b>DEVliceguard™ 18</b>	17 Вт/м при +10 °С	Чёрный	6 x 13	Крыши, водостоки
<b>DEVlhotwatt™ 55</b>	8 Вт/м при +55 °С	Зеленый	6 x 13	На трубах
<b>DEVipeheat™ 10</b>	10 Вт/м при +10 °С	Синий	6 x 8	В/на трубах

\* Удельная мощность нормируется при установке на металлическую трубу с термоизоляцией с приклеиванием к поверхности алюминиевым скотчем. Для пластиковых труб применяется кабель не более 10 Вт/м.

**Рекомендуемая толщина изоляции при применении кабеля DEVlhotwatt™ 55**

Поддерживаемая температура трубы с водой внутри помещения	Диаметр трубы, мм					
	15	22	28	35	42	54
55 °С	20	25	30	40	50	60

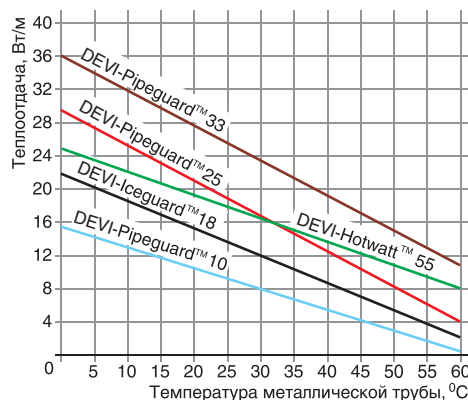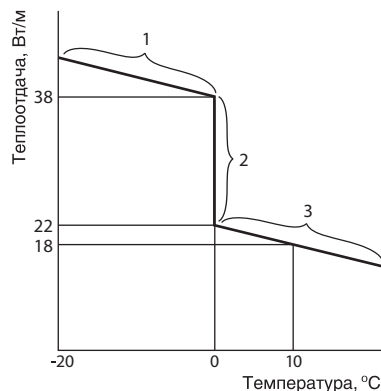**Кабели на металлической трубе. Мощность выделяемая кабелями****Кабель DEVliceguard™ 18 на кровле. Выделяемая мощность.**

1. Кабель нагревает снег и лёд, которые ещё не тают.

2. Снег и лёд нагрелись до 0 °С и начинают таять, вода стекает по водостокам. Мощность 38 Вт/м выделяется кабелем, погруженным в воду с температурой 0 °С. Когда вода полностью стекает с кабеля, и он остается в воздухе, теплоотдача ухудшается и мощность падает примерно вдвое – до 22 Вт/м.

3. Кабель находится в воздухе сухим. Выделяемая мощность зависит от температуры окружающего воздуха.

### 3.5 Силиконовые нагревательные кабели

DEVI производит одножильные силиконовые кабели без экрана **DEVlhigh-temp™ (DSIX)** с двойной изоляцией.

Максимально допустимая рабочая температура поверхности для силиконовых кабелей +170°C. Максимально допустимая мощность 40 Вт на погонный метр. Диаметр кабеля 3÷4 мм.

Силиконовые нагревательные кабели обычно используются на трубах, где необходима высокая температура (более 50°C) или высокая мощность (до 40 Вт/м).

Силиконовый нагревательный кабель не должен контактировать с искусственными или натуральными жирами или маслами из-за угрозы разрушения изоляции!

Силиконовые кабели обычно управляются терморегулятором **DEVlreg™ 330** с температурным диапазоном +60...+160°C и с силиконовым датчиком.

### 3.6 Выбор изделия

В большинстве случаев для защиты труб с водой от замерзания достаточно мощности 11 Вт на метр трубы при диаметре трубы до 50 мм и толщине слоя изоляции не менее диаметра трубы.

При установке резистивного кабеля на металлическую трубу можно заменить кабель с удельной мощностью до 20 Вт/м. Например, двухжильные – **DEVlflex™ 10T (DTIP-10)** (9 Вт/м при 220 В) и **DEVlflex™ 18T (DTIP-18)** (16,3 Вт/м при 220 В), или одножильный **DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)** (18 Вт/м при 220/380 В). Также используют кабель **DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)** на 400 В с подключением на 220 В, что дает удельную мощность порядка 6 Вт/м.

Для установки внутри трубы с питьевой водой применяются кабели **DEVlaqua™ 9T (DTIV-9)** или **DEVlpipeheat 10 (DPH-10)**.

**Для пластиковых труб удельная мощность резистивного кабеля не должна превышать 10 Вт/м!**

Кабель саморегулирующийся **DEVlhot-watt™ 55** используется для поддержания температуры горячей воды или других жидкостей на уровне 55°C. Трубы должны быть проложены внутри помещений и теплоизолированы согласно требованиям, приведенным в таблице в разделе 3.4. Кабель поставляется на бобиных и требует самостоятельного изготовления/подключения холодных концов и концевой муфты.

Силиконовый кабель **DEVlhigh-temp™ (DSIX)** используется в системах подогрева труб, где требуется высокая температура – до 170°C или высокая удельная мощность – до 40 Вт/м. Кабель поставляется на бобиных и требует изготовления/подключения холодных силиконовых концов с использованием специальных высокотемпературных муфт. Формулы для расчета удельного сопротивления и пример расчета приведены в Каталоге DEVI.

Системы **DEVI** защиты от замерзания и поддержания температуры обычно управляются терморегуляторами **DEVlreg™ 330** или **DEVlreg™ 610**.

### 3.7 Расчет длины кабеля

Наиболее простым способом монтажа кабеля на поверхность трубы является его прокладка прямой линией вдоль трубы. В этом случае длина кабеля будет кратна длине трубы.

Одножильный кабель, например **DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)**, наиболее удобно монтировать в две линии, что позволяет подключать его с одной стороны.

При расчете длины нагревательного кабеля необходимо дополнительно учитывать следующие параметры: количество переходов, тройников, вентилей (обычно дополнительно 0,3 м кабеля на каждый); длину нагревательного кабеля на выступах и стыках; измеренные расширения трубы и т.п.

Для определения длины кабеля или количества линий кабеля нужно знать или рассчитать теплотери данной конструкции трубы (см. далее раздел «Расчет теплотер»).

#### Пример 1

Например, расчетные теплотери трубы 12 Вт/м. Напряжение питания 220 В. Труба пластиковая, следовательно, мощность кабеля должна быть не более 10 Вт/м. Предполагается монтаж кабеля вдоль трубы. Можно применить кабель **DEVlflex™ 10T (DTIP-10)**, 9 Вт/м при 220 В. Для компенсации теплотер трубы нужно установить 2 линии кабеля, это даст мощность  $9 + 9 = 18$  Вт/м, что больше требуемых 12 Вт/м. Выбирается кабель равный двойной длине трубы. Если нет такого точного значения длины кабеля, то выбирается ближайший большей длины и на части трубы придется смонтировать 3 линии кабеля.

#### Пример 2

Например, расчетные теплотери трубы 20 Вт/м. Напряжение питания 220 В. Труба стальная. Предполагается монтаж кабеля вдоль трубы. Можно применить кабель **DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)**, 18,3 Вт/м при 220 В.

Для компенсации теплотер трубы нужно установить 2 линии кабеля, что даст мощность  $18,3 + 18,3 = 36,6$  Вт/м, что больше требуемых 20 Вт/м. О «лишней» мощности беспокоиться не стоит – в системе обязательно применяется терморегулятор. Выбирается кабель равный двойной длине трубы. Для одножильного кабеля подключение будет удобным – с одной стороны.

#### Пример 3

Например, расчетные теплотери трубопровода 25 Вт/м. Напряжение питания 220 В. Труба стальная. Предполагается монтаж кабеля путем оборачивания спиралью вокруг трубопровода. Можно применить кабель **DEVlflex™ 18T (DTIP-18)**, 16,3 Вт/м при 220 В.

Для расчета длины кабеля на 1 метр трубопровода требуемая мощность (теплотери) на метр трубопровода делится на мощность одного метра кабеля:

$$\frac{25 \text{ Вт/м}}{16,3 \text{ Вт/м}} = 1,5 \text{ м кабеля на 1 м трубы}$$

### Вычисление шага установки кабеля

Кабель можно монтировать, оборачивая спиралью вокруг трубы.



По таблице ниже можно определить шаг витков кабеля после расчета необходимой длины на 1 метр трубы.

Наружный диаметр трубы, мм	Требуемое количество метров кабеля на метр трубы				
	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	Шаг установки кабеля, см				
34	25	17	14	11	10
42	31	21	17	14	13
48	35	24	19	16	14
60	43	30	24	20	18
76	52	36	29	24	21
89	63	43	35	29	26
102	72	49	39	33	29
114	80	56	44	37	33
141	99	68	55	46	40

### 3.8 Нагрев труб. Расчет мощности

Расчет мощности, необходимой для нагрева труб за заданное время можно разделить на:

1. Определение теплотерь трубы.
2. Определение необходимой мощности для нагрева самой трубы и ее содержимого. Количество тепла необходимое на нагрев тела, равно  $Q = cm\Delta t$  ( $c$  – удельная теплоемкость,  $m$  – масса).

#### Пример.

##### Нагрев трубы с битумом.

Исходные данные: требуемое время нагрева – 0,5 часа; начальная температура – 0 °С, конечная температура – +60 °С,  $\Delta t = 60$  °С; труба стальная, наружный диаметр – 33 мм, внутренний диаметр – 24 мм.

Расчет теплотерь трубы производится согласно методике, приведенной в р. 3.10. Например, принимаем теплотери равные 23 Вт/м.

Расчет мощности на нагрев.

Нагрев стальной трубы: удельная плотность  $\rho = 7800$  кг/м<sup>3</sup>, масса стенок трубы  $m \approx 2,72$  кг/м, удельная теплоемкость  $c = 0,337$  кДж/кг°С.

Для нагрева стенок трубы необходимое количество тепла равно

$$Q_{\text{жел}} = 0,337 \times 2,72 \times 60 = 55 \text{ кДж/м.}$$

Нагрев битума: удельная плотность  $\rho = 1200$  кг/м<sup>3</sup>, масса битума в трубе  $m \approx 0,6$  кг/м, удельная теплоемкость  $c = 1,68$  кДж/кг°С.

Для нагрева битума в трубе необходимое количество тепла равно

$$Q_{\text{мет}} = 1,68 \times 0,6 \times 60 = 61 \text{ кДж/м.}$$

Суммарное количество тепла на нагрев трубы и битума в ней равно

$$Q = 55 + 61 = 116 \text{ кДж/м.}$$

Мощность на нагрев за время 0,5 часа (1800 секунд) равна

$$P_{\text{нагр}} = 116 \text{ кДж/м} / 1800 \text{ с} = 0,0645 \text{ кВт/м} \approx 65 \text{ Вт/м.}$$

Суммарная мощность для компенсации теплотерь и нагрева одного метра трубы, с учетом коэффициента запаса, составит

$$P_{\text{нагр}\Sigma} = (23 + 65) \times 1,3 = 115 \text{ Вт/м.}$$

### 3.9 Монтаж и подключение

#### Общие рекомендации

Перед монтажом нагревательных кабелей важно проверить трубу на предмет повреждений или утечки.

Трубы с кабелями должны быть обязательно термоизолированы. Это касается всех труб, независимо от того, расположены они под или над землей.

Следует отметить, что при установке кабеля наружный диаметр трубы увеличивается. На это стоит обратить внимание при выборе внутреннего диаметра термоизоляции.

Кабель должен быть аккуратно, без усилия/натяжения установлен на трубе во избежание повреждений. Он должен прикрепляться к трубе по всей своей длине при помощи алюминиевой липкой ленты.

Пластиковую ленту НЕ ПРИМЕНЯТЬ!

Кабель не должен укладываться на острых краях трубы. На кабель наступать нельзя.

Если трубы с кабелями установлены над землей, они должны находиться в прочном и безопасном корпусе (коробе) с предупреждающей надписью.

Экран нагревательных кабелей должен быть заземлен и установлены защитный

автомат и УЗО в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С.

Если при низкой температуре кабель становится жестким и плохо гнущимся, то его можно подключить на короткое время к напряжению, пока он не станет гибким. При этом кабель должен быть размотан.

После установки необходимо проверить сопротивление нагревательного кабеля и изоляции. Для саморегулирующихся кабелей измеряется только сопротивление изоляции.

В начале монтажа кабель крепится к трубе при помощи отрезков алюминиевой ленты, с интервалом приблизительно 30-50 см. Затем он проклеивается алюминиевой лентой вдоль кабеля по всей длине. Таким образом, нагревательный кабель не имеет прямого контакта с изоляцией, прочно крепится к поверхности трубы и имеет хороший теплоотвод.

Перед установкой нагревательного кабеля на пластиковой трубе, на её поверхность клеится алюминиевая лента. Таким образом, тепло лучше распределяется по поверхности трубы и исключается ее возможный перегрев. Кабель рекомендуется укладывать на боковых поверхностях трубы или/и симметрично вокруг нее.

Соединительная муфта между нагревательным кабелем и подводным (холодным) концом также должна устанавливаться на поверхности трубы и клеиться алюминиевой липкой лентой.

Кабель датчика температуры крепится к трубе так же как нагревательный кабель. Датчик должен быть приклеен алюминиевой лентой в самой холодной части трубы и, по возможности, помещен посередине между линиями кабеля.

Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее пяти диаметров самого кабеля.

Линии резистивного кабеля **DEViflex™** не должны пересекаться между собой.



### 3.10 Расчет теплотерь трубопровода с теплоизоляцией

Для расчета теплотерь можно использовать приведенные ниже формулу или таблицу.

Параметрами для расчета требуемой мощности являются размеры трубы, толщина теплоизоляции и температура окружающей среды.

$$Q \text{ [Вт]} = \frac{2 \cdot \pi \cdot \lambda \cdot L \cdot (t_{\text{вн}} - t_{\text{нар}})}{\ln(D/d)} \cdot 1,3,$$

где:

- D – диаметр трубы с теплоизоляцией, м;
- d – диаметр трубы, м;
- $\pi$  – константа (3,14);
- L – длина трубы, м;
- $t_{\text{вн}}$  – требуемая температура внутри трубопровода, °C;
- $t_{\text{нар}}$  – температура окружающей среды, °C;
- $\lambda$  – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно равен 0,04–0,06 Вт/(м·°C);
- 1,3 – коэффициент запаса.

Некоторые значения логарифмов:

D/d	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
ln (D/d)	0,18	0,34	0,47	0,59	0,69	0,79	0,88

#### Пример

Трубопровод с водой металлический диаметром 26 мм с наружной теплоизоляцией 30 мм, необходимо защитить от замерзания, используя нагревательный кабель. Длина трубопровода – 13 м. Наружная температура –20 °C, внутренняя +5 °C,  $\Delta t = 25$  °C.

Данные для расчета:


D = 86 мм, d = 26 мм, L = 13 м,  $t_{\text{вн}} = +5$  °C,  $t_{\text{нар}} = -20$  °C,  $\lambda = 0,05$  Вт/(м·°C).

Подставляя все значения в формулу, получим расчетные теплотери:

$$Q = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0,05 \text{ Вт/(м·°C)} \cdot 13 \text{ м} \cdot 25 \text{ °C} \cdot 1,3}{\ln(86 \text{ мм}/26 \text{ мм})} = 111 \text{ Вт.}$$

Требуемая мощность на 1 м трубопровода составит 111 Вт/13 м = 8,5 Вт/м.

Для данного примера можно выбрать нагревательный кабель **DEViflex™ 18T (DTIP-18)** (16,4 Вт/м при 220 В) длиной 15 м, мощностью 250 Вт (при 220 В).

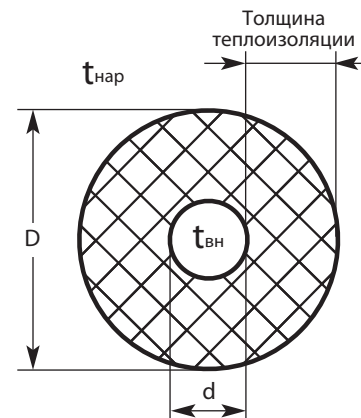

В таблице ниже показана зависимость теплотерь трубопроводов различных диаметров от толщины теплоизоляции и разности температур между поверхностью трубы и наружным воздухом.

Для этой таблицы  $\lambda$  теплоизоляции равно 0,05 Вт/(м·°C), коэффициент запаса – 1,3.

Стрелки в таблице показывают принцип нахождения теплотерь одного метра трубы согласно «Данным для расчета» из Примера выше.

Толщина теплоизоляции ( $\lambda=0,05$ )	$\Delta t$ , °C	Наружный диаметр трубопровода, мм																	
		17	21	26	33	42	48	60	75	88	100	115	140	165	200	325	425	530	630
		Расчетные теплотери на 1 метр трубопровода, Вт/м																	
10 мм	20	10,5	12,2	14,3	17,2	21,0	23,4	28	35	40	45	51	61	71	86	137	178	220	261
	25	13,1	15,3	17,9	21,5	26,2	29,3	35	43	50	56	64	76	89	107	171	222	276	327
	30	15,7	18,3	21,5	25,8	31,4	35,2	43	52	60	67	76	92	107	128	205	266	331	392
	40	21,0	24,4	28,6	34,5	41,9	46,9	57	69	80	90	102	122	143	171	273	355	441	522
	60	31,5	36,6	42,9	51,7	62,9	70,3	85	104	120	134	153	183	214	257	410	533	661	784
	80	42,0	48,8	57,2	68,9	83,8	93,8	114	138	159	179	204	245	285	343	547	710	882	1045
	100	52,5	61,0	71,5	86,2	104,8	117,2	142	173	199	224	255	306	357	428	684	888	1102	1306
20 мм	20	6,7	7,7	8,8	10,3	12,2	13,5	16	19	22	24	27	32	38	45	70	91	112	133
	25	8,4	9,6	11,0	12,9	15,3	16,8	20	24	27	30	34	41	47	56	88	113	140	166
	30	10,1	11,5	13,1	15,4	18,3	20,2	24	29	33	36	41	49	56	67	106	136	168	199
	40	13,5	15,3	17,5	20,6	24,4	26,9	32	38	44	49	55	65	75	90	141	182	224	265
	60	20,2	23,0	26,3	30,8	36,6	40,4	48	57	65	73	82	97	113	134	211	272	337	398
	80	27,0	30,6	35,1	41,1	48,8	53,9	64	76	87	97	109	130	150	179	281	363	449	530
	100	33,7	38,3	43,8	51,4	61,0	67,3	80	95	109	121	137	162	188	224	352	454	561	663
30 мм	20	5,4	6,0	6,8	7,9	9,2	10,1	12	14	16	17	19	23	26	31	48	62	76	90
	25	6,8	7,6	8,5	9,8	11,5	12,6	15	17	20	22	24	29	33	39	60	77	95	112
	30	8,1	9,1	10,2	11,8	13,8	15,1	18	21	24	26	29	34	39	47	72	93	114	135
	40	10,8	12,1	13,6	15,8	18,4	20,1	24	28	31	35	39	46	53	62	96	124	152	179
	60	16,2	18,1	20,5	23,6	27,6	30,2	35	42	47	52	58	69	79	93	145	185	228	269
	80	21,6	24,2	27,3	31,5	36,8	40,3	47	56	63	69	78	92	105	124	193	247	304	359
	100	27,0	30,2	34,1	39,4	46,0	50,3	59	69	79	87	97	114	132	156	241	309	381	449
40 мм	20	4,7	5,2	5,8	6,6	7,7	8,3	10	11	13	14	15	18	21	24	37	47	58	68
	25	5,9	6,5	7,3	8,3	9,6	10,4	12	14	16	17	19	23	26	30	46	59	73	85
	30	7,0	7,8	8,7	9,9	11,5	12,5	14	17	19	21	23	27	31	36	56	71	87	102
	40	9,4	10,4	11,6	13,3	15,3	16,6	19	22	25	28	31	36	41	49	74	95	116	137
	60	14,1	15,6	17,4	19,9	23,0	25,0	29	34	38	42	46	54	62	73	111	142	174	205
	80	18,8	20,8	23,2	26,5	30,6	33,3	39	45	51	56	62	72	83	97	148	189	232	273
	100	23,4	26,0	29,0	33,2	38,3	41,6	48	56	63	69	77	90	103	121	185	237	290	341
50 мм	20	4,2	4,7	5,2	5,9	6,7	7,3	8	10	11	12	13	15	17	20	30	39	47	55
	25	5,3	5,8	6,5	7,3	8,4	9,1	10	12	13	15	16	19	22	25	38	48	59	69
	30	6,3	7,0	7,8	8,8	10,1	10,9	12	14	16	18	20	23	26	30	46	58	71	83
	40	8,5	9,3	10,3	11,7	13,4	14,5	17	19	22	24	26	30	34	40	61	77	94	111
	60	12,7	14,0	15,5	17,6	20,1	21,8	25	29	32	35	39	45	52	60	91	116	142	166
	80	16,9	18,6	20,7	23,4	26,8	29,0	33	39	43	47	52	61	69	81	122	155	189	222
	100	21,2	23,3	25,9	29,3	33,5	36,3	42	48	54	59	65	76	86	101	152	193	236	277

### 4.1 Полы холодильных камер и искусственных катков

В холодных складских помещениях, где температура постоянно находится между  $-20^{\circ}\text{C}$  и  $-30^{\circ}\text{C}$ , холод будет распространяться через ограждающие конструкции, даже при условии хорошей термоизоляции. Это означает, что материалы, которые находятся в основании, такие как фундамент и пол, поглощают холод. Находящиеся в грунте/фундаменте, пар и вода замерзают. Конструкции разрушаются, и такая ледяная эрозия может причинить значительные убытки.

Такие же проблемы возникают на ледовых стадионах с искусственным льдом. Их можно избежать при помощи системы защиты от замерзания **DEVI**.

#### Устанавливаемая мощность

Типичная мощность для установок защиты от замерзания грунта –  $15\text{--}20\text{ Вт/м}^2$  и никогда не менее  $15\text{ Вт/м}^2$ . Максимальное расстояние между линиями кабеля (C-C) – 50 см.

Теплопотери (холодопотери) вниз –  $Q$ ,  $\text{Вт/м}^2$ , зависят от теплопередачи конструкции пола, желаемой температуры основания и температуры холодного помещения. Рассчитываются в соответствии со следующей формулой:

$$Q = K \times \Delta t,$$

где  $\Delta t$  – разница температур между основанием (грунтом) и воздухом в холодном помещении,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$K$  – коэффициент теплопередачи пола,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$ .

#### Пример

Холодный склад имеет следующие параметры:

внутренняя температура:  $-28^{\circ}\text{C}$ ,

температура основания:  $+5^{\circ}\text{C}$ ,

толщина теплоизоляции: 0,2 м, при  $\lambda = 0,05\text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ .

Термическое сопротивление пола составит

$$R = (0,2/0,05) = 4\text{ (м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C)/Вт},$$

и соответственно коэффициент теплопередачи пола –

$$K = 1/R = 1/4 = 0,25\text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}).$$

Мощность на квадратный метр:

$$P = 0,25\text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}) \cdot 33^{\circ}\text{C} = 8,25\text{ Вт/м}^2.$$

#### Установка кабелей

Установка резистивных нагревательных кабелей с целью защиты от замерзания выполняется так же, как и в обычных бетонных конструкциях полов.

С целью повышенной надёжности параллельно устанавливаются две независимые кабельные системы с двумя терморегуляторами.

Нагревательный кабель должен быть помещен под термоизоляцией пола, поскольку необходимо защитить от замерзания область ниже изолированного пола. Кабели должны находиться непосредственно в слое затвердевшего бетона и отделяться от теплоизолятора гидроизоляционной мембраной. Кабели должны быть установлены на глубине, по крайней мере, 5 см ниже слоя изоляции.

Если в холодном помещении есть какие-либо опорные элементы или стены, мощность в основании вокруг этих элементов должна быть выше, поскольку нисходящие теплопотери через неизолированные бетонные и стальные конструкции особенно высоки.

#### Выбор изделия

Возможный выбор кабеля **DEViflex™ 6T**; **DEViflex™ 10T** или **DEVibasic™ 20S (DSIG-20)** на 400 В с подключением на 230 В, мощность которого становится равной приблизительно  $7\text{ Вт/м}^2$ .

При укладке этого кабеля с шагом 40 см установленная мощность будет приблизительно равна  $17\text{ Вт/м}^2$ .

Система защиты от замерзания управляется терморегулятором **DEVireg™ 330** с диапазоном регулирования от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+10^{\circ}\text{C}$ . Два терморегулятора управляют двумя идентичными параллельно устанавливаемыми нагревательными кабелями.

В этом случае «Система №1» является основной, устанавливается на поддержание температуры  $+5^{\circ}\text{C}$  и обеспечивает защиту основания пола от замерзания.

«Система №2» является резервной и устанавливается на поддержание температуры  $+3^{\circ}\text{C}$ . К выходу подключения нагревательного кабеля «Системы №2» дополнительно подключается устройство аварийной сигнализации (звонок, лампа и т.п.).


В случае любых отказов «Системы №1», температура в зоне установки падает до  $+3^{\circ}\text{C}$  и включается нагревательный кабель «Системы №2». Одновременно с этим включается сигнализация, предупреждающая о необходимости ремонта основной системы.

Большие помещения рекомендуется разделять на зоны с отдельными схемами и терморегуляторами в каждой. Например, помещение площадью  $300\text{ м}^2$  можно разделить на три зоны с двумя кабелями и двумя терморегуляторами в каждой.

Датчики на проводе для терморегуляторов всегда должны помещаться в защитную гофротрубу, чтобы их можно было легко заменить в случае необходимости.



Пол морозильной камеры

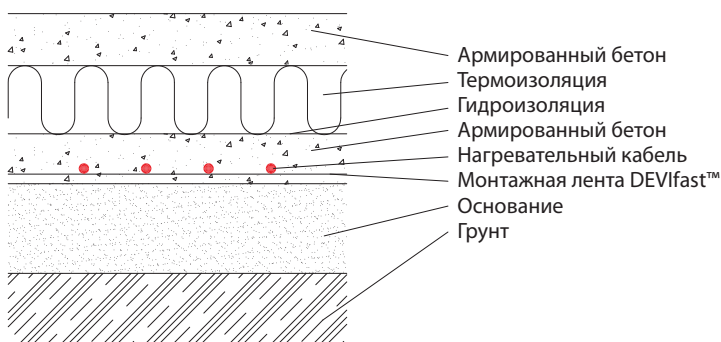

## 4.2 Двери и ворота

Холодные помещения постоянно подвержены намерзанию льда и инея. Например, на открытую дверь может легко намерзнуть лед. Кроме очевидных убытков от повреждения уплотнения двери, замерзшая конструкция может также препятствовать ее закрытию, что, в свою очередь, приведет к повышенному потреблению энергии в холодильной камере из-за большой разницы температур.

Для подогрева конструкции дверных проемов **DEVI** рекомендует использовать силиконовый нагревательный кабель.

Подвижные элементы раздвижных и вращающихся дверей также подвержены угрозе обледенения. Это касается не только холодных складов, но также ворот и дверей моек для машин и т.п., где есть потенциальный риск образования наледей в течение зимы. Предупредить возникновение этих проблем можно при помощи нагревательных кабелей.

Как правило, системы защиты от обледенения используются для раздвижных и вращающихся дверей, въездов в мойки, дверей холодных складов и установок для обработки воды.



### Устанавливаемая мощность

Обычно устанавливаемая мощность для ворот и дверей холодных помещений – 12-15 Вт/м для каждой конструкции.

Для пола вращающихся дверей и вращательных элементов внешних ворот устанавливаемая мощность должна соответствовать мощности, используемой для систем сгребания снега и льда, то есть 300-400 Вт/м<sup>2</sup>.

#### Пример 1

Автоматические раздвижные ворота в холодном помещении необходимо защитить от замерзания. Высота ворот 4 м и ширина – 5 метров.

Перед монтажом металлической конструкции с ее обратной (внутренней) стороны устанавливается силиконовый кабель. Используется кабель длиной 13 м (4 м + 5 м + 4 м = 13 м) и мощностью приблизительно 180 Вт (14 Вт/м<sup>2</sup>).

#### Пример 2

Нижнюю планку наружных раздвигающихся ворот необходимо защитить от обледенения. Длина планки 8 м и ширина – 10 см.

Таким образом, необходимо установить на площади 0,8 м<sup>2</sup> систему мощностью приблизительно 240 Вт (из расчета 300 Вт/м<sup>2</sup>), то есть приблизительно 30 Вт на метр конструкции. Для этой установки используется кабель **DEViflex™ 18T (DTIP-18)**, 270 Вт, 15 м, наклеенный на планку двумя линиями.

### Монтаж кабеля

Монтаж на конструкции вокруг ворот, дверей и т.п. выполняется путем приклеивания нагревательного кабеля при помощи алюминиевой ленты к задней/тыльной части конструкции перед ее монтажом.

Для защиты от обмерзания направляющих планок в полу нагревательный кабель укладывается в бетон непосредственно под планкой. Важно, чтобы кабель был уложен именно таким образом, чтобы впоследствии он не был поврежден при креплении планки.

### Выбор оборудования

Поскольку силиконовые кабели очень гибкие и имеют маленький диаметр, они легко прикрепляются к конструкции. Кроме того, силиконовые кабели поставляются под заказ в любой длине и могут быть приспособлены к любой индивидуальной задаче.

Нагревательные кабели **DEViflex™** мощностью 10...20 Вт/м<sup>2</sup> подходят для укладки в бетон, например, для установок под направляющими планками и вращающимися дверьми.

При установке в конструкции дверей/ворот холодных помещений нагревательный кабель обычно работает постоянно.

Для других установок рекомендуется использовать электронный терморегулятор с датчиком температуры на проводе, например **DEVireg™ 330** (-10...+10 °C) или **DEVireg™ 610** (-10...+50 °C).

При установке в конструкциях датчик температуры крепится к ним возле нагревательного кабеля при помощи самоклеющейся алюминиевой ленты.

При установке в направляющих планках гофротруба с датчиком на проводе укладывается в бетон как можно ближе к тому участку планки, к которому крепится нагревательный кабель.

## 4.3 Водостоки

Системы стоков дождевой и талой воды часто устанавливаются на rampах, низкой местности и т.д. Географические условия и суточные изменения температуры в районе 0 °C могут привести к обледенению систем водостока. В периоды оттепели система стока не всегда может оттаять полностью и поэтому, тающая вода не успевает стечь до новых заморозков. Замерзание талой воды приводит к новым проблемам.





Этих проблем можно избежать, установив специальные нагревательные кабели **DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)** или **DEVIsafe™ 20T (DTCE-20)** в водосточные трубы, водосточные решетки и т.д.

#### Устанавливаемая мощность

Типичная мощность для систем защиты от обледенения и систем стаивания льда – 200-400 Вт/м<sup>2</sup> в зависимости от местных климатических условий.

Мощность, для большинства типов водосточных решеток и труб.

#### Пример

Крутая рампа, ведущая вниз к гаражу, заканчивается перед воротами. Чтобы дождевая или талая вода не портила ворота и не затекала в гараж, непосредственно перед воротами была установлена водосточная решетка. Эту решетку необходимо защитить от обледенения.

Ширина ворот – 3 м, размер водостока 10 x 10 см, обозреваемый водосток уходит на глубину ниже уровня промерзания – приблизительно 1,5 м. В желобе устанавливают 4 линии кабеля, 2 линии кабеля устанавливают в водостоке. Общая длина кабеля  $3 \times 4 + 1,5 \times 2 = 15$  м. Выбираем кабель **DEVIflex™ 18T (DTIP-18)**, 270 Вт, 15 м.

#### Установка

Нагревательный кабель может быть прикреплен к решетке и трубой при помощи монтажной ленты **DEVIfast™** или специальных зажимов через каждые 30 см. Это также обеспечит необходимое расстояние между линиями кабеля. Шаг укладки 5-7,5 см.



#### Выбор изделия

Для защиты водосточных решеток и труб от обледенения используются электрические нагревательные кабели мощностью 16...30 Вт/м и терморегуляторы **DEVlreg™ 316, 330, или 610**. Терморегуляторы с датчиками температуры обеспечивают включение подогрева только в случае необходимости.

### 4.4 Антенны и провода

Кабельные нагревательные системы **DEVI** могут использоваться для защиты от обледенения мачтовых, параболичес-



ких антенн и т.д., где существует риск, что лед (сосульки) и снег могут упасть на пешеходов или ухудшится прием сигнала. В то же самое время, больше нет необходимости удалять лед и снег вручную.



#### Устанавливаемая мощность

Как правило, используются нагревательные кабели мощностью 17-20 Вт/м. Поскольку главная цель системы заключается в стаивании образующихся наледей, устанавливаемая мощность, как правило, равна 250-400 Вт/м<sup>2</sup>.

Обычно кабель укладывается с шагом 5-7,5 см.

#### Установка

Способ крепления электрических нагревательных кабелей к мачтам, проводам, антеннам и т.д. зависит от индивидуальной задачи, но часто кабели крепятся при помощи липкой алюминиевой ленты или могут оборачиваться вокруг нужного элемента конструкции. Жесткая фиксация обеспечивается электротехническими хомутами или другими элементами крепления.

#### Выбор изделия

Для защиты антенн и проводов от замерзания может использоваться нагревательный кабель мощностью 16-30 Вт/м. Для таких установок рекомендуется использовать терморегуляторы **DEVlreg™ 330** или **DEVlreg™ 610**.

### 4.5 Резервуары – защита от замерзания

Может возникнуть необходимость защиты труб и резервуаров от замерзания для поддержания свободного протока, а также для обеспечения определенной минимальной температуры в системах резервуаров, чтобы избежать проблем, связанных с застоями отходов, коагуляцией или убытками от замерзания.

Системы защиты от замерзания могут использоваться для различных резервуаров и контейнеров в сельском хозяйстве и промышленности.

#### Устанавливаемая мощность

Даже если резервуар хорошо изолирован, для поддержания заданной температуры необходимо компенсировать теплопотери. Это можно сделать, установив нагревательный кабель на поверхности и резервуаре.

Существует ряд условий, необходимых для расчета требуемой мощности:

- резервуар должен быть изолирован по всей поверхности,
- система должна использоваться только для поддержания температуры, а не для ее увеличения (нагрева).



Требуемые данные для расчета:

- $t_{\text{вн}}$  – температура жидкости резервуара, °C;  
 $t_{\text{нар}}$  – температура наружного воздуха, °C;  
 $\Delta t = t_{\text{вн}} - t_{\text{нар}}$  – разница температур жидкости и наружного воздуха, °C;  
 $S$  – площадь поверхности резервуара, м<sup>2</sup>;  
 $d$  – толщина изоляции, м;  
 $\lambda$  – теплопроводность изоляции, Вт/м·°C;  
 $1,3$  – коэффициент запаса.

#### Формулы для расчета.

Теплопотери поверхности емкости:

$$Q = S \times K \times \Delta t \times 1,3 \text{ [Вт]}.$$

Коэффициент теплопроводности изоляции толщиной  $d$  [м]:

$$K = \lambda / d \text{ [Вт/м}^2 \cdot \text{°C]}.$$

Пример расчета:

$$t_{\text{вн}} = +20^\circ\text{C},$$

$$t_{\text{нар}} = -20^\circ\text{C},$$

$$\Delta t = 20^\circ\text{C} - (-20^\circ\text{C}) = 40^\circ\text{C},$$

$$S = 10 \text{ м}^2,$$

$$d = 0,1 \text{ м},$$

$$\lambda = 0,04 \text{ Вт/м}^\circ\text{C}.$$

$$K = \lambda / d = 0,04 / 0,1 = 0,4 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{°C}.$$

$$\begin{aligned} Q &= S \times K \times \Delta t \times 1,3 = \\ &= 10 \text{ м}^2 \times 0,4 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{°C} \times 40^\circ\text{C} \times 1,3 = \\ &= 208 \text{ Вт}. \end{aligned}$$



#### Установка

Нагревательный кабель следует равномерно укладывать на всей поверхности резервуара. Если это невозможно, нагревательный кабель должен устанавливаться на нижней части резервуара.

Крепление кабеля осуществляется липкой алюминиевой лентой.

#### Выбор изделия

Нагревательные кабели резистивные мощностью 16...20 Вт/м и саморегулирующиеся кабели могут использоваться для защиты резервуаров от замерзания.

Для защиты систем резервуаров могут использоваться терморегуляторы **DEVireg™ 316**, **DEVireg™ 330** и **DEVireg™ 610**.

### 4.6 Затвердевание бетона в зимнее время

Кабельные системы **DEVI** могут использоваться для затвердевания бетона в зимний период, когда нет возможности отсрочить строительные работы при отрицательной температуре.

Системы **DEVI** могут использоваться для всех проектов, где необходимо обеспечить нормальный процесс затвердевания бетона.

#### Устанавливаемая мощность

Требуемая мощность – приблизительно 400 Вт/м<sup>3</sup> при наружной температуре -10 °C. Если температура опускается ниже -10 °C, конструкцию необходимо теплоизолировать.

Мощность не должна превышать 400 Вт/м<sup>3</sup>, поскольку это может ускорить нормальный процесс затвердевания бетона, привести к его повреждению и ухудшению качества конструкции.

В зависимости от наружной температуры система может поддерживать температуру приблизительно +2 – +4 °C в течение недели. Тогда мощность может быть постепенно уменьшена.

#### Пример

Фабрика производит сборные бетонные элементы для строительства здания. Поскольку элементы изготавливаются на открытом воздухе, необходимо защитить процесс затвердевания бетона от замерзания воды в зимний период.

Например, размеры элементов конструкции стен 265 см x 160 x 10 см. Общее количество используемого бетона 0,424 м<sup>3</sup>.

Для защиты такого элемента от замерзания необходимо использовать нагревательный кабель со следующей мощностью: 0,424 м<sup>3</sup> x 400 Вт/м<sup>3</sup> ≈ 170 Вт.

Можно использовать нагревательный кабель **DEVibasic™ 20S (DSIG-20)**, 170 Вт, 9 м, 230 В. Кабель крепится к арматуре с шагом приблизительно 45 см.

Для управления температурой нагревательный кабель подключается к терморегулятору **DEVireg™ 330** (-10...+10 °C) с датчиком температуры, помещенным в бетон между двумя линиями кабеля. Терморегулятор настроен на поддержание температуры в бетоне от +2 до +3 °C. При средней наружной температуре приблизительно -8 °C и периодом затвердевания 7 дней потребление энергии будет не более 10-20 кВт/ч.

#### Установка

Нагревательные кабели крепятся к армирующей сетке непосредственно в бетонной конструкции (бетонная плита, фундамент, стена) при помощи проволоки, хомутов и т.п.

Кабели не должны пересекаться или соприкасаться. Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 диаметров самого кабеля и кабель не должен контактировать с материалом термоизоляции.

Нагревательный кабель должен быть установлен по внешнему краю внешней поверхности бетонной плиты (как минимум на 5 см ниже поверхности).

#### Выбор изделия

В установках для затвердевания бетона используются резистивные нагревательные кабели мощностью 16...20 Вт/м и терморегуляторы **DEVireg™ 330** (-10...+10 °C) или **DEVireg™ 610** (-10...+50 °C).

## 5.1 Отопление помещений для животных

В современном сельском хозяйстве очень важно создать для животных наиболее оптимальные условия. Для быстрого роста поросят необходимо, чтобы температура их тела не снижалась из-за прохладного пола или помещения, в котором они находятся. Оптимальное решение заключается в установке резистивных нагревательных кабелей **DEVI** в полу помещения, что способствует росту животных и получению ими дополнительного тепла.

В свинарниках с новорожденными поросятами на протяжении первых двух дней необходимо поддерживать температуру приблизительно 30 °С. На протяжении последующих 4 недель температура должна быть постепенно уменьшена приблизительно до 18 °С. Этого легко добиться при помощи электронного терморегулятора **DEVireg™**.

В инкубаторах с цыплятами также очень выгодно установить систему электрического подогрева пола при помощи резистивных нагревательных кабелей **DEVI**. Более равномерная температура по всей поверхности пола без полного обогрева здания значительно уменьшит потребление энергии.

Среди других преимуществ – более чистая и сухая поверхность, значительно влияющая на здоровье цыплят, которые, ощущая дискомфорт, клюют друг друга. Все эти факторы уменьшают риск болезней и т.д.

Кроме того, быстрое высыхание помета облегчит и ускорит очистку пола инкубатора для выращивания нового выводка цыплят.

Системы отопления **DEVI** могут использоваться для свинарников, курятников, свиноферм, хлевов и т.д.

### Устанавливаемая мощность

Необходимое количество тепла для помещения зависит от конструкции пола, необходимой температуры, изоляции, влажности воздуха и количества животных.

Требуемая мощность также зависит от размера животных. Рекомендуемая мощность для помещений, в которых содержатся:

Цыплята – 200 Вт/м²,  
Поросята массой до 20 кг – 200 Вт/м²,  
Свиньи от 20 до 50 кг – 150 Вт/м²,  
Свиньи более 50 кг – 100 Вт/м².

### Установка

Установка на фермах выполняется как обычная установка в бетонных полах. Для достижения оптимальной установленной мощности важно, чтобы пол был изолирован снизу должным образом.

В свинарниках возможна установка высокой мощности (150-200 Вт/м²) в загонах, где содержатся поросята, и более низкой мощности в остальной части помещения. Несмотря на жесткие условия окружающей среды, система не требует обслуживания, а бетонный пол можно очищать любым механическим способом и проводить его дезинфекцию.

### Выбор изделия

На фермах могут устанавливаться кабели резистивные нагревательные мощностью 16...20 Вт/м.

Терморегулятор **DEVireg™ 330** предназначен для установки в шкафу на профиль DIN, а терморегулятор **DEVireg™ 610** – устойчив к влаге (IP 44) и может быть установлен непосредственно в сырых помещениях.

Зачастую имеет смысл устанавливать отдельный терморегулятор для каждого загона или группы загонів свинарника, чтобы можно было управлять температурой каждого из них в отдельности.







## 5.2 Подогрев грунта в теплицах

Для ускорения роста и репродукции растений в оранжереях и теплицах, почву можно подогревать с начала весны, чтобы произрастание началось ранее, и продлился сезон сбора урожая. Кроме того, это облегчает выращивание теплолюбивых растений, которые обычно растут только в субтропических/тропических широтах.

Для достижения необходимой температуры идеально подходят резистивные нагревательные кабели **DEVI**, которые, при использовании с электронным терморегулятором **DEVIREG™** и датчиками температуры, сводят потребление энергии к минимуму.

Системы отопления грунта могут использоваться в оранжереях, на клумбах, рассадочных грядках и боксах для произрастания семян.

### Устанавливаемая мощность

Для достижения достаточной температуры почвы обычно используется мощность 75-100 Вт/м<sup>2</sup>. Мощность кабеля не должна превышать 18 Вт/м, так как при слишком высокой температуре есть риск высыхания/повреждения корней.

### Установка

Чтобы тепло не уходило вниз, необходимо использовать современные изоляционные материалы с низким объемом влагопоглощения (например, вспененный полистирол).

Теплоизолятор должен быть покрыт 10-сантиметровым слоем песка (не гравия), в который укладывается нагревательный кабель таким образом, чтобы толщина слоя песка над и под ним была 5 см. Расстояние между витками кабеля должно быть приблизительно 15 см. Поверх песка над кабелем укладывается сетка или мат для защиты кабеля от повреждений лопатами и другими инструментами.

Грунт с семенами, горшки с цветами и т.д. устанавливаются поверх песка.


### Выбор изделия

Для таких установок обычно используются нагревательные кабели мощностью 16...20 Вт/м.

Для регулирования температуры почвы оранжерей используются терморегуляторы **DEVIREG™ 330** или **610**. Датчик должен быть помещен в почву.

Оптимальная температура почвы зависит от вида растений и их возраста. В оранжереях типичная температура на уровне корней от 15 до 25 °C. На клумбах и рассадочных грядках может достигать 30 °C.

### Обогрев грунта в теплицах

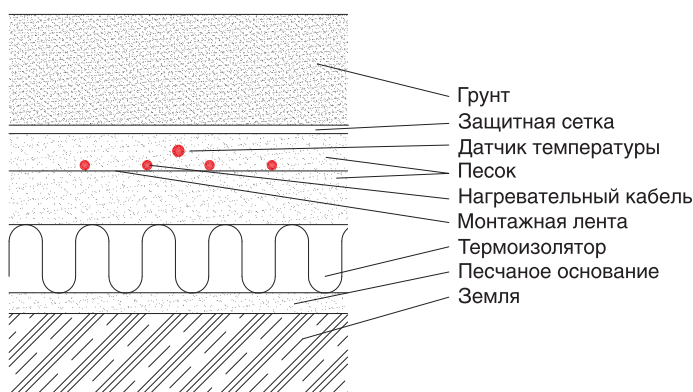



## 6. Подогрев травяных газонов

При помощи нагревательных кабелей **DEVI**, установленных в футбольных полях или полях для гольфа, можно нагреть почву, и рост травы начнется значительно раньше. Таким образом, поле будет готово к использованию на один-два месяца раньше, чем обычно.

Кроме того, сезон может быть продлен осенью, за счет более длительного периода роста травы благодаря подогреву ее корней, и поверхность защищена от полного замерзания.

### Устанавливаемая мощность

Требуемая мощность для подогрева почвы – обычно 50-100 Вт/м<sup>2</sup> в зависимости от географического местоположения, рода почвы и времени года.

В футбольных полях международного размера (70 x 110 м) обычно устанавливается мощность в пределах 400-750 кВт (50-100 Вт/м<sup>2</sup>).

### Пример 1

Футбольное поле 70 м x 110 м должно быть обогрето при помощи нагревательного кабеля **DEVI**.

При мощности 90 Вт/м<sup>2</sup> общая установленная мощность составляет 693 кВт.

### Пример 2

Трава на поле для гольфа общей площадью 975 м<sup>2</sup> должна быть подогрета при помощи нагревательных кабелей.

При мощности 80 Вт/м<sup>2</sup> общая установленная мощность составляет 78 кВт.

### Установка

Нагревательные кабели **DEVI** могут устанавливаться как при посеве травы, так и при возобновлении травяного покрова. Последний способ подразумевает укладку нагревательного кабеля непосредственно в грунт.

Травяной покров должен быть ровным и иметь хороший дренаж.

Установка выполняется при помощи специального плуга, способного удерживать от 1 до 3 катушек кабеля одновременно, и, разрезая почву, устанавливать кабель на нужной глубине. Расстояние между витками кабеля зависит от мощности на метр и желаемой установленной мощности на м<sup>2</sup> и, как правило, равняется 20-40 см. Поверхность грунта сильно не повреждается и готова к использованию спустя 10-15 дней после установки.

Нагревательные кабели устанавливаются на 20-30 см ниже поверхности, чтобы избежать повреждения при использовании острых спортивных снарядов.

После установки требуемой мощности температура в области корня, на глубине приблизительно 10 см ниже поверхности, будет +6 – +10 °C.

Для поддержания тепла и влажности почвы не использующееся поле накрывается пленкой или подобным материалом.

### Выбор изделия

Для обогрева травяного покрова используются нагревательные кабели **DEVIsport™** мощностью 16...20 Вт/м, и напряжением питания 230 или 400 В.

Кроме того, для регулирования температуры в зоне корня на глубине приблизительно 10 см ниже поверхности необходимо использовать терморегулятор **DEVireg™ 330**.


Область подогрева может быть разделена на несколько зон, каждая из которых может регулироваться отдельно. Для нагревательной системы большой мощности обычно используются нагревательные кабели на 400 В.

Требуемая большая электрическая мощность почти всегда имеется на больших стадионах. На таких стадионах обычно устанавливаются мощные системы освещения, которые используются только во время проведения матчей. Довольно несложно сделать необходимые изменения, чтобы электроэнергию можно было использовать для кабельной системы в периоды, когда не используется система освещения.

Нагревательный кабель нужно включить весной за 4-6 недель до начала использования поля, так как трава должна начать расти до начала использования стадиона без любых рисков ее повреждения.

В целях безопасности нагревательный кабель под травяным покровом должен быть экранированным, заземленным и должно использоваться реле токов утечки (дифреле).

### Подогрев травяных газонов

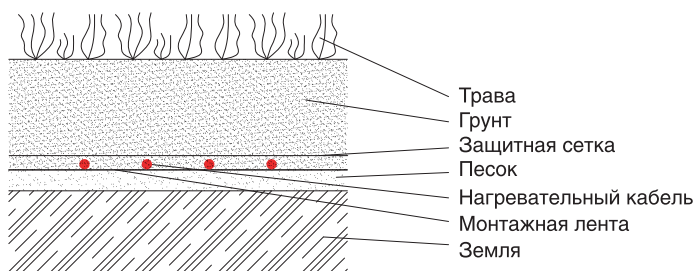

## 7.1 Размораживание грунта

Раскопка и подготовка земли, промерзшей за зиму, может представлять проблему. Её можно решить быстро и эффективно, используя электрические нагревательные кабели или маты **DEVI**.

Временная установка (например, на ночь) нагревательных кабелей, покрытых термоизоляцией, поможет оттаять земле до такого состояния, как во влажный весенний день.

Типичные области использования – строительные площадки, районы застройки, раскопки и т.п.


### Устанавливаемая мощность

При температуре от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $-10^{\circ}\text{C}$  используются системы мощностью 250-350 Вт/м<sup>2</sup>. При более низких температурах рекомендуется использовать более высокую мощность. С точки зрения практичности, максимальная мощность для таких установок – 400 Вт/м<sup>2</sup> (кабель **DEVibasic™ 20S (DSIG-20)**, шаг линий кабеля 5 см). При необходимости продлить период оттаивания необходимо использовать более толстый слой изоляции.

### Пример

Начались заморозки, и на протяжении нескольких предыдущих недель ночная температура была приблизительно  $-10^{\circ}\text{C}$ .

### Размораживание грунта

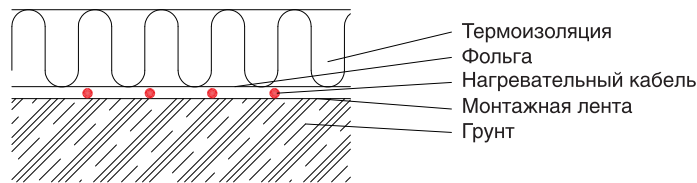

Необходимо выкопать грунт на площади 1 x 2 x 2 метров, чтобы получить доступ к электрической распределительной коробке, находящейся под землей.

За день до запланированной работы на нужном участке укладывается нагревательный кабель **DEViflex™ 18T (DTIP-18)**, 44 м, общей мощностью 790 Вт. Кабель укладывается на металлическую монтажную ленту **DEVifast™** с шагом 5 см, что обеспечивает установленную мощность 360 Вт/м<sup>2</sup>.

Кабель включается на ночной период. На следующий день земля подготовлена к раскопке, и ее состояние такое же, как в обычный весенний день. Потребляемая мощность для этой установки – 10-15 кВт/ч.

### Установка

Электрический нагревательный кабель или мат укладывается непосредственно на поверхности земли и накрывается утепляющим влагоустойчивым покрытием (например, минеральной ватой). При укладке нагревательного кабеля, он закрепляется при помощи фиксирующей

ленты **DEVifast™** для обеспечения правильного расстояния между линиями кабеля. В качестве альтернативы может использоваться нагревательный мат мощностью 300 Вт/м<sup>2</sup>.

### Выбор изделия

Для этой установки выбирается резистивный нагревательный кабель мощностью 16...20 Вт/м или нагревательный мат мощностью 300 Вт/м<sup>2</sup>.

Такой тип установки не требует использования регулятора, но, в целях безопасности, нагревательный кабель должен быть подключен, согласно действующих норм и правил, с использованием защитного (заземляющего) проводника. Кроме того, следует исключить прямой контакт нагревательных кабелей с теплоизолятором.





## 7.2 Защита полов от конденсации влаги

В дверных проемах между холодными складами и отапливаемыми помещениями на полу может образовываться конденсат из-за постоянных перепадов температуры при открытии и закрытии дверей. Вследствие этого на полу могут возникнуть опасные наледы и, чтобы предотвратить их образование, нужно обогреть эти участки пола. Эта установка также уменьшит сквозняки в области обогрева.

### Устанавливаемая мощность

Устанавливаемая мощность для защиты пола от конденсации – обычно 250 Вт/м<sup>2</sup>.

### Установка

Нагревательный кабель или нагревательный мат устанавливаются так же как в обычных бетонных полах, но должны находиться как можно ближе к поверхности пола, не нарушая при этом его структурную целостность.

Нагревательный кабель/мат должен устанавливаться с обеих сторон дверного проема, но не должен пересекать температурные швы. Это означает, что отдельные нагревательные элементы должны быть установлены на внутренней и внешней части дверного проема.

Для выполнения этой задачи достаточно использовать мощность приблизительно 250 Вт/м<sup>2</sup> с каждой стороны дверного проема.

Система должна охватить область как минимум 1 метр с каждой стороны двери.

Датчик терморегулятора на проводе должен быть установлен между двумя кабелями как можно ближе к поверхности пола. Датчики на проводе всегда должны помещаться в защитную трубку, заглушенную на конце, с тем, чтобы их можно было легко заменить.

### Выбор изделия

Нагревательный кабель мощностью 16...20 Вт/м и нагревательный мат мощностью 300 Вт/м<sup>2</sup> – идеально подходящие изделия для таких установок.

Система управляется терморегулятором, например, **DEVireg™ 330** (-10...+10 °C). Установка температуры на регуляторе не должна допускать обледенения поверхности пола (приблизительно +5 °C).

## 7.3 Подогрев мостов холода

Кабельные системы **DEVI** могут использоваться для избежания температурных различий, возникших в полах с мостами холода.

Системы **DEVI** могут также использоваться для предотвращения или ограничения сквозняков, например в окнах, дверях, наружных стенах, и центральных элементах бетонных зданий.

### Устанавливаемая мощность

В помещениях с мостами холода вдоль стен устанавливается мощность 15-30 Вт/м, в зависимости от конструкции пола и стены. При установке системы в одноэтажном помещении в полу часто достаточно установить одну кабельную линию вдоль стен, в то время как в бетонных многоэтажных зданиях может понадобиться две линии кабеля.

### Пример

В бетонном здании, где горизонтальное перекрытие (2 м) примыкает к открытой площадке, необходимо установить в бетонную стяжку две линии нагревательного кабеля **DEVIflex™ 18T (DTIP-18)** (18 + 18 = 36 Вт/м при 230 В) непосредственно под наружной стеной.

Установка защищает здание от теплопотерь в наружный бетонный слой, предотвращает образование конденсата и помогает избежать эффекта холодного пола и сквозняков вдоль стен при снижении наружной температуры до -20 °C.

### Установка

В области краевых зон нагревательный кабель устанавливается на расстоянии приблизительно 20 мм ниже поверхности пола и не должен укладываться в пол на глубину более 1 м.

Тепловые мосты из нагревательного кабеля устанавливаются на линии пересечения пола и стены (внутри помещения) или непосредственно под внешней стеной.

### Выбор изделия

Для тепловых мостов используются терморегуляторы с датчиком на проводе.

Для установок в краевых зонах и тепловых мостах может использоваться нагревательный кабель **DEVI** мощностью 16...20 Вт/м.

## 8.1 Шаг укладки кабеля

Шаг укладки кабеля – это расстояние между его линиями («С-С расстояние»).

Для систем «Тёплый пол» при большом расстоянии между линиями кабеля на поверхности пола могут образоваться холодные зоны! Чем больше шаг, тем большим должен быть слой стяжки над кабелями, чтобы обеспечивать равномерное распределение температуры на поверхности пола.

Рекомендуется для систем «Тёплый пол» использовать шаг кабеля не более 12,5 см для цементно-песчаной стяжки толщиной мин. 3 см.

Для тонких стяжек (< 3 см) с нагревательным кабелем рекомендуется шаг укладки 7,5 см (например, кабель **DEViflex™ 10T (DTIP-10)**).

При расчете шага укладки кабеля следует не забывать о минимальных и максимальных допустимых мощностях для кабельных систем!

При установке нагревательных кабелей мы рекомендуем использовать монтажную ленту **DEVifast™**, разработанную таким образом, что расстояние между линиями кабеля может выбираться с интервалом в 2,5 см, например, 5, 7,5, 10, 12,5 см и т.д.

Для расчета расстояния шага укладки кабеля можно использовать две формулы:

1. По общей длине кабеля:

$$\text{Шаг кабеля (см)} = \frac{\text{Площадь укладки (м}^2\text{)} \cdot 100 \text{ см/м}}{\text{Длина кабеля (м)}}$$

2. По удельной мощности кабеля и по мощности на 1 м²:

$$\text{Шаг кабеля (см)} = \frac{\text{Мощность на 1 м кабеля} \cdot 100 \text{ см/м}}{\text{Мощность на 1 м}^2 \text{ площади укладки}}$$

### Пример 1.

Кабель **DEViflex™ 18T (DTIP-18)**, 535 Вт, 29 м должен быть установлен в ванной комнате на площади 3 м².

$$\text{Расчет шага укладки по длине: } \frac{3 \text{ м}^2 \cdot 100 \text{ см/м}}{29 \text{ м}} = 10,35 \text{ см.}$$

Однако, используя монтажную ленту **DEVifast™**, возможно установить нагревательный кабель с шагом 10 см, т.е. при монтаже потребуются небольшая корректировка площади установки кабеля.

### Пример 2.

Для реконструкции пола с тонкой стяжкой используется кабель **DEViflex™ 10T (DTIP-10)** (10 Вт/м при 230 В), напряжение питания 230 В. Предполагается установить мощность 120 Вт/м².

$$\text{Расчет по мощности: } \frac{10 \text{ Вт/м} \cdot 100 \text{ см/м}}{120 \text{ Вт/м}^2} = 8,3 \text{ см.}$$

Для ленты **DEVifast™** придется скорректировать шаг укладки, и соответственно площадь и удельную мощность Вт/м².

При расчете по формулам шаг укладки не всегда кратен шагу креплений на монтажной ленте **DEVifast™**. Рекомендуется пользоваться стандартными расчетными значениями мощностей на м² с шагом крепления кабеля через 2,5 см.

В таблице приведено соответствие шага укладки и мощности на 1 м².

Шаг между линиями кабеля, см	Тепловая мощность нагревательной поверхности для некоторых нагревательных кабелей DEVI при 220** В или 380** В, Вт/м²					
	DEViflex™ 6T 5,5 Вт/м	DEViflex™ 10T 9,1 Вт/м	DEViflex™ 18T 16,5 Вт/м	DEVibasic™ 20S, DEVIsafe™ 20T 18,3 Вт/м	DEVIsnow™ 30T, DEVIsphalt™ 30T 27,5 Вт/м	
5	110	180	330	365	550	Системы снеготаяния и антиобледенения
5 ÷ 7,5*	88	145	265	290	440	
7,5	73	120	220	245	365	
7,5 ÷ 10*	63	105	185	210	315	
10	55	90	165	180	275	
10 ÷ 12,5*	49	80	145	160	245	«Теплый пол» или полное отопление через пол
12,5	44	73	130	145	220***	
12,5 ÷ 15*	40	67	120	130	200***	
15	37	61	110	120	180***	
15 ÷ 17,5*	34	56	100	110	165***	
17,5	31	52	94	100	155***	Нагрев поверхностей
17,5 ÷ 20*	29	49	88	98	145***	
20	27	46	82	91	137***	
Отопление через пол					Нагрев поверхностей	

\* Переменный шаг укладки. Например, «5 ÷ 7,5» значит, что первая линия кабеля укладывается через 5 см, затем следующая линия – через 7,5 см, затем снова – через 5 см и т.д.

\*\* Нагревательный кабель DEVI нормируется для напряжения питания 230 или 400 В. В таблице приведены мощности для более распространенных в Украине напряжений 220 или 380 В. Для пересчета приведенных в таблице значений мощности на 230 или 400 В следует использовать коэффициент 1,1.

\*\*\* Нагревательный кабель мощностью более 20 Вт/м запрещено применять для «Тёплого пола» или отопления через пол.


## 8.2 Монтажная лента DEVifast™

Монтажная лента **DEVifast™** имеет крепежные элементы через каждые 2,5 см.

Для бетонных полов, где кабель покрыт слоем стяжки мин. 3 см и шаг укладки кабеля превышает 10 см, расстояние между полосами монтажной ленты **DEVifast™** должно быть 50 см.

Для тонких полов, где кабель покрыт слоем специального раствора 1-2 см и шаг укладки кабеля – 10 см или меньше, максимальное расстояние между полосами монтажной ленты **DEVifast™** должно быть 25 см.

### Крепление кабеля на ленте DEVifast™

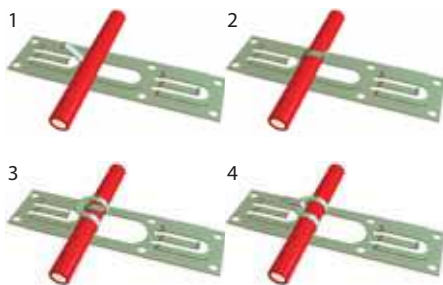

Формула для расчета длины монтажной ленты:

$$\frac{\text{Площадь установки (м}^2\text{)} \times 100 \text{ (см/м)} + L_{\text{стены (м)}}}{\text{Расстояние между DEVifast™ (см)}} = \text{длина DEVifast™ (м)},$$

$L_{\text{стены}}$  – длина стены, параллельно которой устанавливается монтажная лента.

Более простой приблизительный способ расчета длины монтажной ленты – площадь установки кабеля умножается на два, то есть нужно 2 м ленты на каждый м<sup>2</sup> площади установки.

### Пример

Площадь установки – 1 м x 2 м = 2 м<sup>2</sup>.


Если монтажная лента **DEVifast™** устанавливается вдоль короткой стены 1 м (рис. 1), то при расстоянии между лентами 50 см её длина равна

$$(2 \text{ м}^2 \times 100 \text{ см/м}) / 50 \text{ см} + 1 \text{ м} = 5 \text{ м}.$$

Если монтажная лента **DEVifast™** устанавливается вдоль длинной стены 2 м (рис. 2), то при расстоянии между лентами 50 см её длина равна

$$(2 \text{ м}^2 \times 100 \text{ см/м}) / 50 \text{ см} + 2 \text{ м} = 6 \text{ м}.$$

Как видно из этого примера, длина монтажной ленты **DEVifast™** может меняться, в то время как площадь помещения и расстояние между монтажными лентами остается одним и тем же.

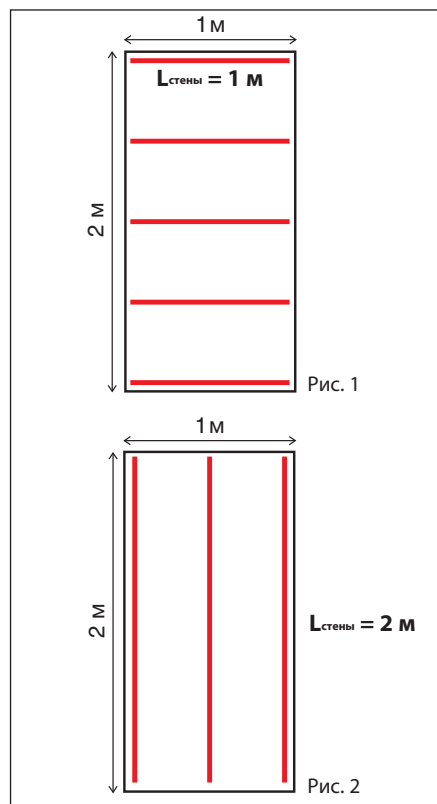

## 8.3 Установка датчика температуры пола

Перед установкой нагревательного мата или кабеля необходимо определить место установки терморегулятора и сделать углубление в стене под монтажную коробку. Для прокладки соединительного («холодного») конца нагревательного кабеля и датчика температуры необходимо сделать штробу в стене от места установки регулятора вниз до пола.

Рекомендуем, независимо от типа системы, всегда устанавливать датчик температуры пола на проводе.

Датчик температуры пола обычно монтируется в гофрированной пластиковой трубке диаметром 10-20 мм, которая затем замуровывается в стяжку. Гофротруба прокладывается от монтажной коробки в штробе по стене и затем по основанию пола в зону обогрева. Гофротруба должна заходить в зону кабельного подогрева на 0,5-1 м. Трубка должна обеспечивать свободную замену датчика на проводе (вынуть-вставить) через отверстие в монтажной коробке.



Необходимо делать плавный изгиб гофротрубы при переходе от стены к полу. Можно выполнить один изгиб с большим радиусом R1 (Рис. 3). Как вариант плавного изгиба, рекомендуется при переходе от стены к полу выполнять два больших радиуса изгиба трубки в двух плоскостях R2 и R3 (Рис. 4).

Конец трубки, который будет заливаться стяжкой, должен быть заглушен, например, изолентой (см. поз. А рис. 3, 4). Гофротруба монтируется между линиями нагревательного кабеля, не пересекая его и, как правило, на одном уровне с ним.

Если монтируется тонкий нагревательный мат, то для гофротрубы, чтобы она не выступала над поверхностью, в основании пола нужно сделать штробу. Также нужно сделать штробу в полу для соединительного кабеля и муфты.

Провод датчика температуры можно удлинять практически до любой разумной длины, используя кабель сечением не менее 0,75 мм<sup>2</sup>.

После установки датчика температуры на проводе рекомендуется произвести проверку его сопротивления.

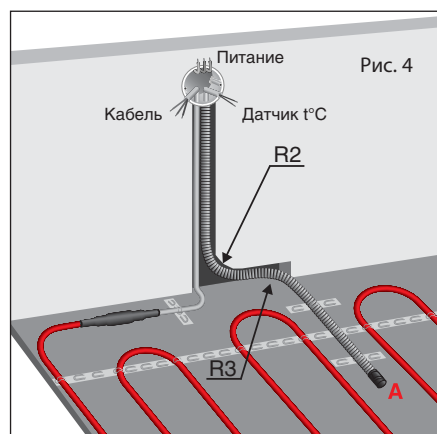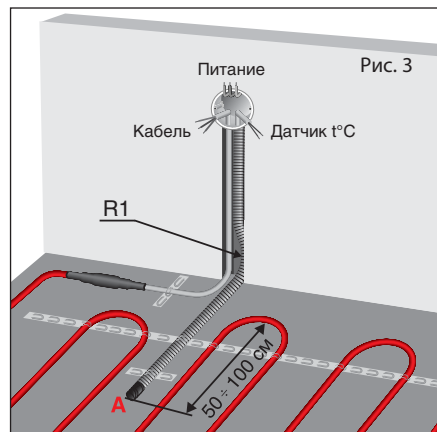



## Сводная таблица регуляторов DEVI

DEVIreg™	527	130	132	530	531	532	Ectemp™ Next Plus	Touch	Smart	330 +5...+45 °C	330 -10...+10 °C	330 +60...+160 °C	316	610	850
Код	140F 1041	140F 1010	140F 1011	140F 1030	140F 1034	140F 1037	088L0121	140F 1064 140F 1069 140F 1078	088L0121	140F 1072	140F 1070	140F 1073	140F 1075	140F 1080	140F 1084
Тёплый пол	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—
Отопление	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	С датчиком воздуха	—	—	С датчиком воздуха		—
Отопление с ограничением MAX t° пола	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Отопление с поддержанием MIN t° пола	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Снеготаяние на грунте	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓
Антиобледенение кровель	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓
Технологический обогрев	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
Монтаж на поверхность	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
Монтаж в коробку 60 мм	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Монтаж на шину DIN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
Степень защиты IP	31	30	30	31	31	31	30	21	21	20	20	20	30	44	20
Класс защиты	II – не требует заземления														
Потребление, Вт макс	0,25	5	5	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4	0,25	0,25	0,25	0,25	0,93	3
Активная нагрузка, макс	15 A (3450 Вт)	16 A (3680 Вт)	16 A (3680 Вт)	15 A (3450 Вт)	15 A (3450 Вт)	15 A (3450 Вт)	16 A (3680 Вт)	16 A (3680 Вт)	16 A (3680 Вт)	16 A (3680 Вт)	16 A (3680 Вт)	16 A (3680 Вт)	16 A (3680 Вт)	10 A (2300 Вт)	2x15 A (3450 Вт)
Индуктивная нагрузка cos 0,3	4 A	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A	3 A	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A
Контакты реле	NO						NO-NC					NO			
Мех. 2-п выключатель	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
Клеммы подключения	макс. 1 x 4 мм <sup>2</sup>														
Диапазон регулирования воздуха, °C	кос-венное регулирование	—	5...35	—	—	—	5...35	—	—	5...45	-10...+10	+60...+160	-10...+50	-10...+50	0...+9,9
Диапазон регулирования пола, °C		5...45	20...50	5...45	—	20...50	5...35/45	—	—	5...45	—	—	—	—	+1,0...+9,9
Гистерезис, °C		± 0,2	± 0,2	± 0,4	± 0,2	± 0,4	± 0,5	n/a	n/a	± 0,2	± 0,2	± 0,4	± 0,2...6	± 0,2	± 0,2
Защита от замерзания	—	—	—	+5 °C	—	—	+5...+9 °C	—	—	+5 °C	—	—	—	—	-20...0 °C
Калибровка показаний температуры	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
Тип регулирования	ШИМ	—	—	On/OFF			—	ШИМ		—	—	On/OFF			—
Рабочая темп. окружающей среды	-10...+30	0...+30	0...+30	-10...+30	-10...+30	-10...+30	-10...+60	0...+30	0...+30	-10...+50	-10...+50	-10...+50	-10...+45	-30...+55	-10...+50
Постоянное поддержание уст. температуры	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-7...-15
Понижение температуры по внешнему сигналу		—	—	на 5 °C	на 5 °C	на 5 °C	—	—	—	на 5 °C	—	—	на 0...8 °C	—	—
Встроенный таймер		—	—	—	—	—	Недельная программа, 4 периода в сутки: 2 – комфортных, 2 – экономных			—	—	—	—	—	—
Встроенный интеллектуальный таймер		—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Датчик пола на проводе NTC 15 k		✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16,7 k/ (100 °C)	✓	✓	спец. датчики
Встроенный датчик воздуха		—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Контроль датчика		—	—	Отключение нагрева при коротком замыкании, обрыве						—	—	—	—	—	✓
Блокировки управления	Ограничение угла поворота ручки						Блокировка кнопок/сенсора			—	—	—	—	—	—

**Общие правила и рекомендации по установке нагревательных кабельных систем**

1. Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям **DEVI**.
2. Подключение должно проводиться стационарно (не через розетку), если это специально не оговорено, и в соответствии с действующими правилами ПУЭ.
3. Кабели и регуляторы должны подключаться через устройство защитного отключения (УЗО) дифференциальным током срабатывания не более 30 мА, а в ванных комнатах – не более 10 мА. Следует строго придерживаться требований ПУЭ и других нормативных документов. Для наружных установок, в технически обоснованных случаях, возможно применение УЗО с отключающим током до 100 мА (см. ПУЭ, например п. 9.5.3). Другие названия УЗО – дифреле, пристрій захисного вимикання (ПЗВ), реле токов утечки (РТУ).
4. Электрические подключения должен производить квалифицированный электрик.
5. Необходимо соблюдать рекомендованную и максимальную мощность на 1 м<sup>2</sup> пола.
6. Важно, чтобы конструкция пола была хорошо теплоизолирована снизу согласно действующих строительных норм и правил, чтобы теплопотери вниз были сведены к минимуму. Также важна вертикальная теплоизоляция краевых зон (переход «пол – наружная стена»). Она должна быть эффективной, чтобы препятствовать прямой потере тепла через стены.
7. Нагревательный кабель запрещается укорачивать, удлинять (если иное не оговорено производителем) или подвергать механическому напряжению и растяжению. Необходимо предохранять изоляцию кабеля от повреждений.
8. Основание, на которое укладывается кабель, должно быть очищено от острых предметов.
9. Диаметр изгиба резистивного нагревательного кабеля должен быть не менее 6 диаметров кабеля. Запрещается изгибать нагревательный кабель непосредственно возле соединительной муфты.
10. Линии нагревательного кабеля не должны касаться или пересекаться между собой и с другими кабелями. От силовых магистралей линии нагревательного кабеля должны располагаться на расстоянии не менее 20 см.
11. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ, СНиП, ДБН. Металлическую оболочку (экран) нагревательного кабеля следует присоединять к защитному РЕ-проводнику.
12. До и после установки кабеля, а также после заливки раствором следует измерить сопротивление кабеля и сопротивление изоляции. Сопротивление кабеля должно соответствовать указанному в тех. документации и на соединительной муфте значению в диапазоне -5%...+10%. Согласно рекомендациям **DEVI** сопротивление изоляции нагревательного кабеля должно быть более 20 МОм по истечении одной минуты при напряжении минимум 500 В DC. Сопротивление изоляции силовой электропроводки и т.п. следует производить согласно действующим нормам и правилам (например ПУЭ п. 1.8.34).
13. Для управления кабельной системой необходимо обязательно использовать терморегулятор – например **DEVireg™**. Для каждого помещения с нагревательным кабелем или матом следует устанавливать отдельный терморегулятор.
14. После монтажа необходимо начертить план с указанием мест расположения муфт, «холодного конца» и направления укладки кабеля, отметить шаг укладки, длину кабеля и мощность. По возможности следует сфотографировать зону расположения нагревательного кабеля. План и/или распечатку фото следует добавить к документации пользователя и сохранить в архиве монтажника. Необходимо аккуратно снять наклейку с муфты нагревательного кабеля и вклеить ее в «Инструкцию» или на страницу оформления гарантии. Обязательно указывается дата продажи, дата установки оборудования, ФИО (разборчиво), ставятся подписи и штампы/печати.
15. При укладке одножильного кабеля (например, **DEVibasic™ 20S**) необходимо учитывать, что кабель имеет два «холодных конца» и они оба должны подключаться к регулятору, т.е. необходимо монтировать кабель так, чтобы второй конец вернулся к месту установки регулятора.
16. Укладка кабеля при низких температурах может представлять сложность, так как оболочка кабеля становится жесткой. Эта проблема решается путем размотки кабеля и подаче рабочего напряжения на короткое время.
17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ НЕРАЗМОТАННЫЙ КАБЕЛЬ!
18. Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °C.
19. При значительном удлинении питающих кабелей следует учитывать, что потери напряжения на питающем кабеле не должны превышать 5%.
20. Датчики температуры на проводе можно удлинять до любой разумной длины. Применяется обычный двухжильный кабель, с минимальным сечением 0,3 мм<sup>2</sup>. Должна обеспечиваться возможность замены датчика – т.е. удлинение производится через дополнительную монтажную коробку, в которую выводится гофротруба. Следует учитывать, что датчик температуры на проводе может находиться под высоким напряжением.
21. Запрещается подключать к одному датчику температуры 2 и более регулятора.
22. Нагревательный кабель должен управляться терморегулятором. При комфортном подогреве поверхности пола (система «Теплый пол») используется регулятор с датчиком температуры пола, а для систем отопления через поверхность пола – терморегулятор с датчиком температуры воздуха или в комбинации его с датчиком температуры пола для ограничения максимальной и поддержания минимальной температуры пола.
23. Для деревянного покрытия пола (ламината, паркетной доски, паркета и т.п.) макс. допустимая производителями температура поверхности, как правило, составляет 27 °C. Обычно для деревянного покрытия пола толщиной до 15 мм в терморегуляторе устанавливается ограничение температуры стяжки на уровне 31...32 °C, для пола толщиной до

20 мм – 35 °С, для максимальной допустимой толщины 25 мм – около 38 °С. Если над кабельной нагревательной системой установлено деревянное или подобное покрытие – применение терморегулятора с одним датчиком воздуха – запрещено.

24. Стабилизация температуры на заданном регулятором уровне произойдет в течение 0,5-2 дней после включения системы. Это время зависит от конструкции пола, глубины прокладки кабеля/мата, наличия теплоизоляции и т.п.

### Установка нагревательного кабеля в конструкцию

- Необходимо определить место установки регулятора и при необходимости сделать штробу в стене для скрытой проводки и монтажной коробки.
- Нагревательный кабель/мат следует раскладывать равномерно по поверхности всего пола, обходя трубы и участки, предназначенные для ванн, унитазов, шкафов и т.п.
- Для простоты укладки и прочности крепления нагревательного кабеля рекомендуется применять металлическую монтажную ленту **DEVIfast™**, которая имеет крепления для кабеля через каждые 2,5 см. Обычно шаг раскладки ленты – 50 см. Лента должна быть прочно прикреплена к основанию (гвозди, дюбели и т.п.).
- Датчик на проводе для измерения температуры пола помещается в гофрированную, пластиковую или металлическую трубку Ø 10-20 мм. Трубка должна прокладываться по полу и затем по стене до монтажной коробки, в которой в дальнейшем будет установлен терморегулятор. Расстояние от стены по полу – около 1 м. Трубка должна обеспечивать свободную замену датчика через монтажную коробку (отверстие в стене). Она должна быть заглушена (защищена от попадания раствора) на конце, который будет находиться в стяжке. Трубка с датчиком крепится между линиями кабеля (с открытой стороны петли, не пересекая кабель) на одном уровне с ними или немного выше.
- Кабель необходимо заливать раствором с особой осторожностью и аккуратностью. Раствор не должен содержать острых камней.
- Нагревательный кабель/мат и соединительная муфта должны быть полностью залиты раствором. При контакте нагревательного кабеля/мата с теплоизоляцией или образовании воздушных карманов вокруг кабеля, температура в таких местах может подняться выше допустимого уровня, что может привести к выходу из строя кабеля/мата.
- Если конструкция пола является холодной – находится на балконной плите или над проездом, то обязательно необходима установка теплоизоляции толщиной не менее 5 см, а если на грунте или над неотапливаемым подвалом – не менее 2 см (см. ДБН В.2.6-31 Теплова ізоляція будівель)! Для других случаев установка теплоизоляции желательна. Следует применять специальные теплоизоляции для пола, для дорог и т.п. Не следует применять блестящую фольгу (или подобные материалы) как «отражатель тепла».
- Между нагревательным кабелем и теплоизоляцией должен быть разделительный слой – тонкая стяжка, металлическая сетка с ячейкой около 2 см или строительная фольга. Убедитесь, что исключена возможность контакта кабеля с теплоизоляцией на всей площади укладки.
- При закладке обогревательного кабеля в цементно-песчаную стяжку запрещается его включение до полного затвердевания цементного раствора (не менее 28 дней)! При заливке другими типами растворов следует соблюдать рекомендации производителя. Всегда при определении конструкции пола (толщина стяжки, наличие гидроизоляции, крепление покрытия и т.п.) необходимо руководствоваться строительными нормами (правилами) и рекомендациями производителя.
- При монтаже системы снеготаяния на открытых площадях концы нагревательных кабелей следует соединять с основным силовым кабелем от щита управления в монтажной коробке. Соединения производят таким образом, чтобы была возможность разделения и выделения концов каждого кабеля для проведения сервисных работ. Монтажную коробку следует устанавливать, по возможности, в сухом помещении. В случае установки ее на улице, монтажная коробка должна быть герметичной и ее следует устанавливать, как правило, на вертикальной плоскости, не подверженной затеканию воды, и предусмотреть возможность простого доступа к ней в дальнейшем (люк, легко демонтируемая плитка и т.п.). Провода в коробке обжимаются наконечниками и заделываются клеевыми термоусадками.
- При монтаже нагревательных кабелей для систем снеготаяния и антиобледенения муфты нагревательных кабелей следует размещать в максимально «сухих» и в максимально доступных для ремонта местах.

### Гарантия DEVI


На нагревательные кабели и маты предоставляется **гарантия 20 лет**, на монтажные наборы **DEVICell™** – 10 лет, на нагревательные маты **DEVIdry™**, саморегулирующийся нагревательный кабель – 5 лет, на терморегуляторы **DEVireg™ Touch** и **DEVireg™ Smart** – 5 лет, на регуляторы **DEVireg™**, **DEVIlank™** и **DEVIdry™** – 2 года, на нагревательные маты **DEVImat™** для зеркал и пленочный нагреватель **DEVIfoil™** для зеркал – 2 года, на кабели резистивные на бобинах и силиконовый нагревательный кабель – 2 года, на дополнительное оборудование и электрические нагреватели – 2 года. Кабельные электрические системы **DEVI** не требуют сервисного обслуживания.

**Расчетный срок службы нагревательного кабеля, установленного в стяжку, составляет более 50 лет.**

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Компания Danfoss сохраняет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления. Логотип DEVI – это торговая марка компании Danfoss. Авторские права защищены.



1. Кабельная нагревательная система «Теплый пол» в ванной комнате.
2. Системы антиобледенения на кровлях и снегогенераторах, горнолыжный курорт в Буковеле.
3. Система снегостаивания на ступенях центрального и бокового входов Мемориала памяти жертвам голодомора в Украине.
4. Система снегостаивания на тротуаре в Тернополе (бульвар Шевченко).
5. Электрический кабельный обогрев – идеальное решение для церквей и храмов, имеющих высокий свод и часто открывающиеся наружные двери.
6. Система антиобледенения кровли и обогрева помещений терминала D аэропорта Борисполь.
7. Система снегостаивания на крыльце офиса Danfoss.
8. Система антиобледенения на кровле футбольного стадиона «Днипро-Арена», г. Днепропетровск.

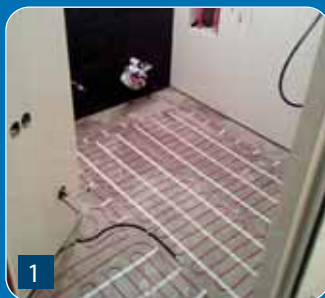

**Представительство DEVI в Украине**  
**ООО с ии «Данфосс ТОВ»:**  
 04080, г. Киев, ул. Викентия Хвойки, 15/15/6  
 Тел.: +380 (44) 461 87 02  
[www.devi.ua](http://www.devi.ua)

Ищите нас на Facebook  
[www.facebook.com/devi.ua](https://www.facebook.com/devi.ua)

**Сервисные центры:**  
 Центр-Север – (066) 985 00 88,  
 (044) 455 93 59  
 Запад – (032) 239 50 55  
 Север-Восток – (057) 758 21 12  
 Восток – (062) 381 02 06  
 Юг-Центр – (0552) 38 06 96  
 Юг – (0482) 39 93 90

Официальный дилер DEVI в Украине:

Intelligent solutions  
 with lasting effect  
[devi.ua](http://devi.ua)

**DEVI®**   
 by Danfoss