


Схема підключення холодильної установки

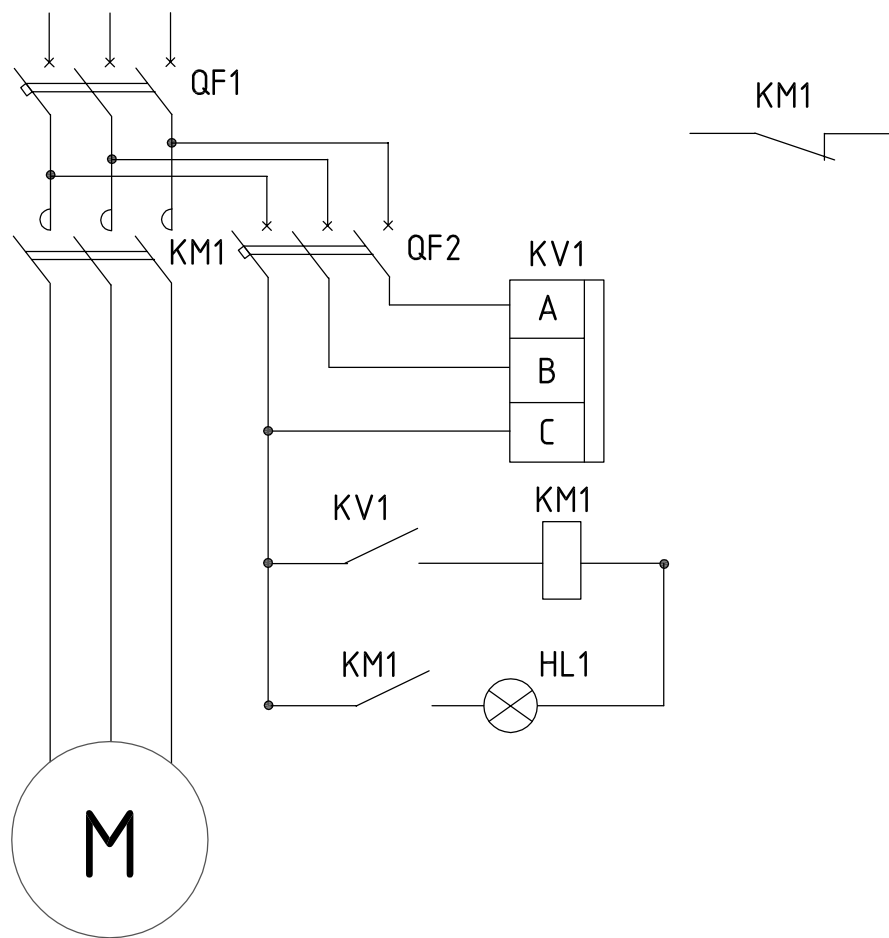

Специфікація обладнання

Позначення	Найменування	Од.вим.	Кільк.	Примітки
QF1	Автоматичний вимикач триполюсний І <sub>н</sub> =400 А	шт.	1	NZMN3-AE400-S1
KM1	Контактор ПМЛ-8100 І <sub>н</sub> =400 А	шт.	1	
KV1	Реле контролю фаз Е/11 УЗ	шт.	1	
HL1	Лампа сигнальна М22	шт.	1	

ПОГОДЖЕНО:

Зам. інв. №

Підпис і дата:

Інв. № ориг.