

Согласовано

ВК

Согласовано

Арх.

Констр.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Питание 380/220В
см. раздел "ЭОМ"

Ящик управления Я5115-

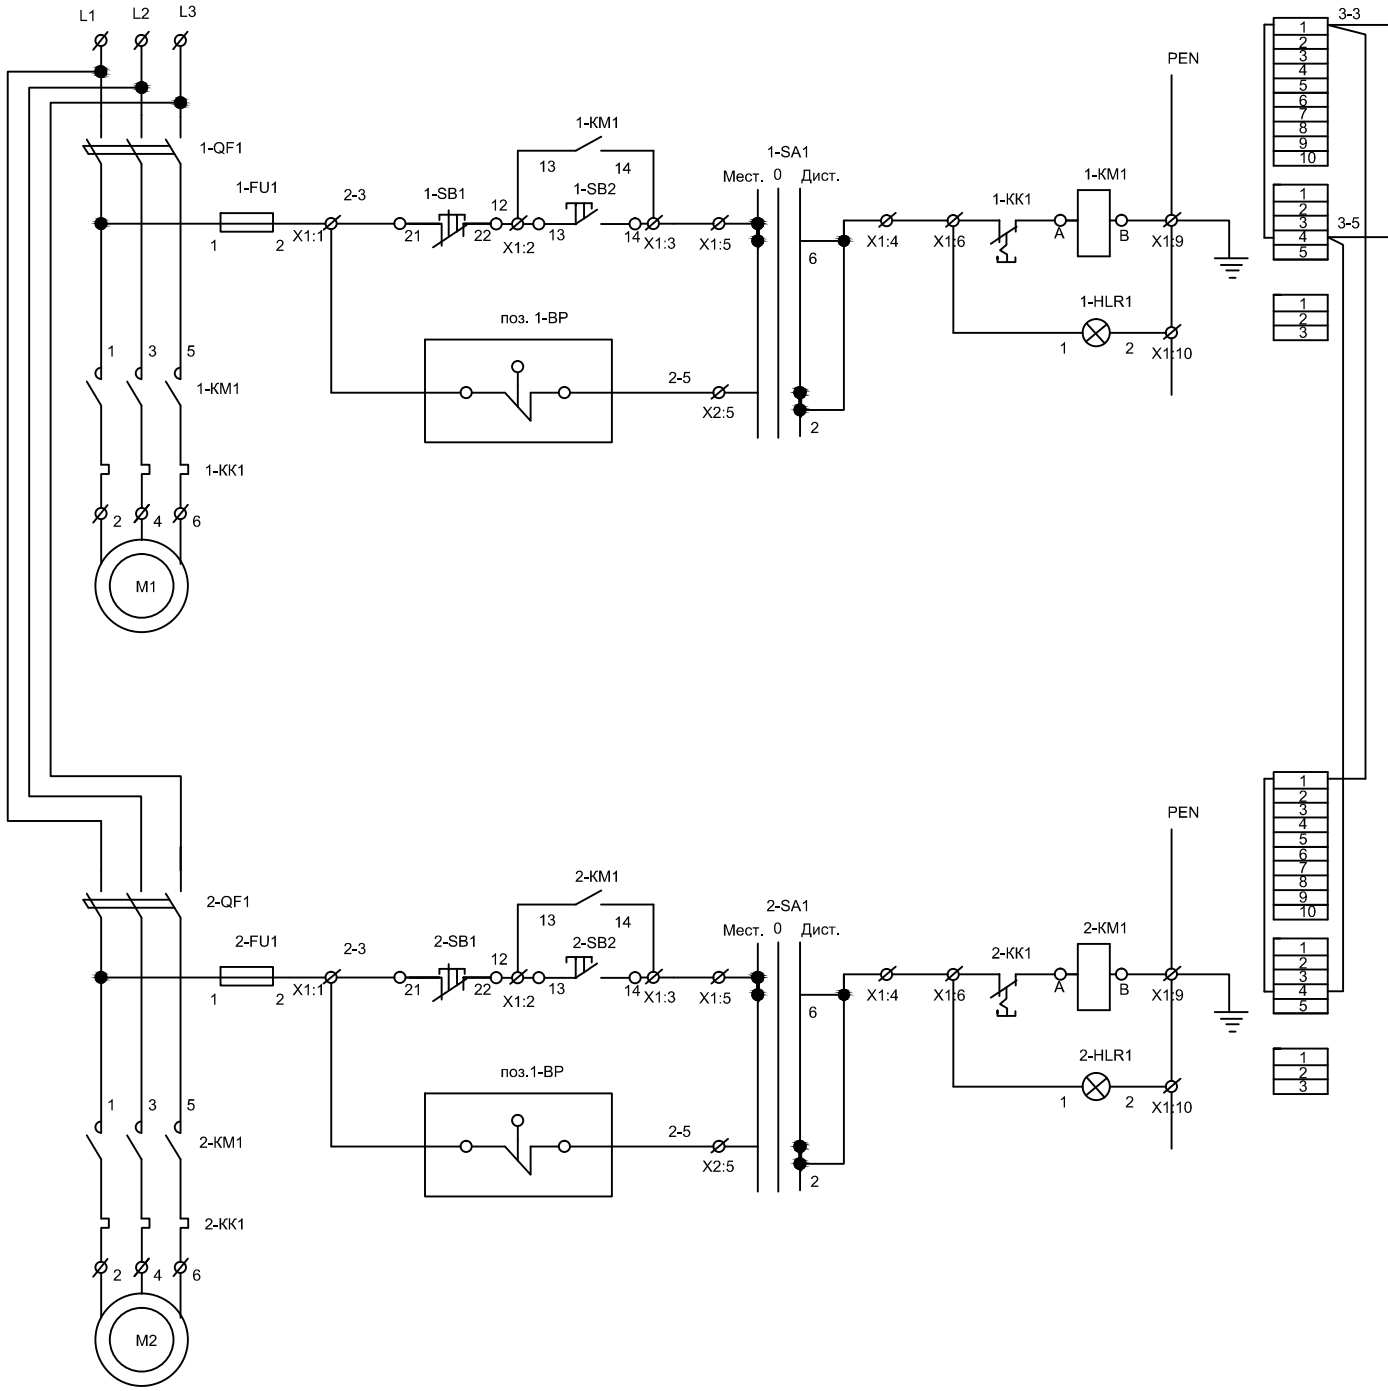

поз. 1-БР

ПВС- 3х 1,5
L= 10м

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
На ящике Я5115-2874			
1-QF1 2-QF1	Автоматический выключатель	2	
1-KM1 2-KM1	Пускатель магнитный	2	
1-FU1 2-FU1	Предохранитель	2	
1-SB1,-2 2-SB1,-2	Кнопка управления	4	
1-SA1 2-SA1	Переключатель	2	
1-HLR1 2-HLR1	Арматура светосигнальная	2	
По месту			
1-ЯУ	Ящик управления Я5115-2874 21У3	1	в разделе "ЭОМ"
1-БР	Датчик -реле давления сухого хода FF-44 0- 0,44 бара	1	
Провод повышенной			
гибкости ПВС- 3х 1,5 мм2		м	10