

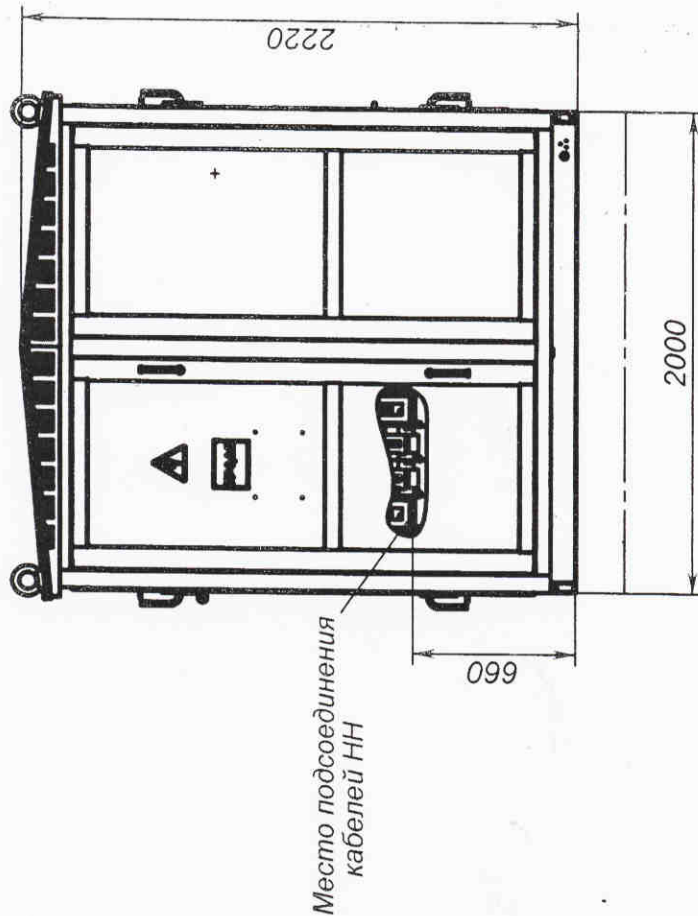


КТП-2М-630 К/К.

Место подключения кабелей ВН

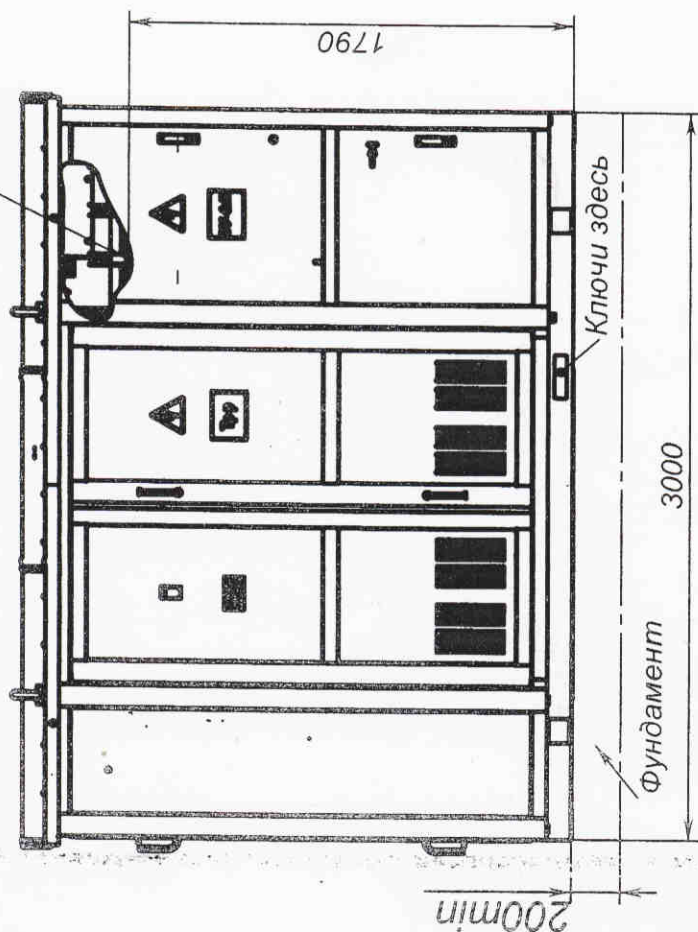

↑ А А
Фланцы для кабелей ВН

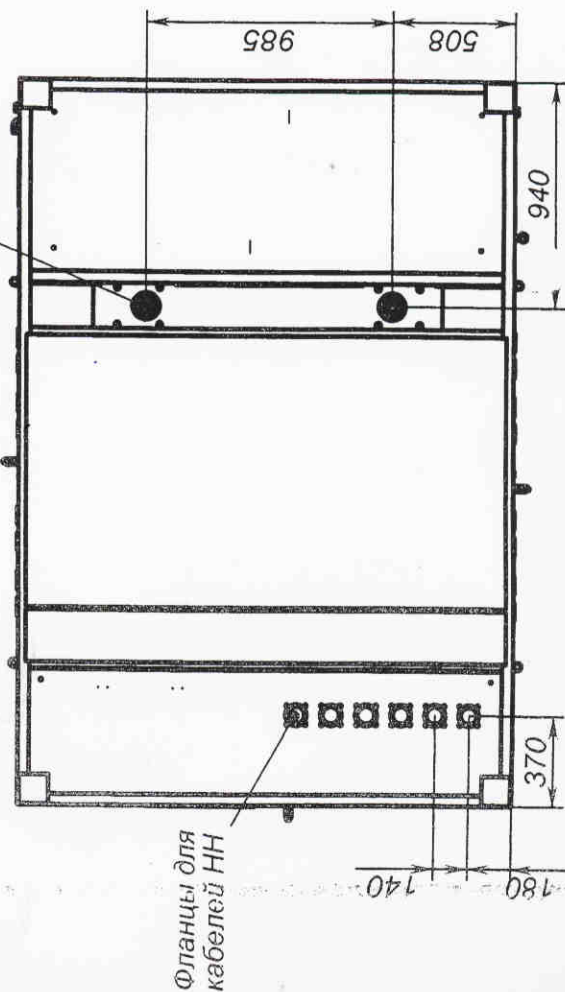

1. Размеры для справок.
2. Подвод кабелей через дно шкафа ВН.
3. Вывод проводов отходящих линий производить через фланцы находящиеся на дне отсека РУНН.
4. Подстанции не комплектуются проводом для отходящих линий.
5. Максимальный диаметр кабеля ВН не более 70мм; НН-не более 50мм.

Монтажный чертёж