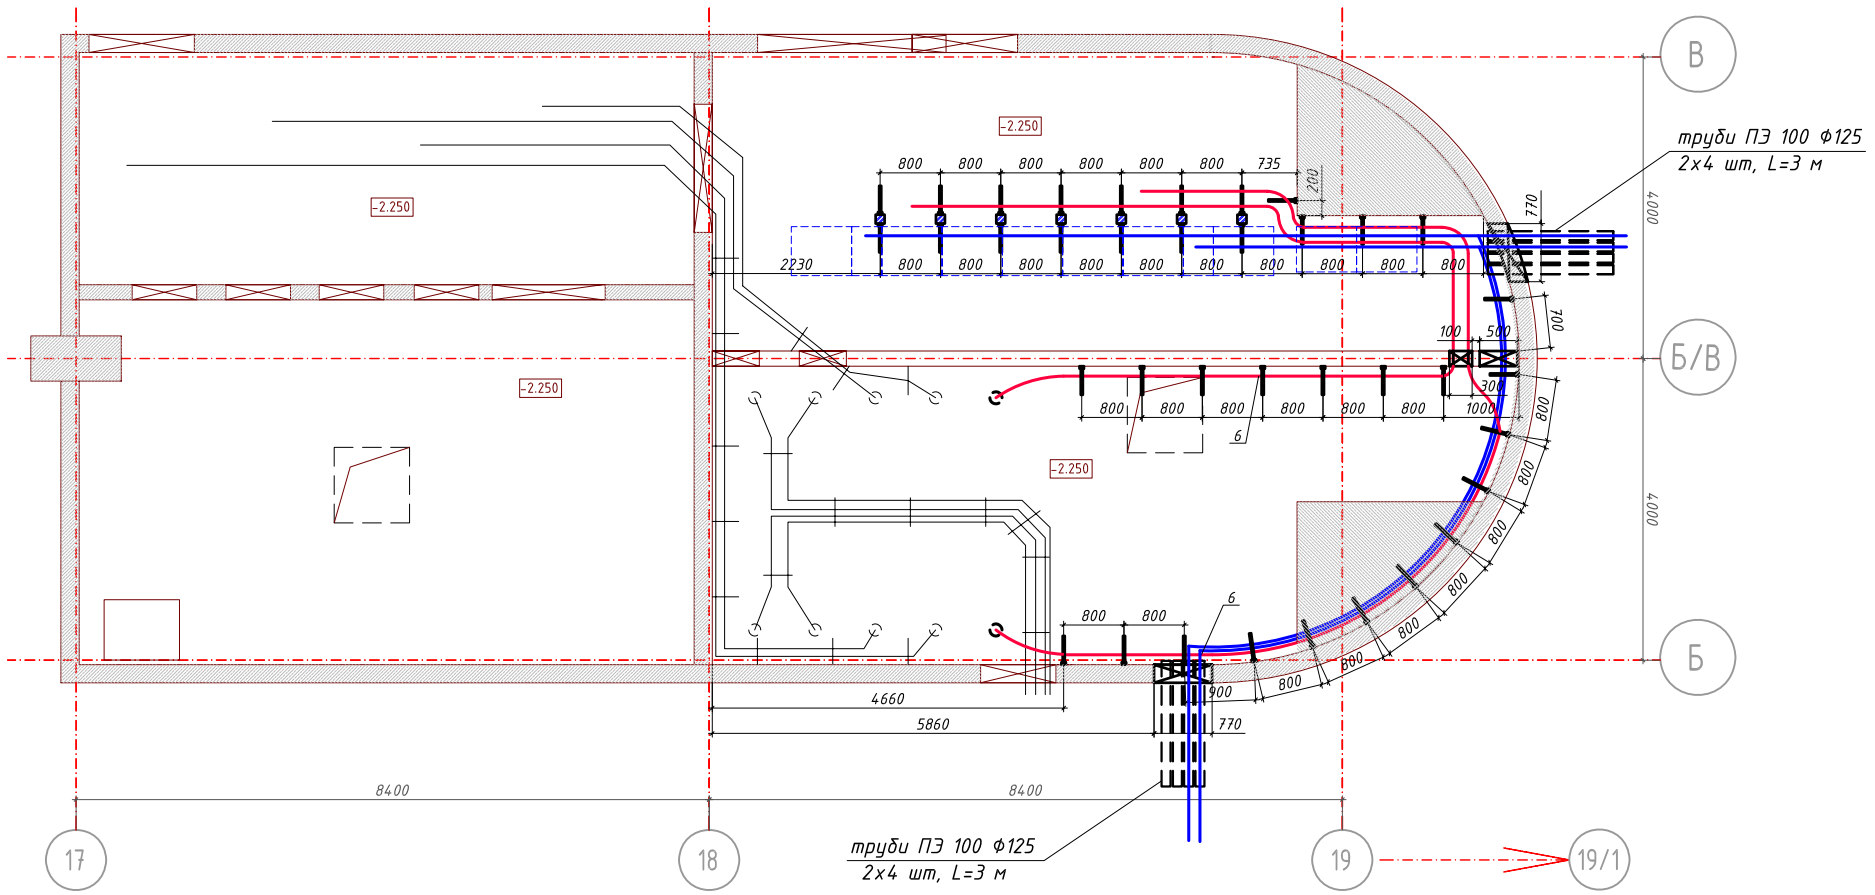

1. На даному кресленні проектуєме обладнання показано потовщеною лінією, а існуюче – тонкою лінією.

Погоджено:

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Зм. інв. №

Зм.	Кільк	Арк.	№док.	Підпис	Дата	-ЕТР			
						Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							П	10	
Н.контр.									
Перев.									
Розроб.									