


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Согласовано				

Источник питания			
Тип автономата питающего кабеля			
Iр, А			
Кабель	Маркировка		
	длина		
Вводной аппарат защиты	Тип		
	Ном. ток, А		
контактор	Тип		
	Ном. ток, А		
Щит	Наименование, тип		
Шины	Маркировка	L1,L2,L3	
		N	
		PE	
Аппарат защиты, групповой	Тип		
	Ном. ток, А		
Кабель или провод	Сечение, мм <sup>кв.</sup>		
	Кол-во жил		
	Тип		
Групповой щиток или электропотребитель	Обозначение на плане		
	№, ГР		
	фаза		
	длина кабеля		
	РучВт		
	Iр, А		
	Померу напряжения, %		
Наименование электроприемника			

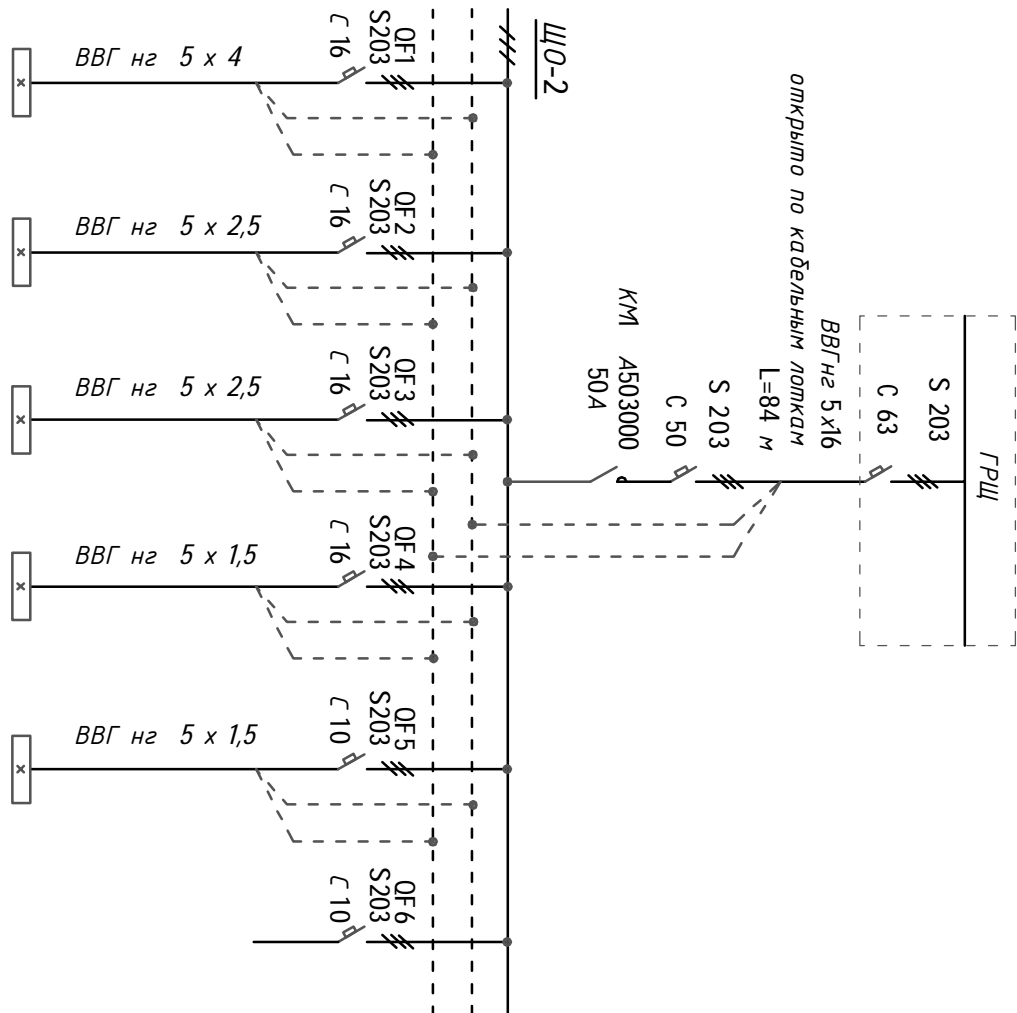

1	2	3	4	5	6
освещение торгового зала (линия В1,В2,В3)	освещение торгового зала (линия В4,В5,В6)	освещение торгового зала (линия В7,В8,В9)	освещение торгового зала (линия В10,В11,В12)	освещение торгового зала (линия В13,В14)	Резерв
А,В,С	А,В,С	А,В,С	А,В,С	А,В,С	А,В,С
120	80	60	45	60	0
5,40	5,40	5,40	5,40	3,60	0
8,90	8,90	8,90	8,90	5,90	0,0
4,9	5,2	3,9	4,9	4,3	0

						Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Руставели, участок 2, восточнее пересечения с Кирпичской улицей.	003-06 ЭО		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Г И П		Кокорев А.В.		12.06					
Инженер		Ермолин В.А		12.06	Торговый комплекс "Лента"				
Н.Контр.		Доценко Н.В.		12.06					
					Принципиальная электрическая схема шита освещения ЩО-2				
					Стандия	Лист	Листов	ЗАО "248 Управление"	
					Р	11			

