


Схема встановлення опори



Стискаюче зусилля, що діє на ґрунт див. на кресленні 202.3н/2-25, арк. 2

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

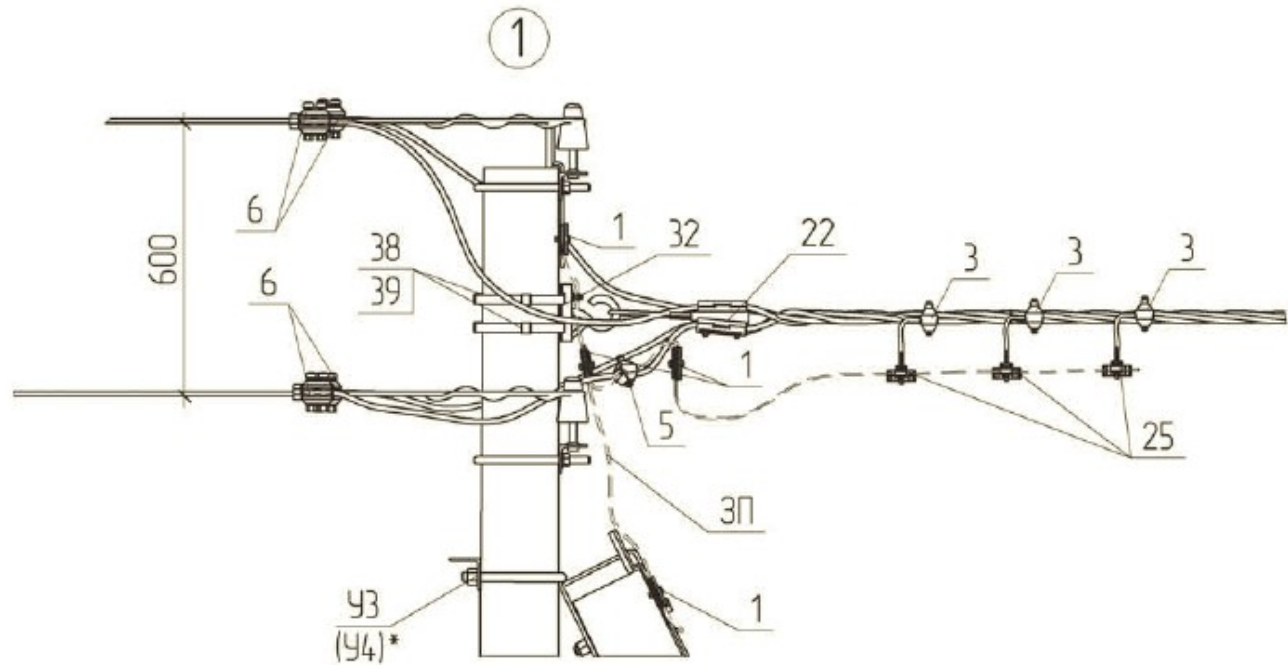

Опору потрібно підсилити, встановивши підкіс.

						202.3н/2-26			
Прив'язаний		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Перехідна анкерна однаколова опора ПА112хСВ95-21-1 ПА1(2хСВ105-3,6)-1	Стадія	Аркш	Аркшів
		ГП			Понайда Ю.М.		РП	1	2
		Н.контр.			Галук К.А.		ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		
		Перевір.			Копилова Н.Ю.				
		Розроб.			Буряк З.С.				
Інв. №									