


M 1:10

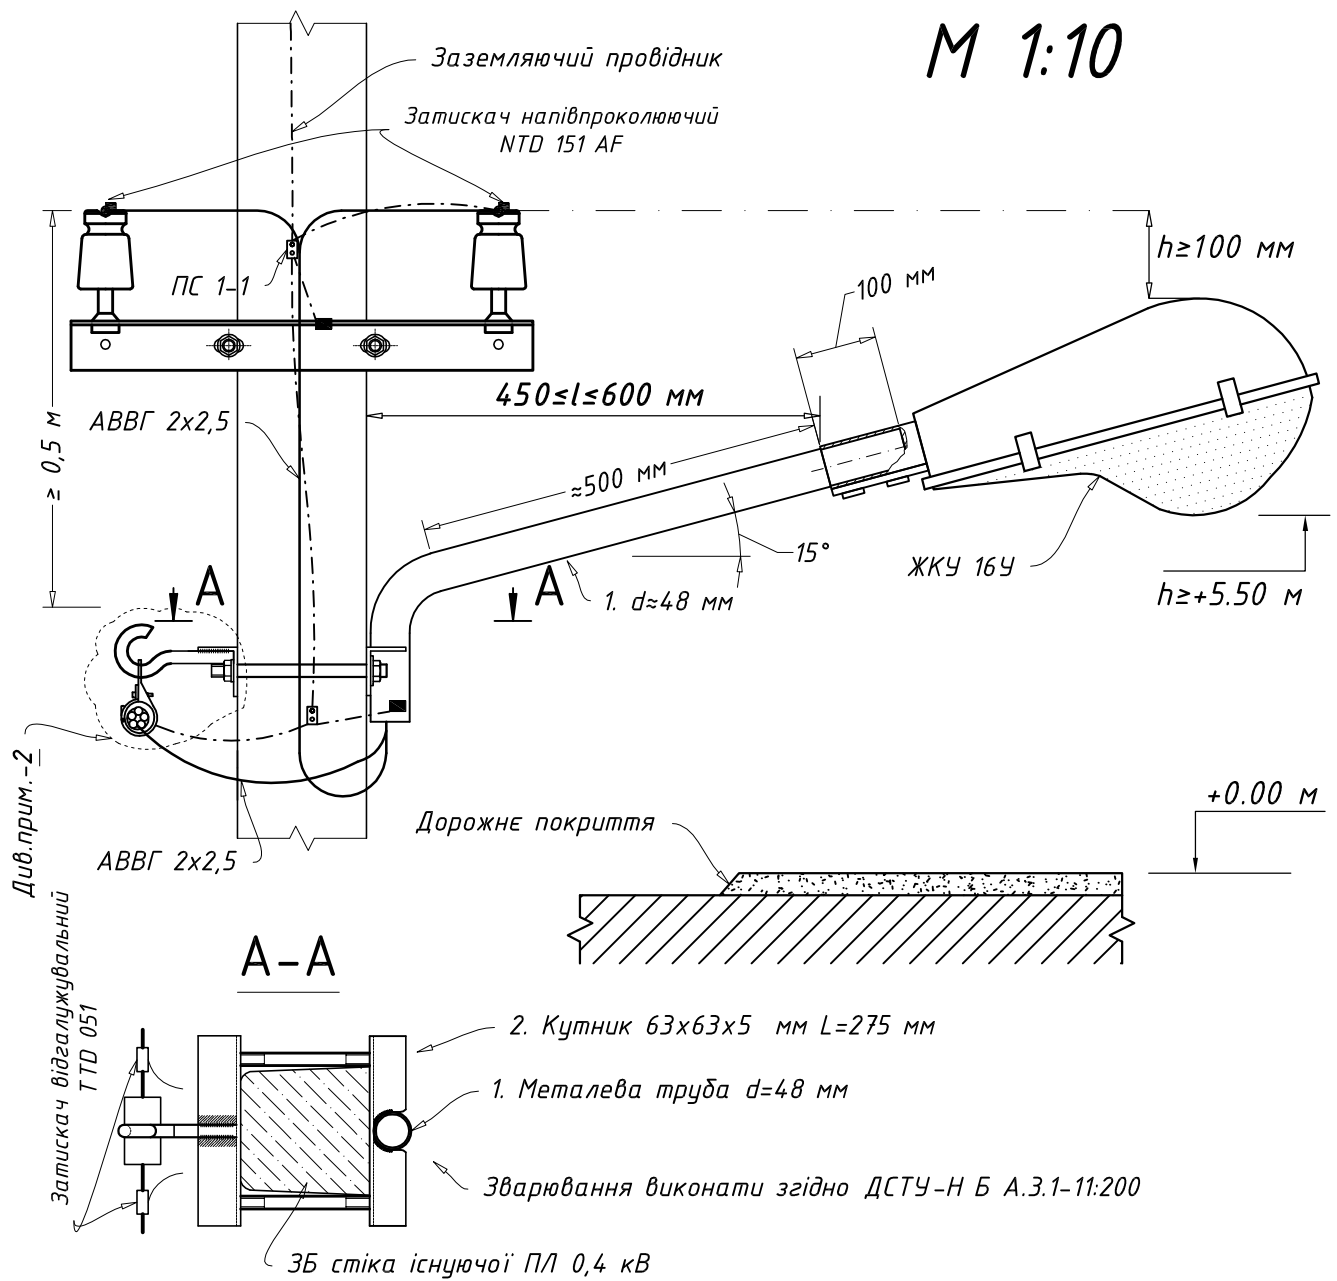

#### Примітки

1. Вузли кріплення (металоконструкції див.арк.ЕП-5.1);
2. Для приєднання АВВГ 2х2,5 до проводів А16(25) використовувати напівпроколюючий затискач NTD 151 AF, до СІПнг-5 2х25 - затискач відгалужувальний TTD 051 (перелік див.арк.ЕП-С "Специфікація").

В специфікацію обладнання металоконструкції кріплення світильника, враховано наступні елементи:

1. труба d=48 мм, t=1,5 мм, l≈780 мм ±3 %;
2. Кутник металевий 50х50х5 мм L=265 мм (для зварювання труби необхідно вирізати посередині сектор r≈25 мм);
3. Гайка М16 2 шт.;
4. Шайба М16 2 шт.

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата				
ГІП								
					Електропостачання	Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		
Розробив					Кріплення світильників ЖКУ-16У на існуючих ЗБ опорах ПЛ 0,4 кВ			
Н. контр.								
Затверд.								