



Анкерне кріплення

М 1:20

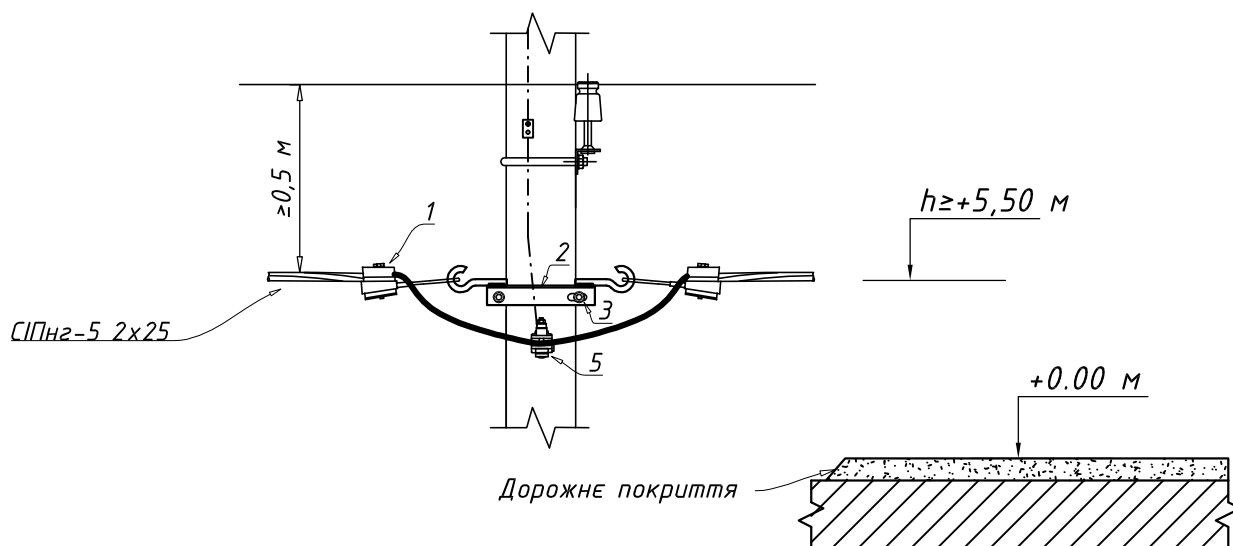

Проміжне кріплення

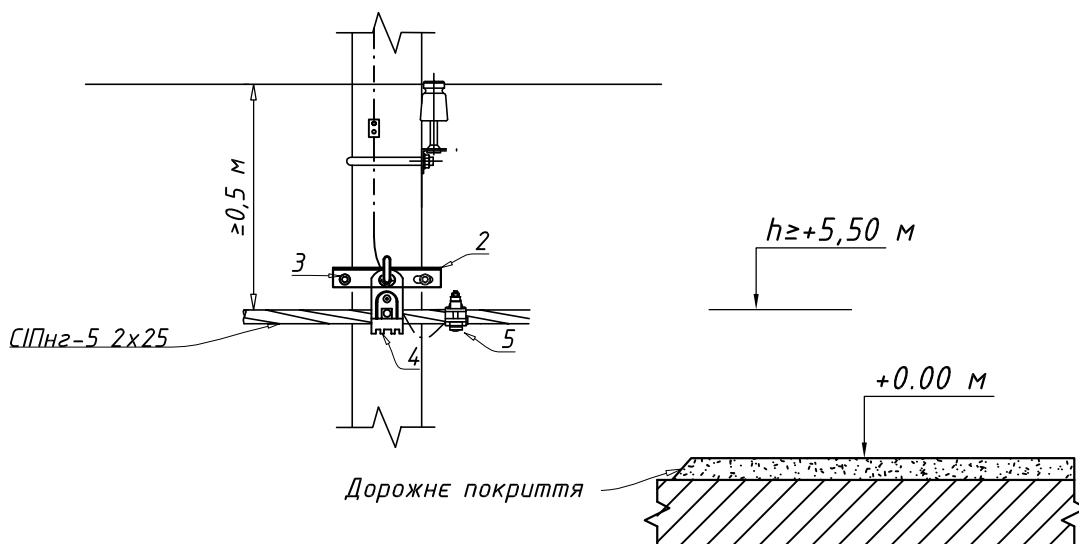

1. Затискач анкерний GUKr 2x25.

2. Кутник сталевий 50x50x5;

3. Шпилька (хомут) круг ст. d16 мм.

4. Затискач підтримуючий PSP

5. Затискач напівпроколюючий NTD 151f (встановлюється при наявності заземлення опори)

– Кріплення світильника аналогічно вимогам арк.ЕП-3

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата				
ГП								
Розробив								
Н. контр.								
Затверд.								

Електропостачання

Стадія

Аркуш

Аркушів

РП

Сумісна підвіска проектованої ПЛІ
0,22 кВ з існуючою ПЛ 0,4 кВ